

札幌市下水道河川局からのお知らせ

下水道利用・接続の際は、**排水設備設置等確認申請書**を提出してください。

理由

对策

対策例
こうしましょう



さっぽろ市
02-L02-17-54
29-2-30


浸水対策例

○自然流下が可能な場合○

A 自然流下排水(逆止弁・仕切弁等)




B 自然流下排水(通常排水)+ポンプ排水(浸水時)+逆止弁・仕切弁等

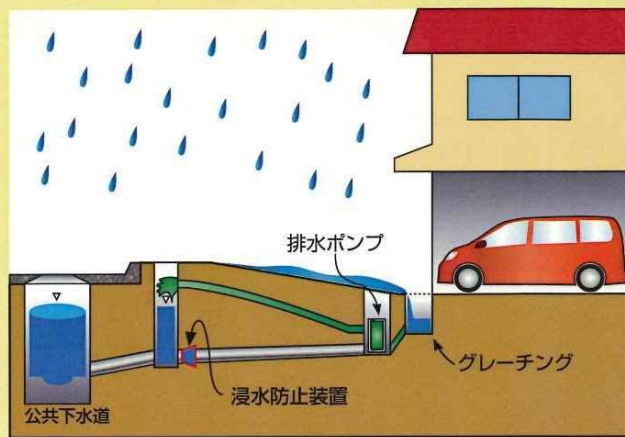

○自然流下が不可能な場合○

C ポンプ排水(常時排水)

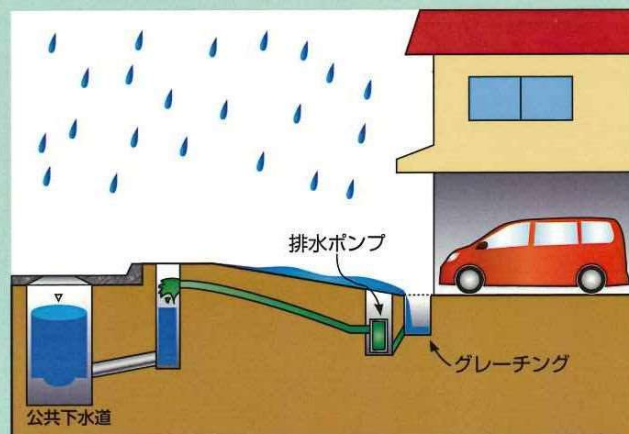

D ポンプ排水(常時排水)

