




図面

業務名 発寒清掃工場焼却設備定期整備業務


1	発寒清掃工場配置図	22	水ドラム	43	5階MSBケーブル敷設図
2	1階機器配置図	23	ボイラ水管・節炭器外部点検清掃	44	5.5階MSBケーブル敷設図
3	2階機器配置図	24	ボイラ水管肉厚測定位置図(耐圧部)	45	MSB配置図
4	3階機器配置図	25	ボイラ水管肉厚測定位置図(SH)	46	長拔差型スートブロワ
5	4階機器配置図	26	ボイラ水管肉厚測定位置図(上部から)	47	定置回転型スートブロワ
6	5階機器配置図	27	ボイラ水管肉厚測定位置図(節炭器)	48	1号炉スクリーンコンベヤ
7	6階機器配置図	28	2,3次下ホップ目地整備範囲(縦断面図)	49	2号炉スクリーンコンベヤ
8	焼却炉断面図	29	2,3次下ホップ目地交換箇所(1・2号)	50	排ガスダクト清掃
9	炉内点検清掃	30	管寄点検整備	51	誘引通風機組立図
10	耐火物点検整備 点検範囲	31	安全弁配置図(SH用、ドラム用)	52	誘引通風機電動機
11	耐火物点検整備 目地交換箇所	32	安全弁配置図(脱気器用)	53	煙突保護作業
12	2号炉耐火物吹き付け補修	33	ボイラドラム用安全弁	54	灰押出装置点検整備
13	供給フィーダ点検整備	34	SH用安全弁	55	灰固化処理フロー図
14	供給フィーダ点検整備 割付参考図	35	脱気器用安全弁	56	減温塔点検整備
15	フィードラム表面鋳物脱落防止金物取付	36	脱気器点検整備	57	バグフィルタ点検整備
16	フィードテーブル表面鋼板肉厚測定	37	付着弁配置図	58	ボイラ給水配管肉厚測定
17	フィードラム表面鋼板肉厚測定	38	ボイラ水圧試験	59	1階飛散防止養生
18	ストーカ点検整備	39	2階MSBケーブル敷設図	60	2階飛散防止養生
19	ストーカ点検整備 1・2号火格子点検箇所	40	3階MSBケーブル敷設図	61	3階飛散防止養生
20	ボイラ蒸気ドラム・水ドラム乾燥保缶	41	4階MSBケーブル敷設図	62	4階飛散防止養生
21	蒸気ドラム	42	4.5階MSBケーブル敷設図	63	5階飛散防止養生




札幌市西区発寒15条14丁目1-1

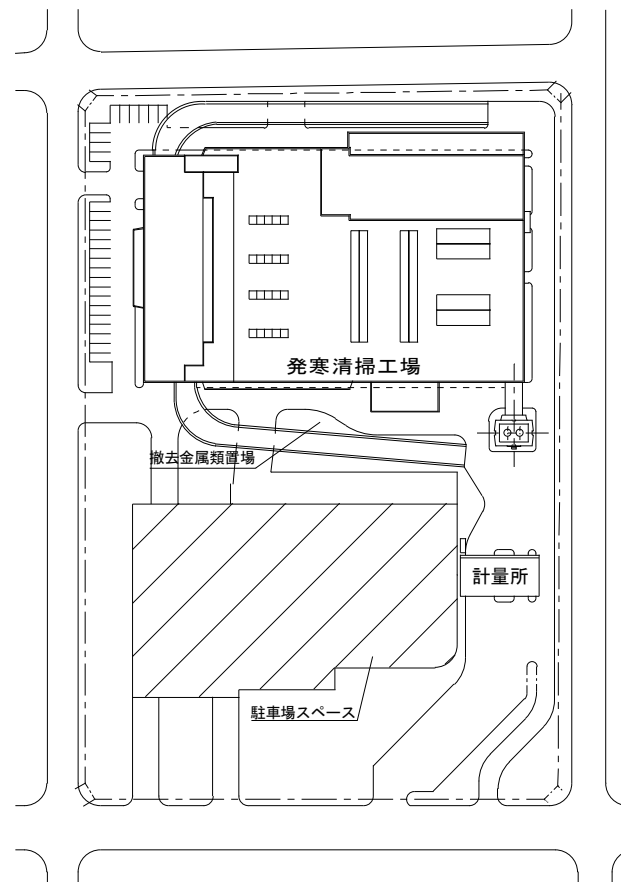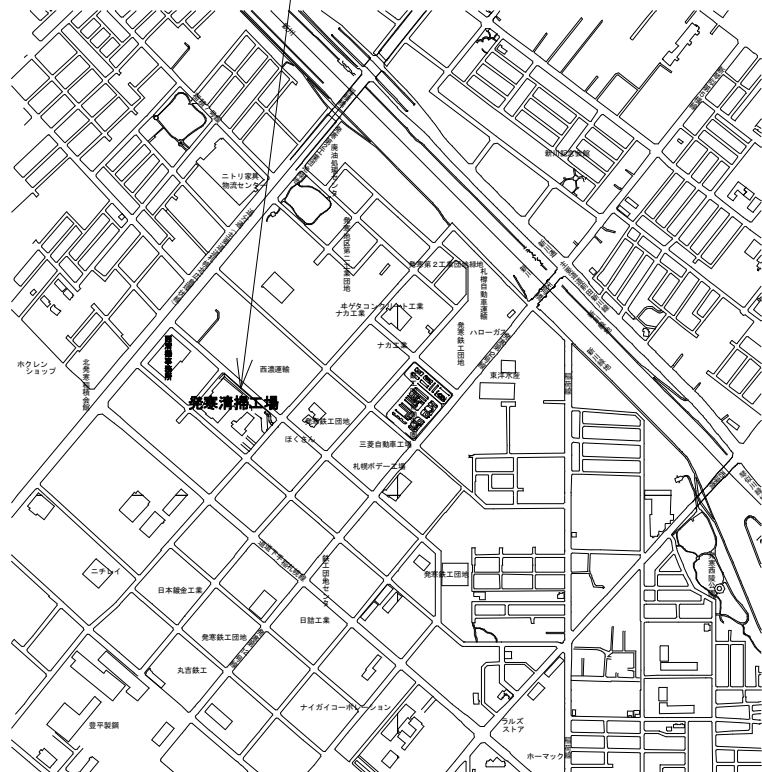



複写禁止

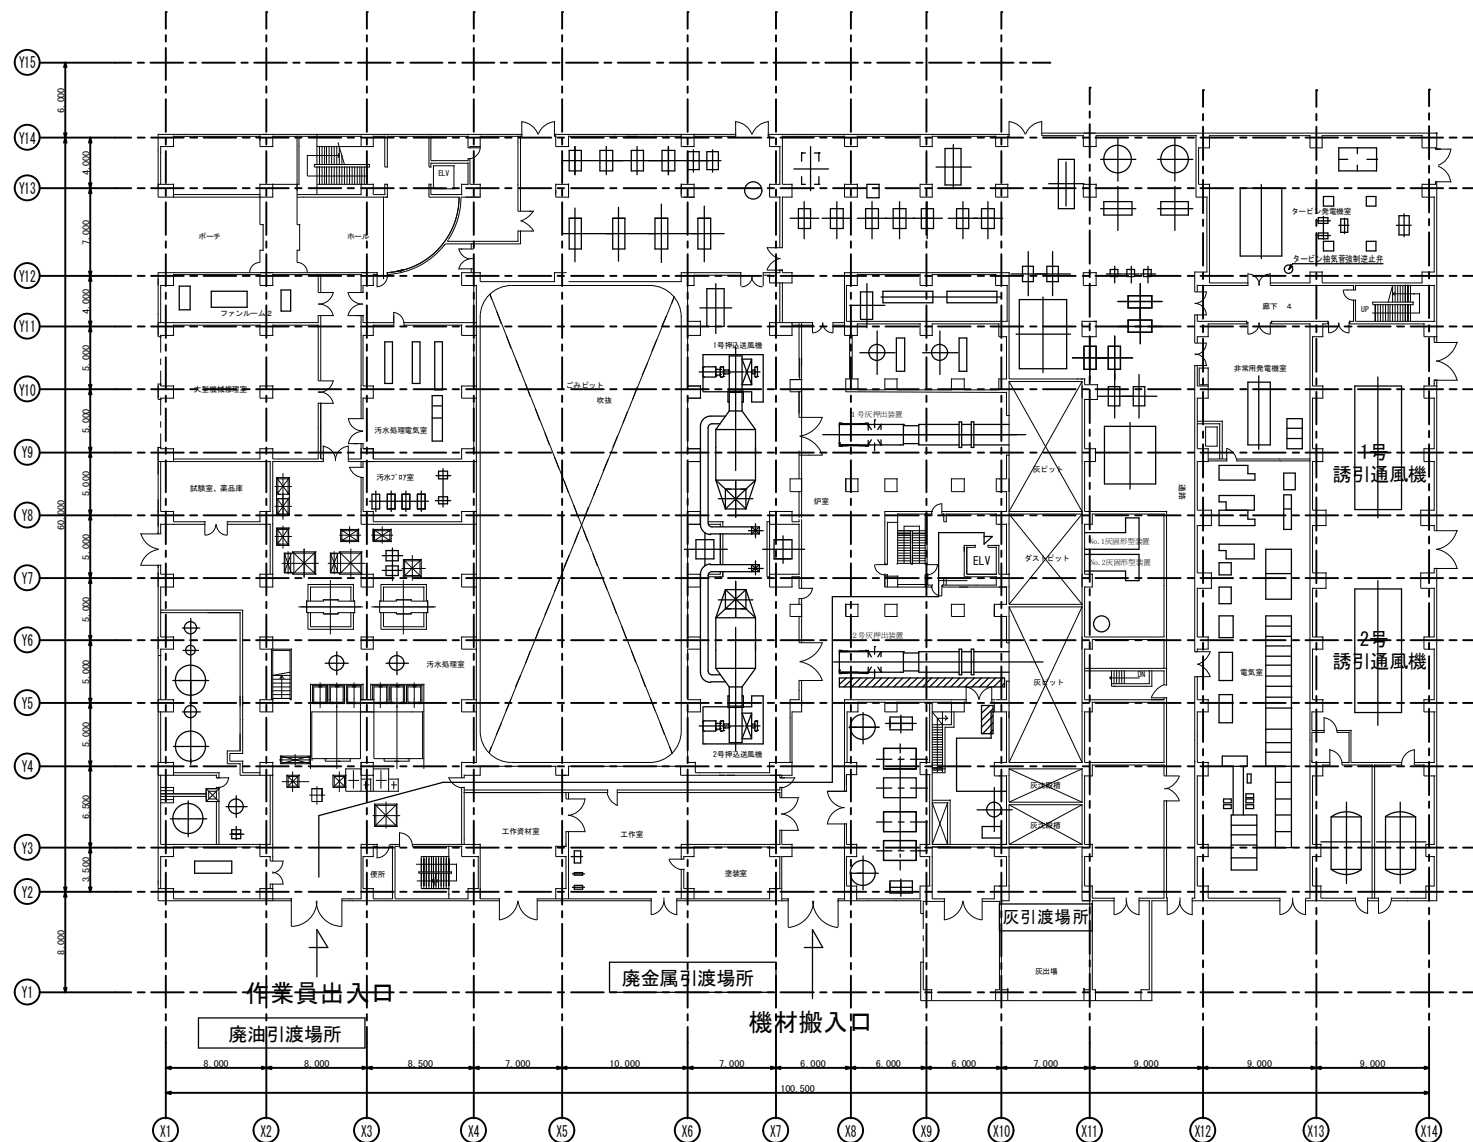


業務名	発寒清掃工場焼却設備定期整備業務
図面名	1 階機器配置図

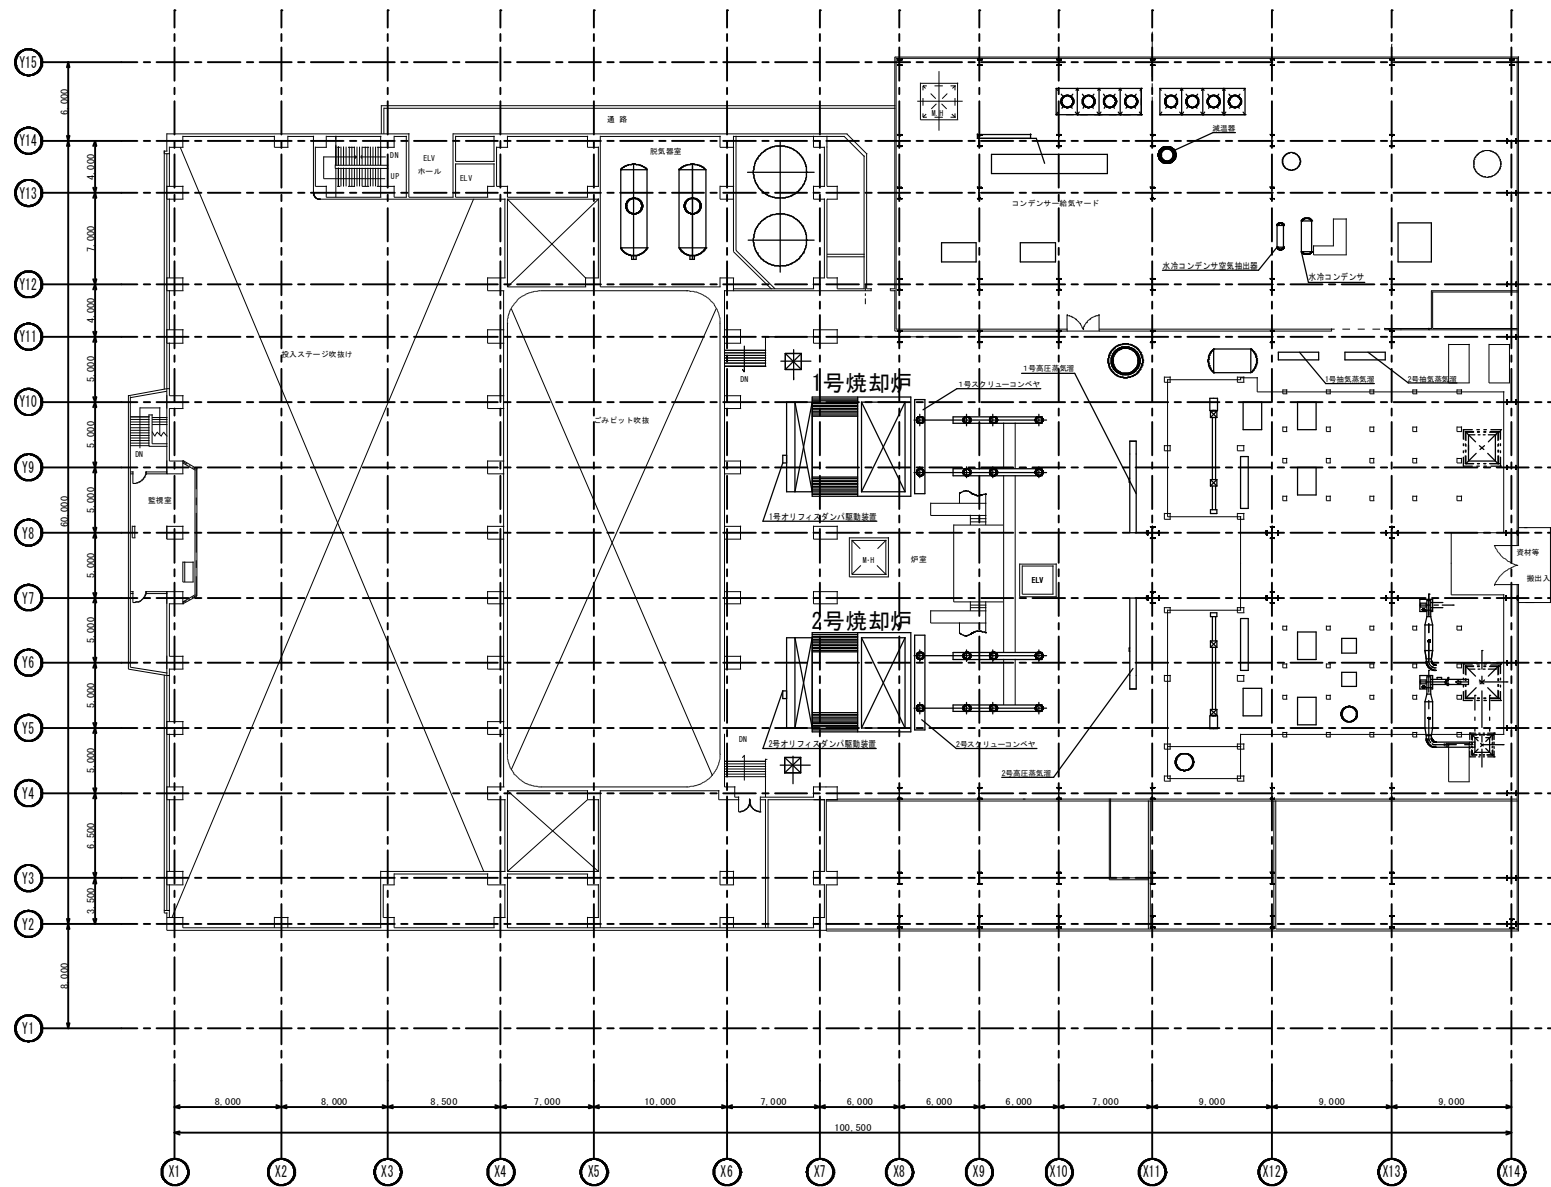


業務名	発寒清掃工場焼却設備定期整備業務
図面名	3階機器配置図

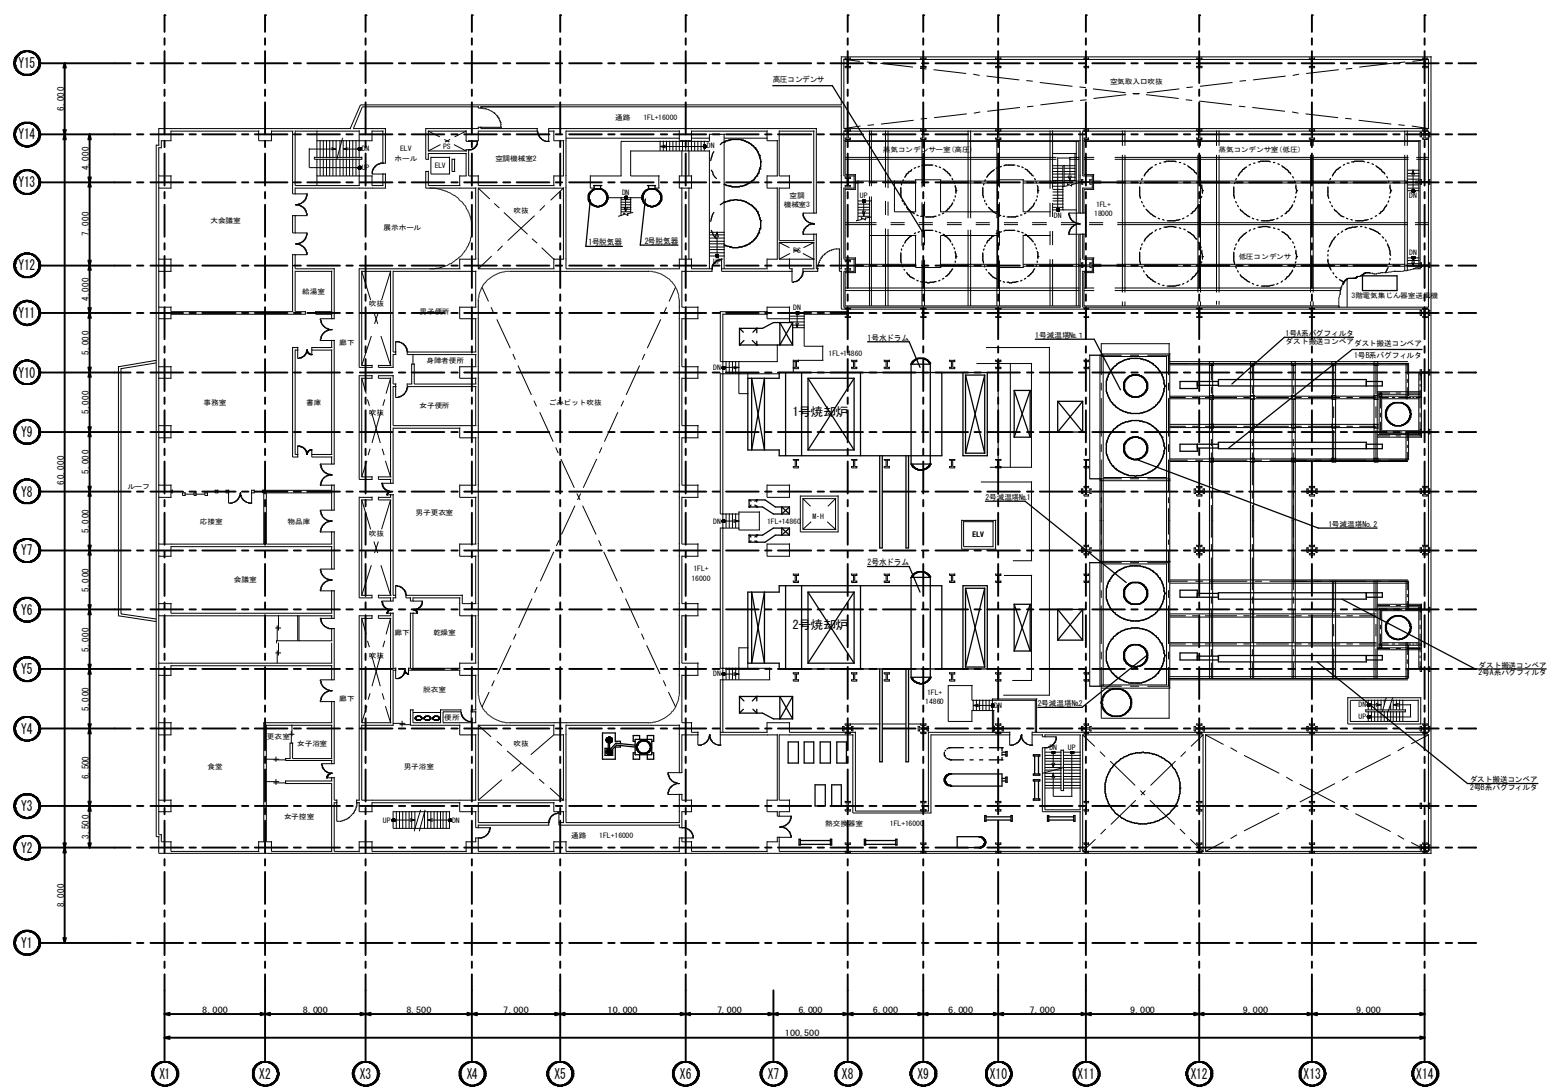


複写禁止

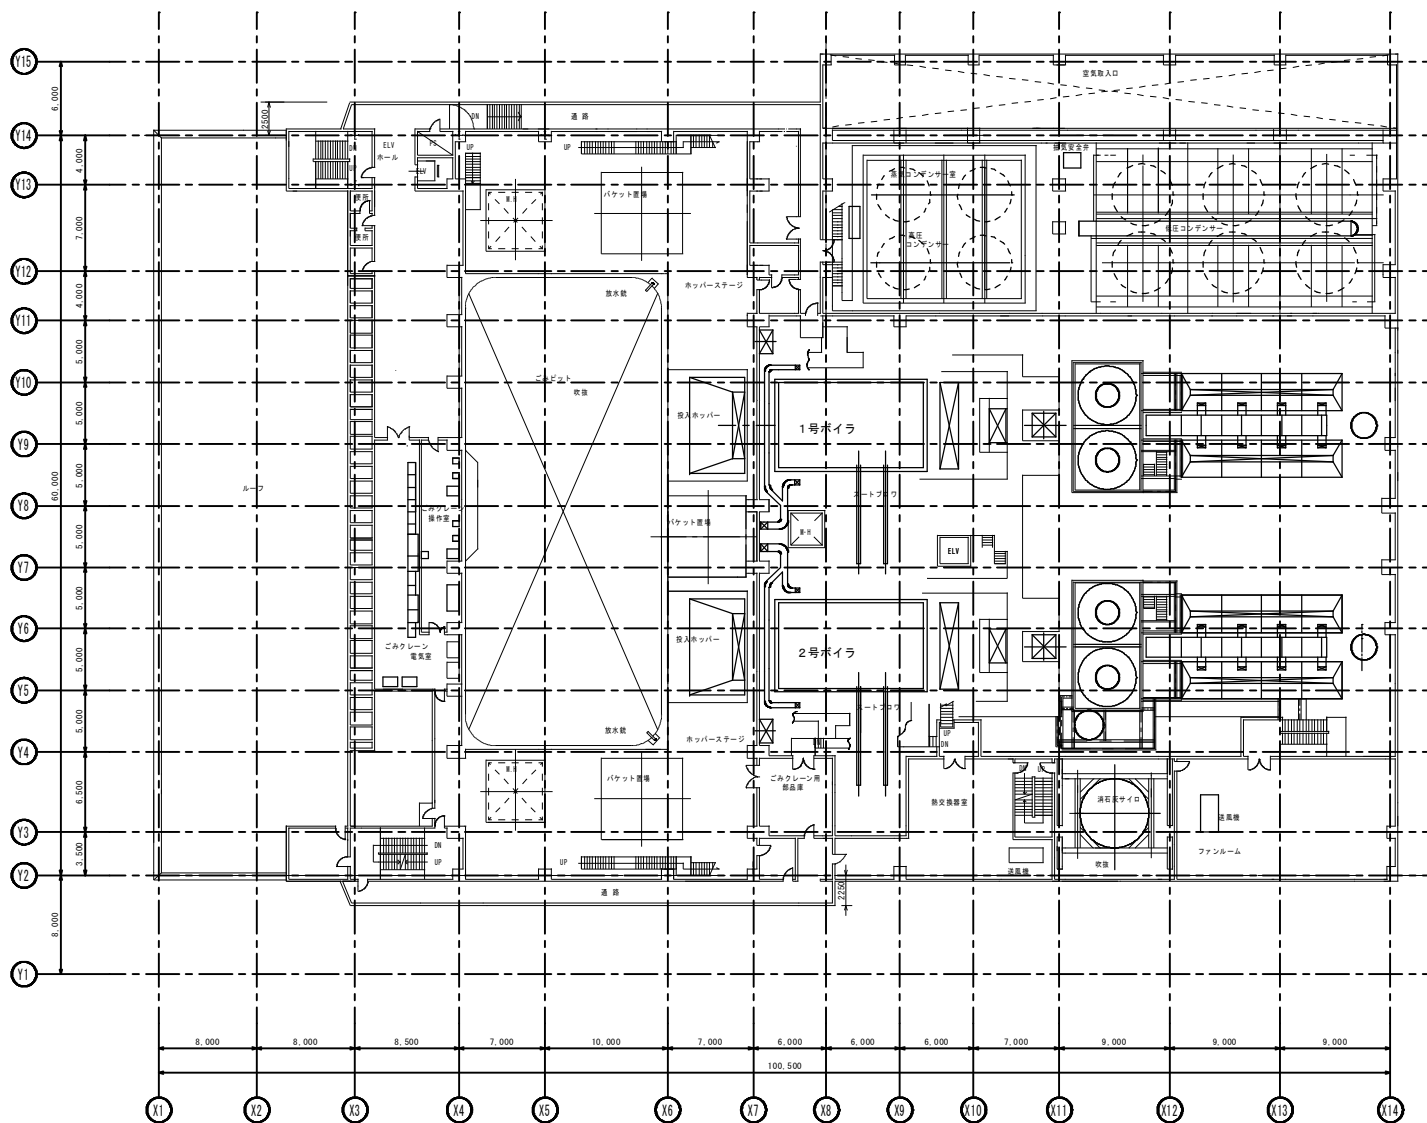


業務名	発寒清掃工場焼却設備定期整備業務
図面名	5階機器配置図

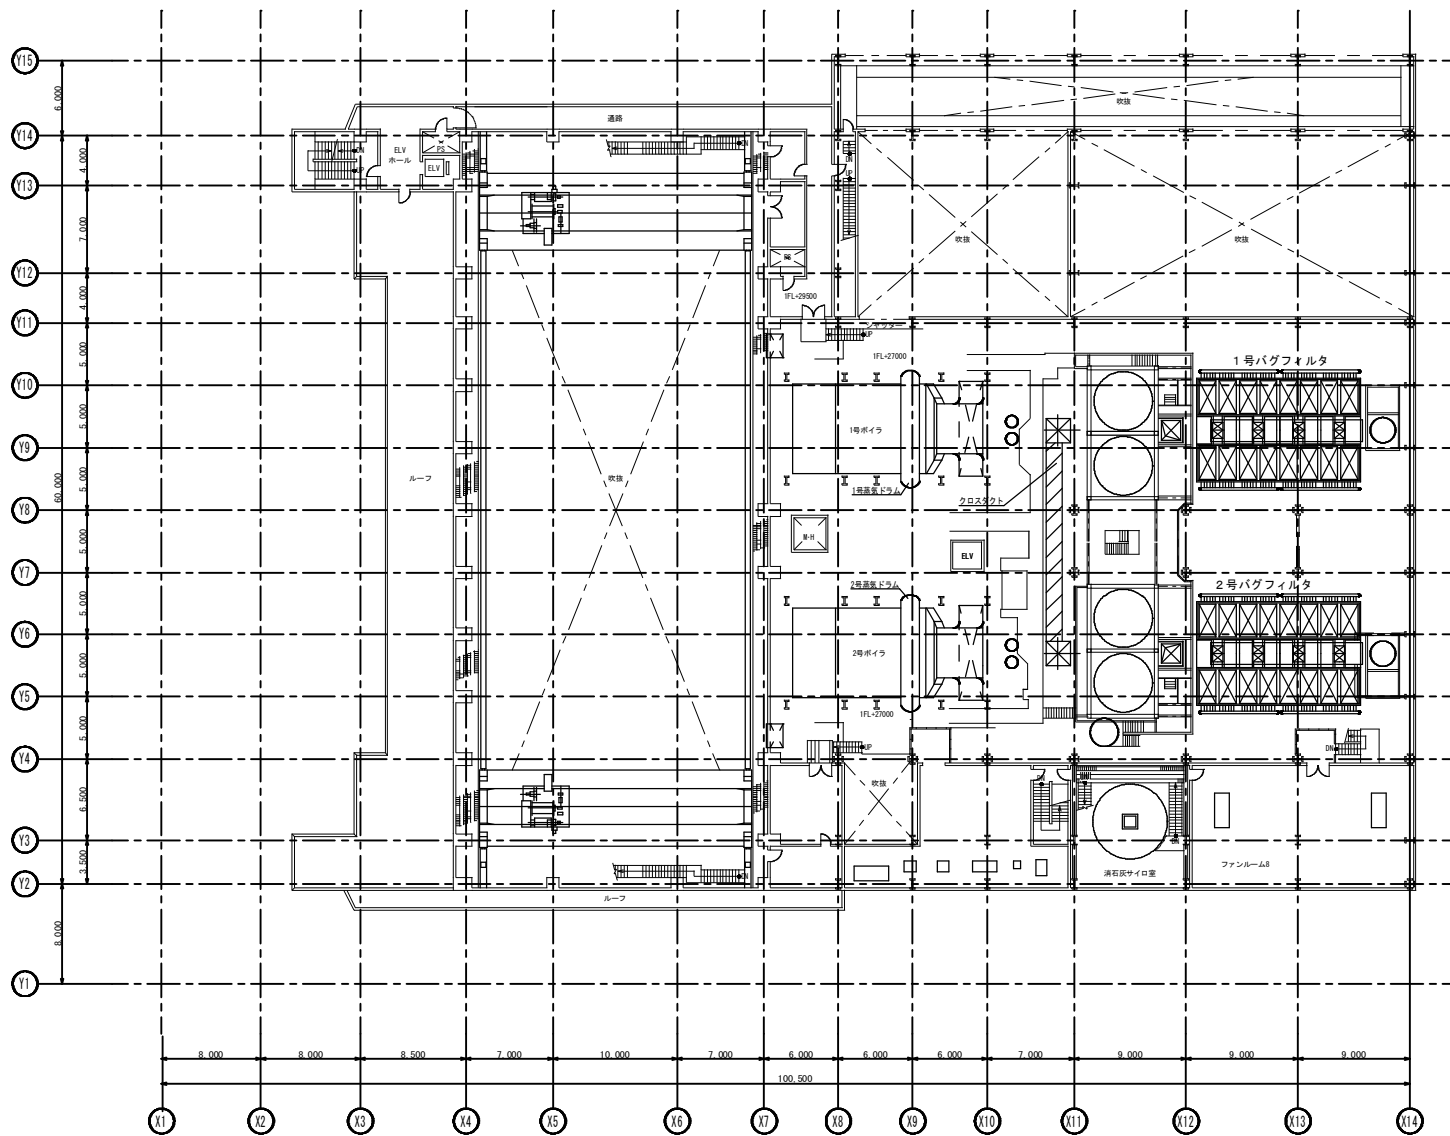

業務名	発寒清掃工場焼却設備定期整備業務	図 番 7
図面名	6階機器配置図	

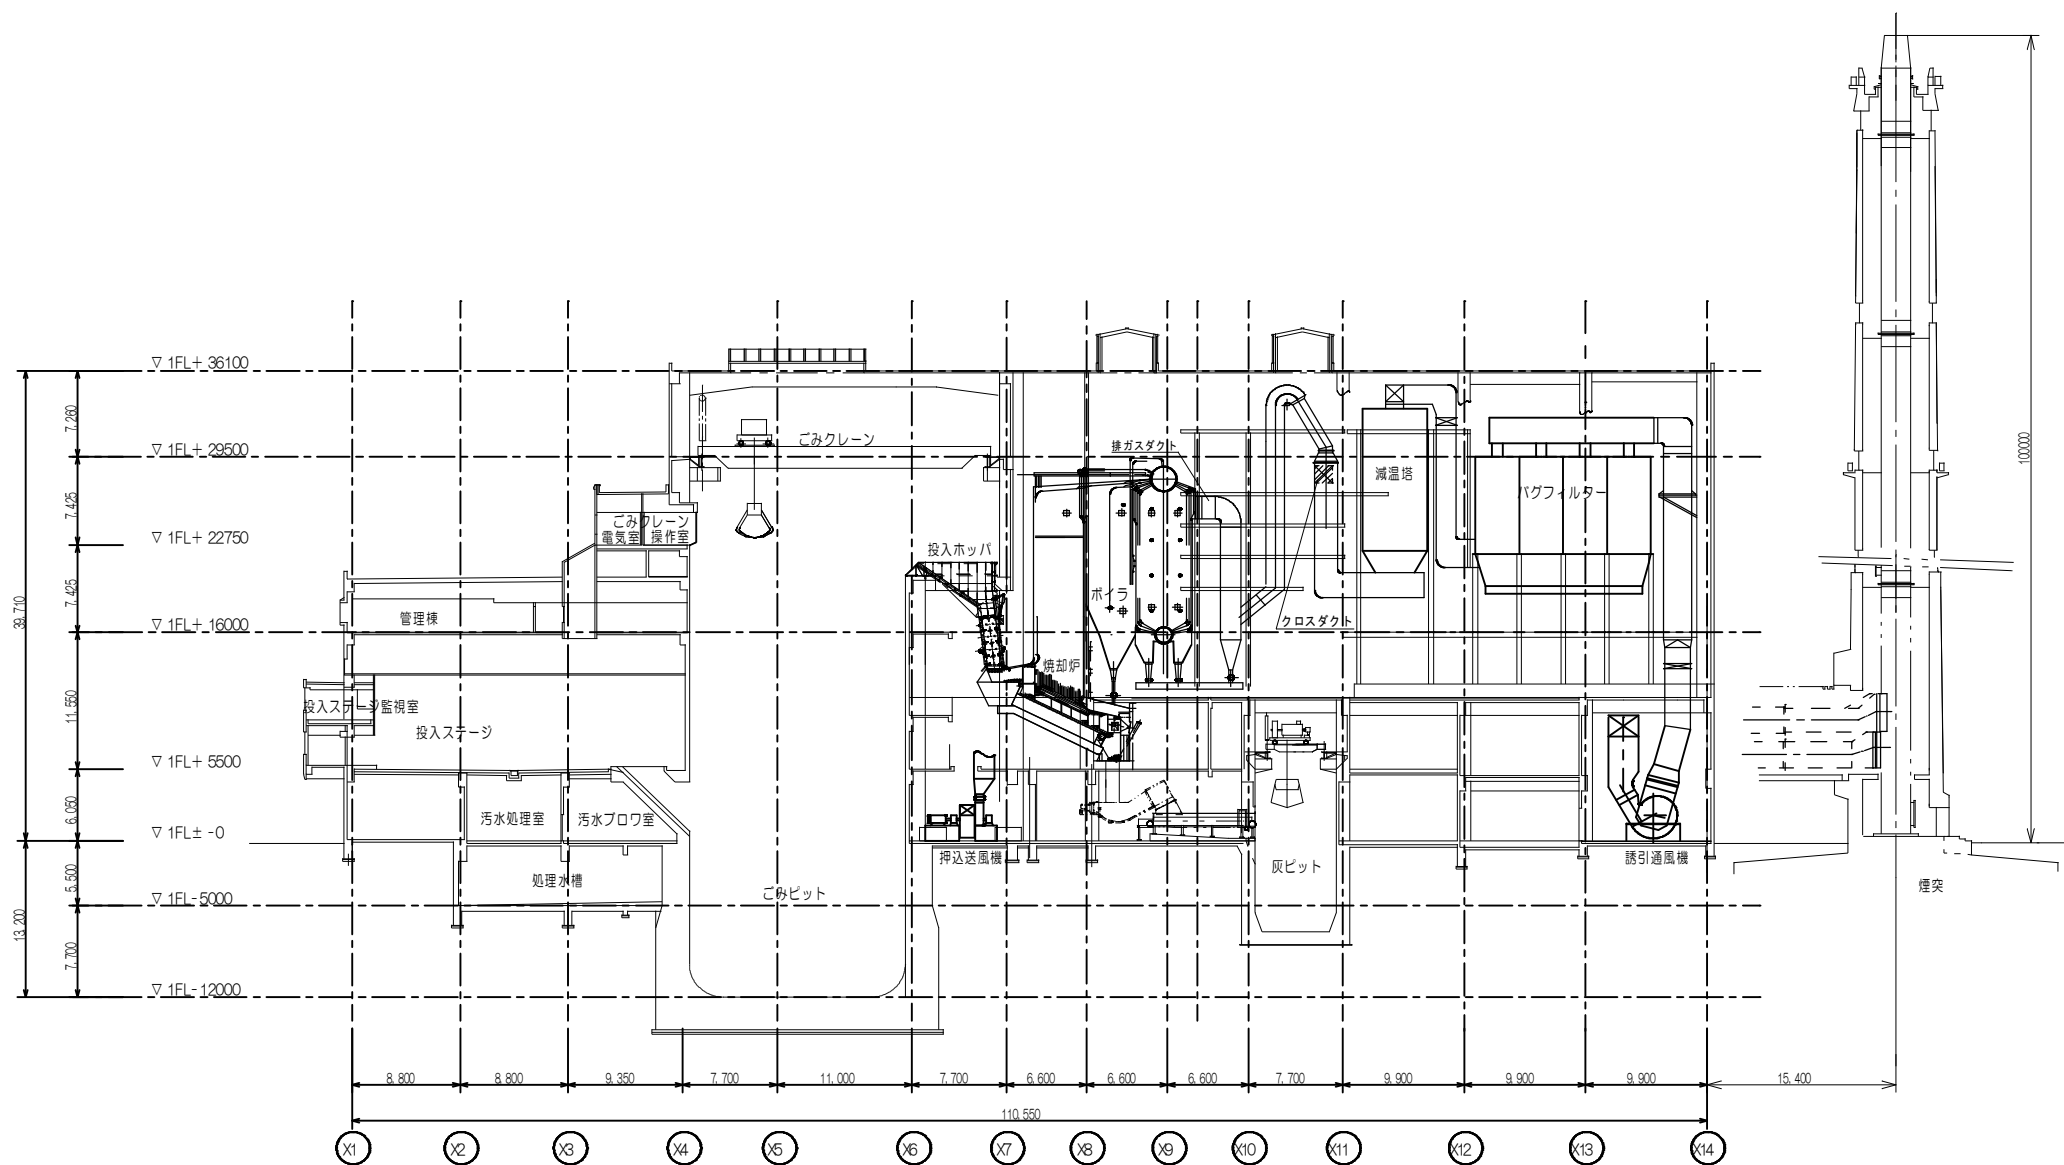


複写禁止

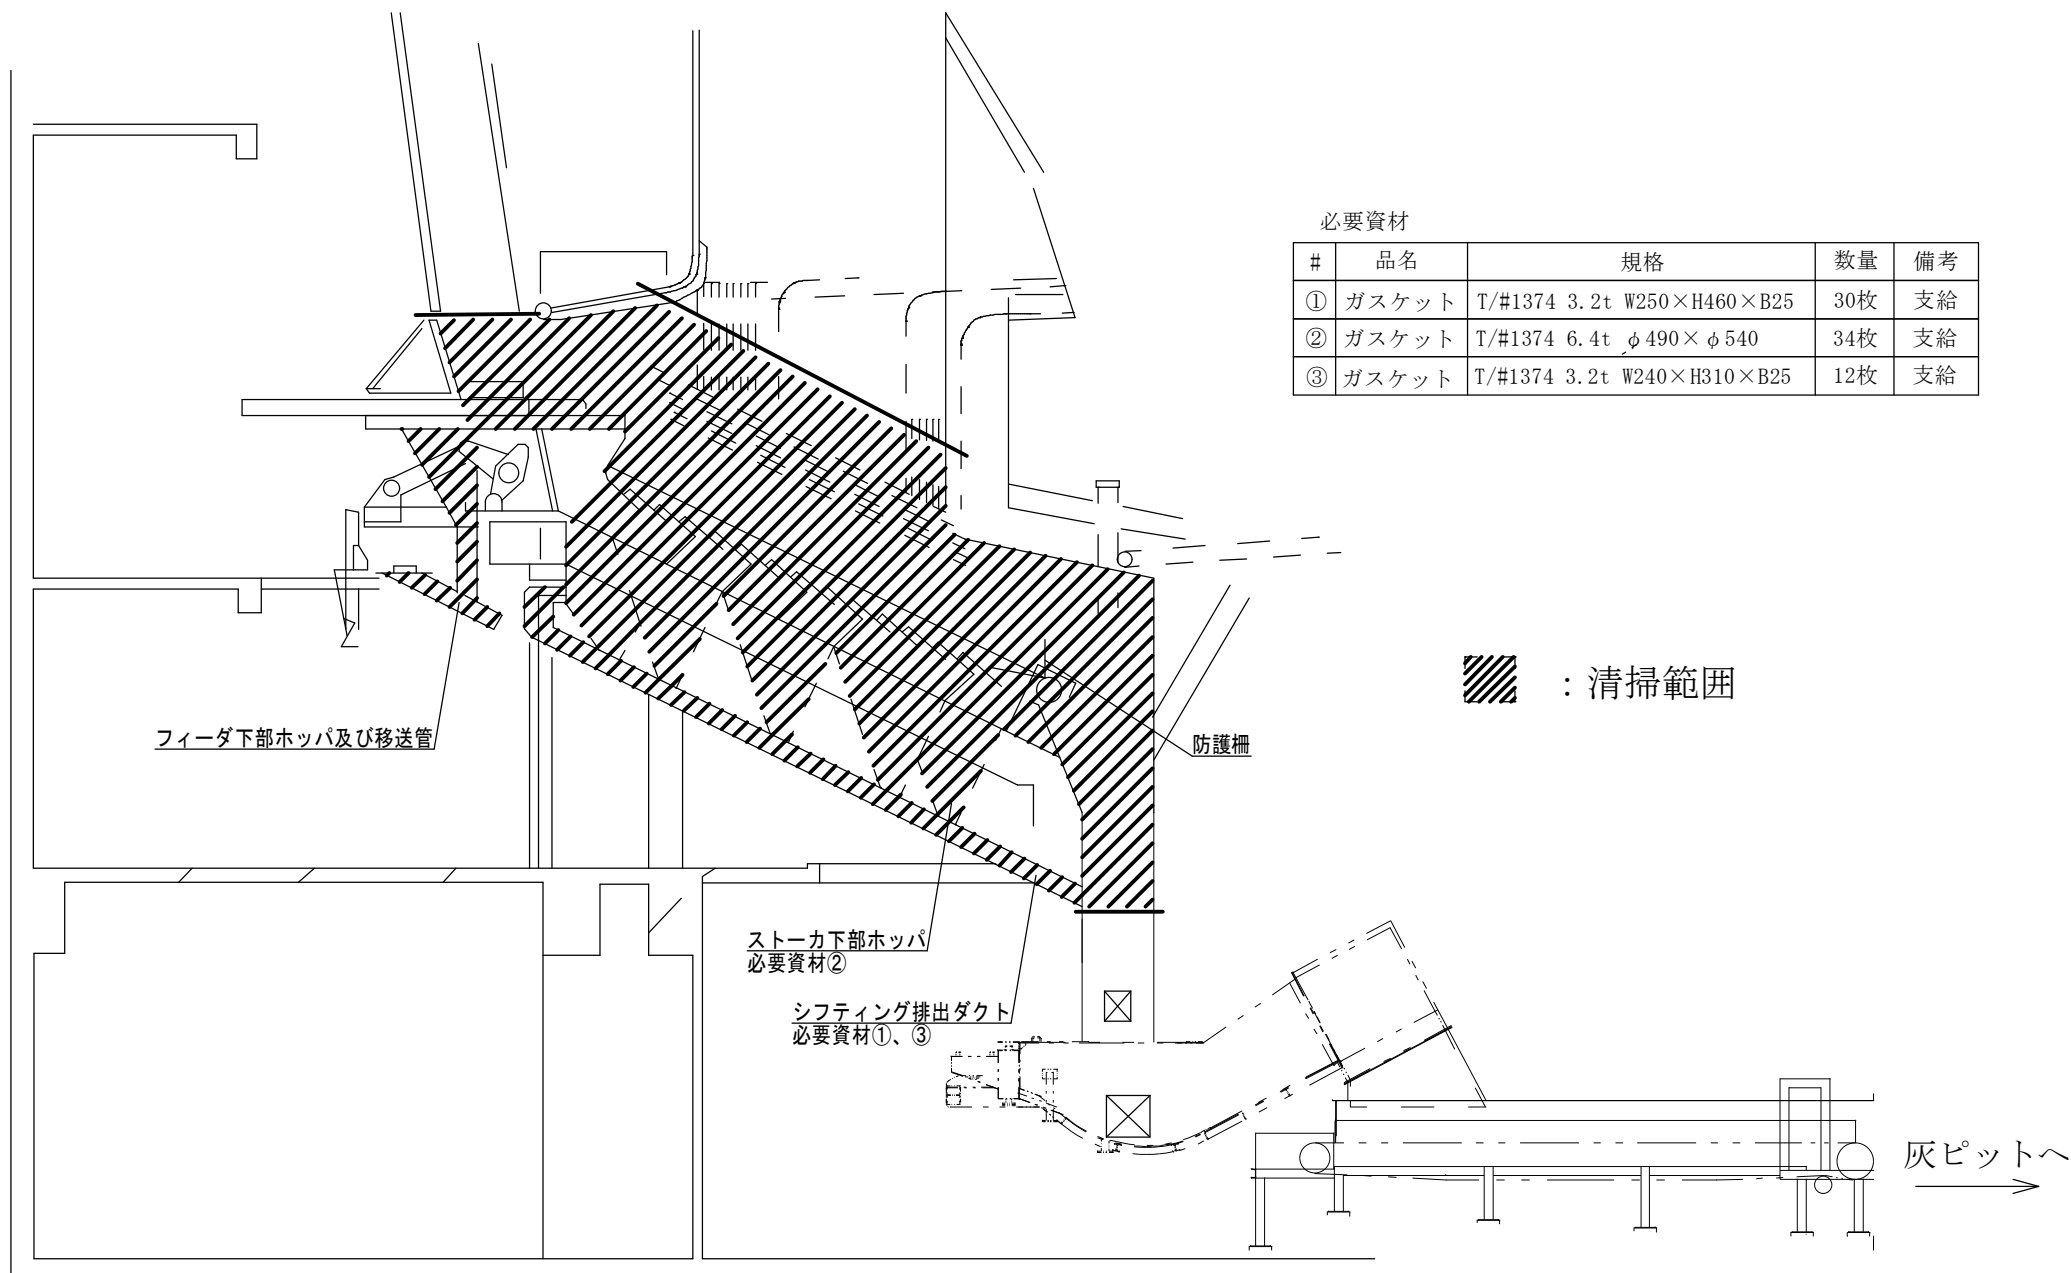

複写禁止

複写禁止

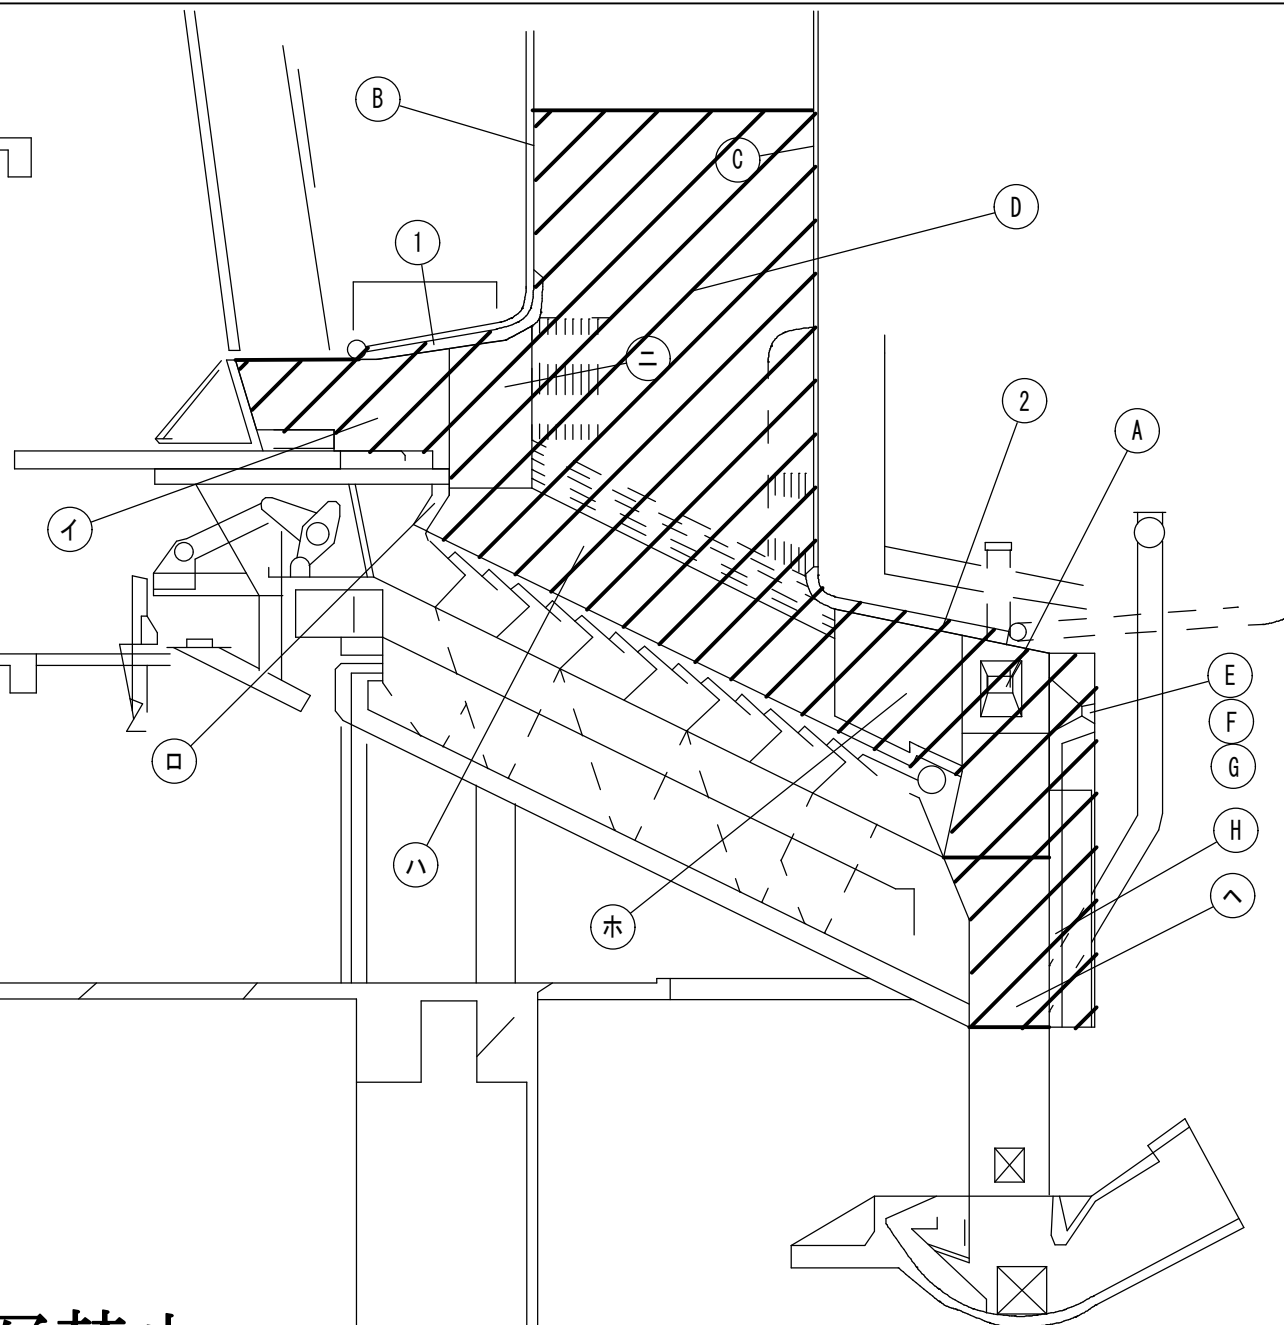

耐火物点検整備箇所

炉壁	符号	調査点検部名称
天井壁	1	前壁天井プラスチック耐火壁
	2	後部天井プラスチック耐火壁
側壁関係	イ	フィーダ側面SK35レンガ壁
	ロ	フィーダ下部SICレンガ壁
	ハ	サイドフレーム取合SICレンガ壁
	ニ	主燃焼側面SICレンガ壁
	ホ	後燃焼側面SK34レンガ壁
	ヘ	主灰シュート側面SKレンガ壁
扉・水冷壁	A	バーナ視窓扉キャストابل
	B	前面水冷壁耐火材壁
	C	後面水冷壁耐火材壁
	D	側面水冷壁耐火材壁
	E	バーナスロットプラスチック部
	F	ITVキャストابل部
	G	出入口扉キャストابل部
	H	後面バーナ壁キャストابل部

▨: 点検範囲

複写禁止

必要資材②

必要資材①

必要資材①

必要資材③

必要資材③

必要資材③

A


必要資材③

A矢視

必要資材

#	品名	規格	数量	備考
①	ファインフレックスBIOロープ	T/#5685-EG φ 80	40m	支給
②	ファインフレックスBIOロープ	T/#5685-EG φ 100	10m	支給
③	ファインフレックスBIO ブランケット	T/#5615-130 50×1200×t25	600枚	支給

：目地交換箇所

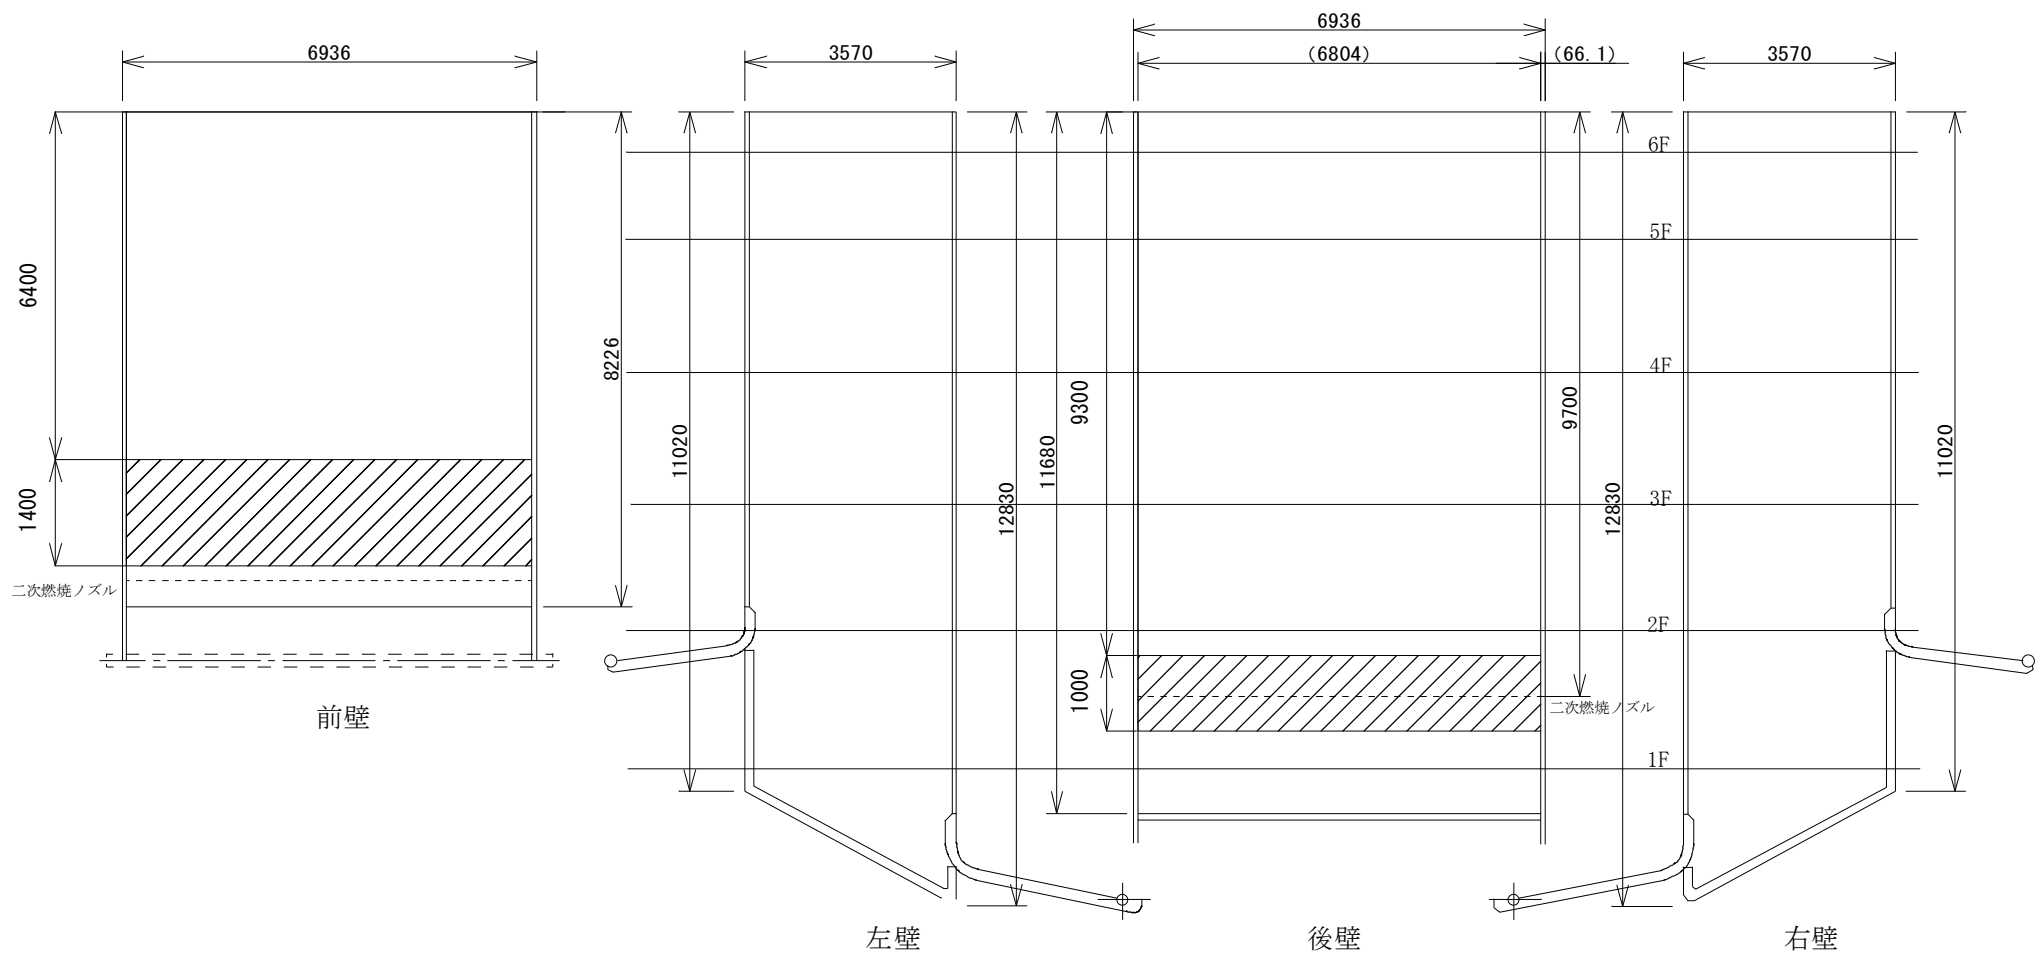


全体面積：16.65㎡

複写禁止



：吹き付け補修箇所

必要資材

#	品名	規格	数量	備考
①	耐火キャストブル	DFG-A70L	2000kg	支給
②	溶液バインダー	DFGバインダー	250kg	支給

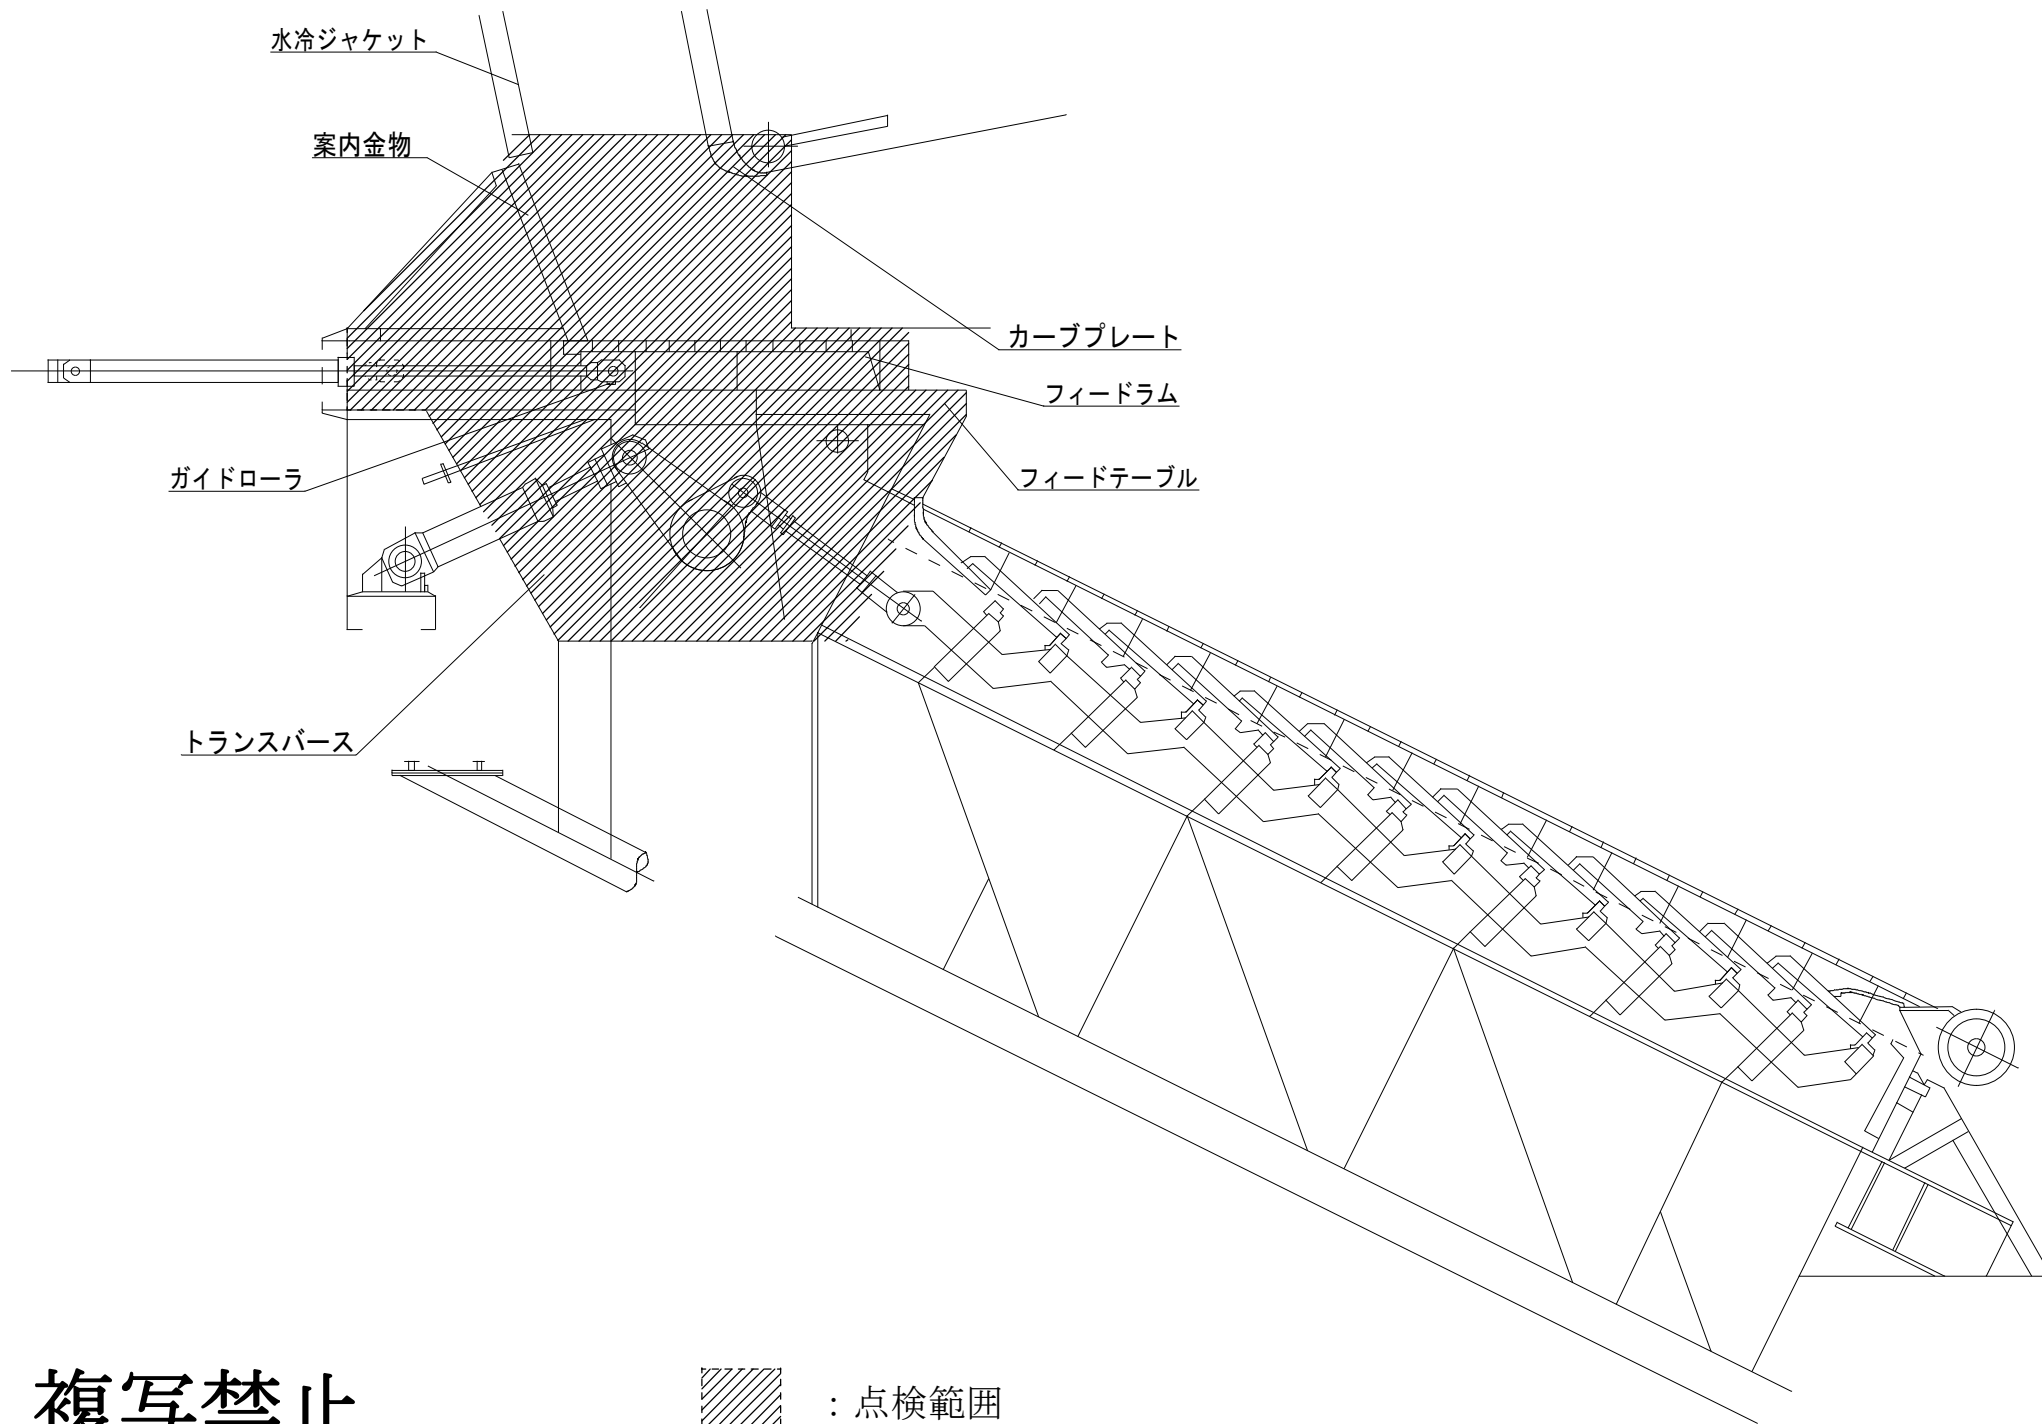


複写禁止

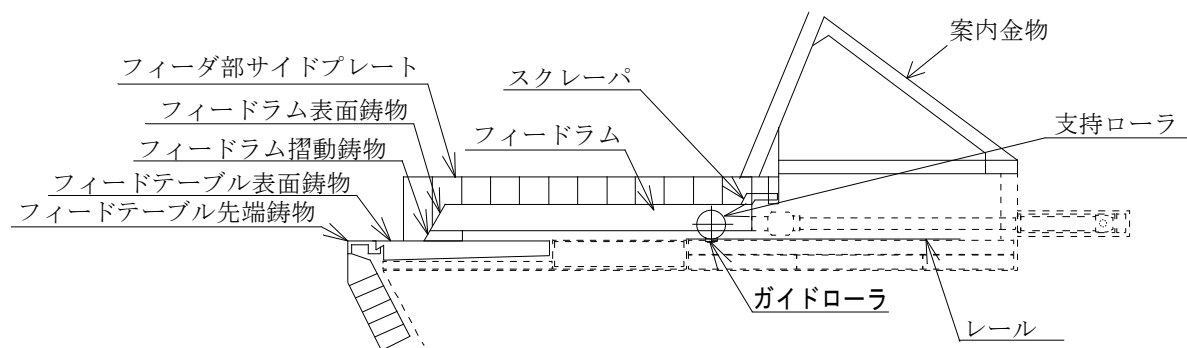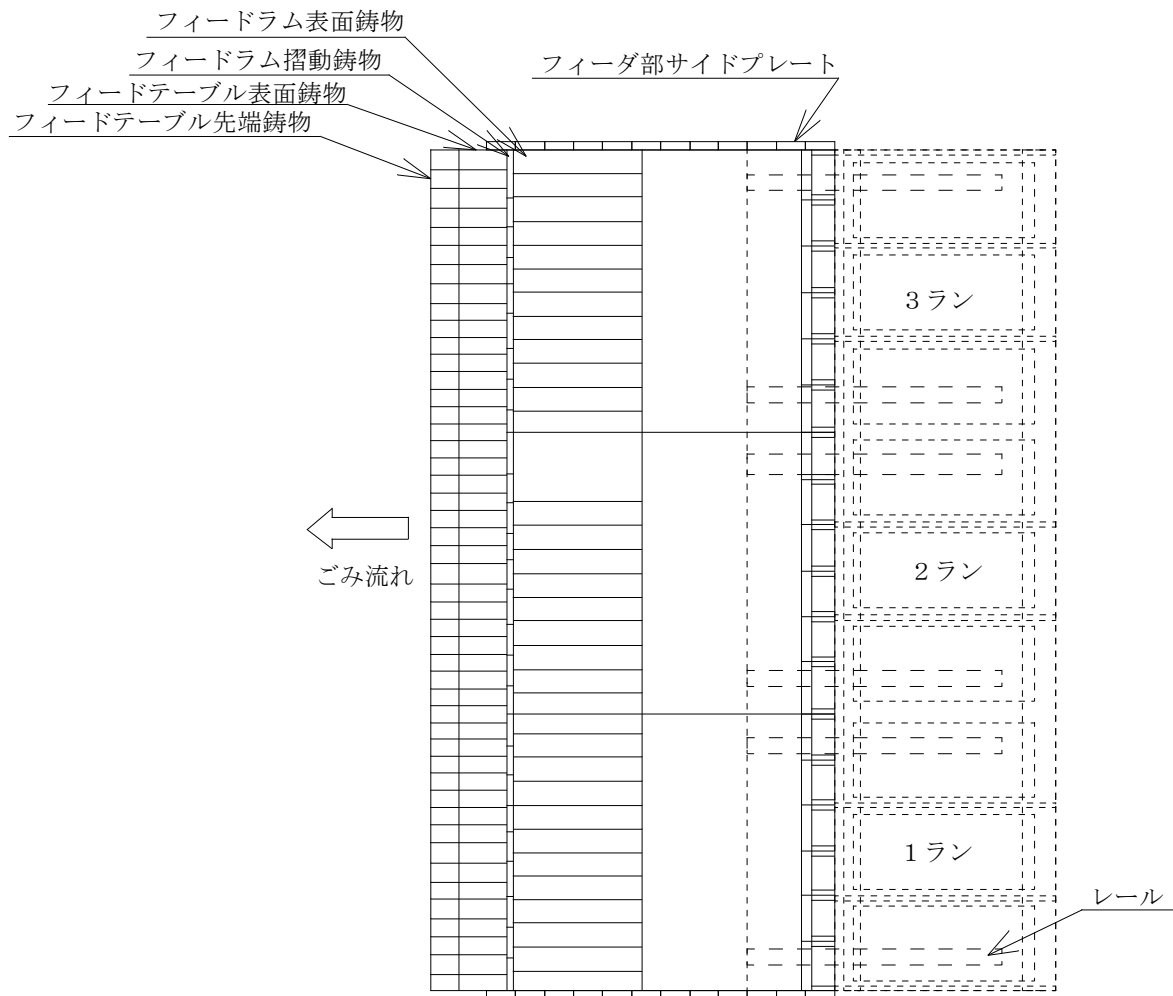


複写禁止

フィーダー割付参考図

フィードテーブル
表面鋼板（上部から）

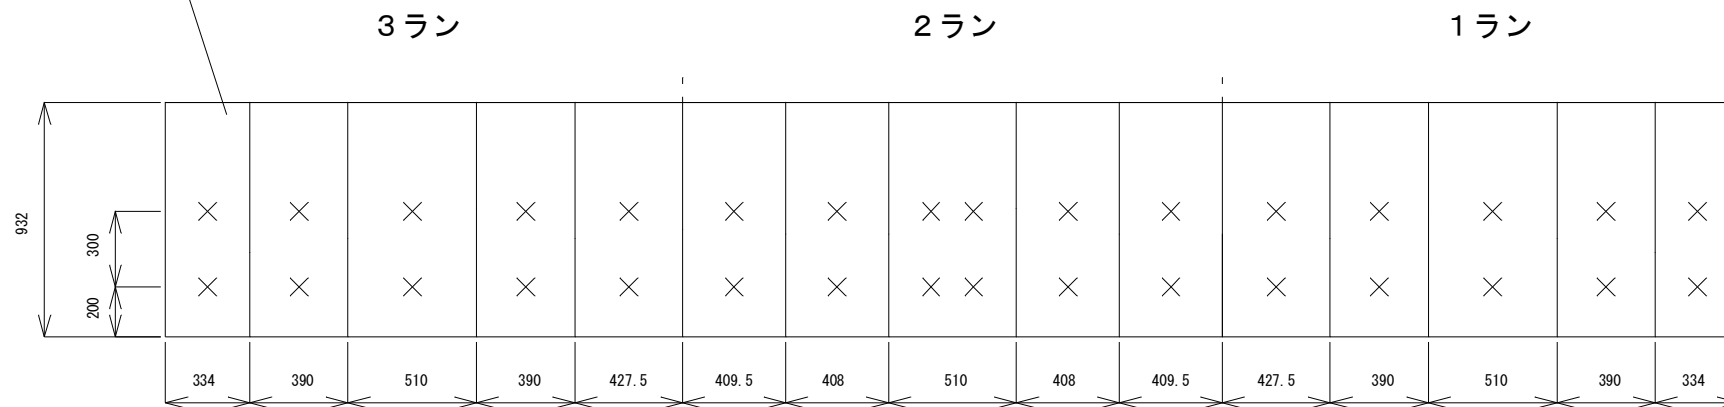


ごみの流れ

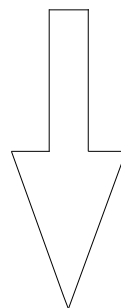


× : 肉厚測定点

複写禁止

フィードラム
表面鋼板（上部から）

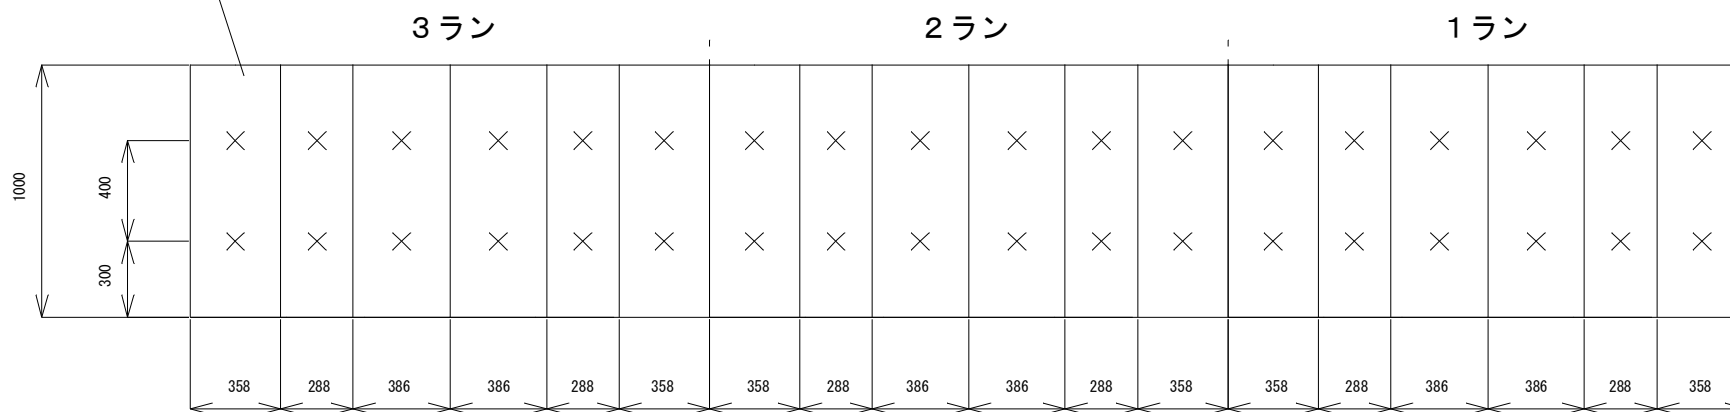

ごみの流れ

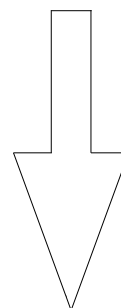


× : 肉厚測定点


複写禁止

必要資材

#	品名	規格	数量	備考
①	ダフニーエポネックスSR	No. 1	200g	支給
②	ダフニースーパーギヤオイル	#100	1L	支給
③	火格子	各種	10個	支給

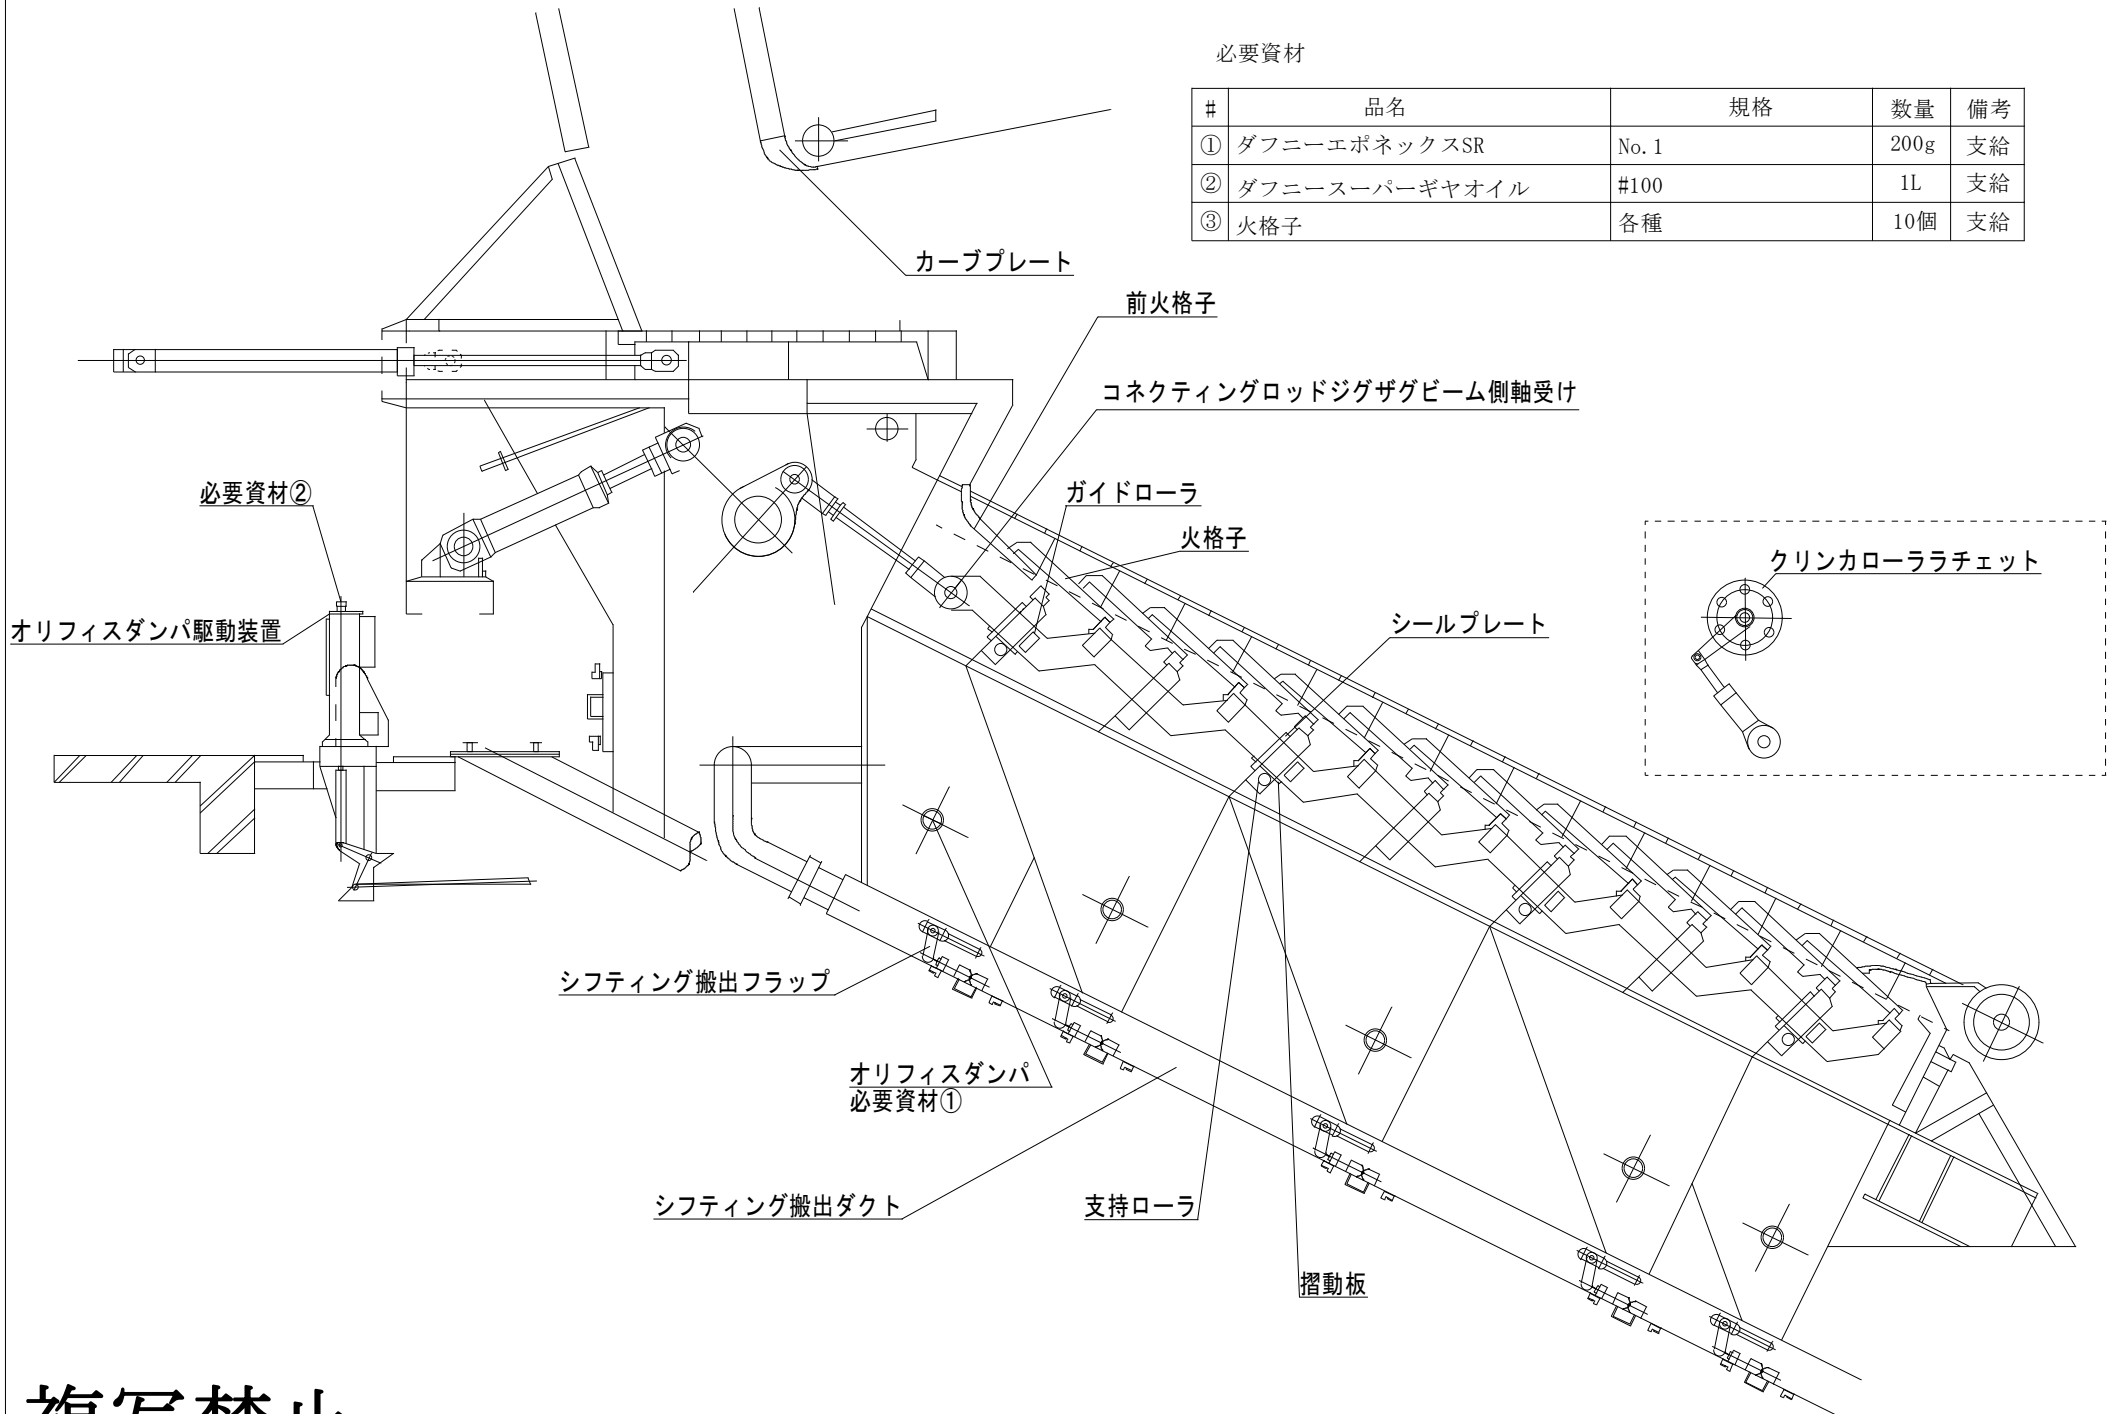


複写禁止

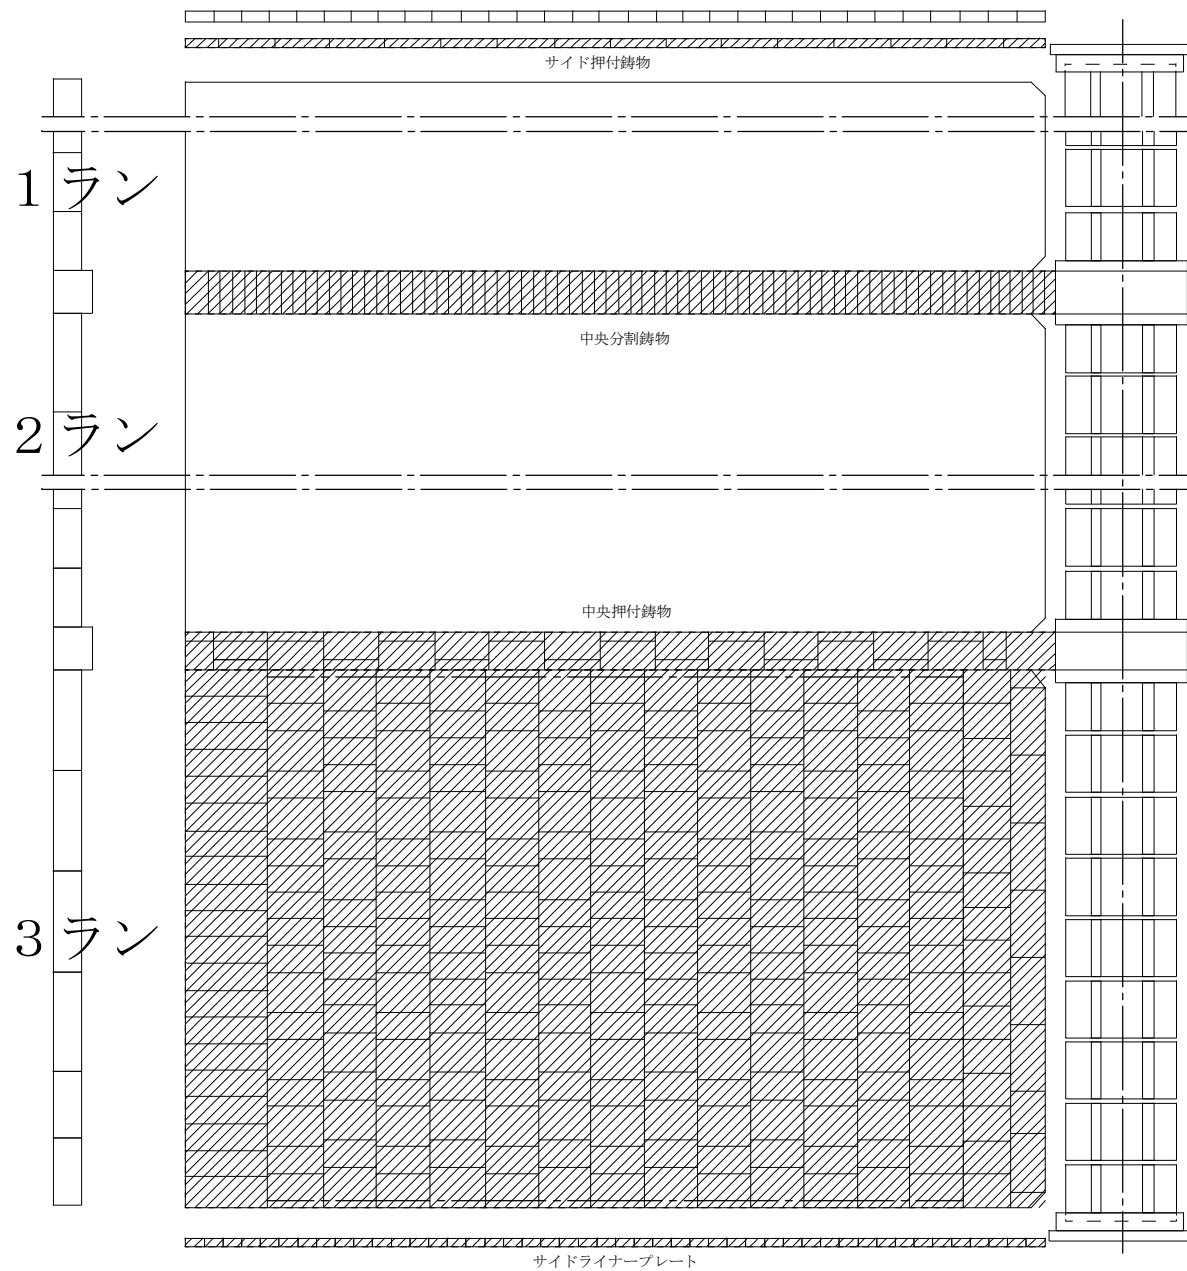

 : 点検範囲
 (火格子については
 1ラン、2ランも同様)

複写禁止

ストーカ割付参考図

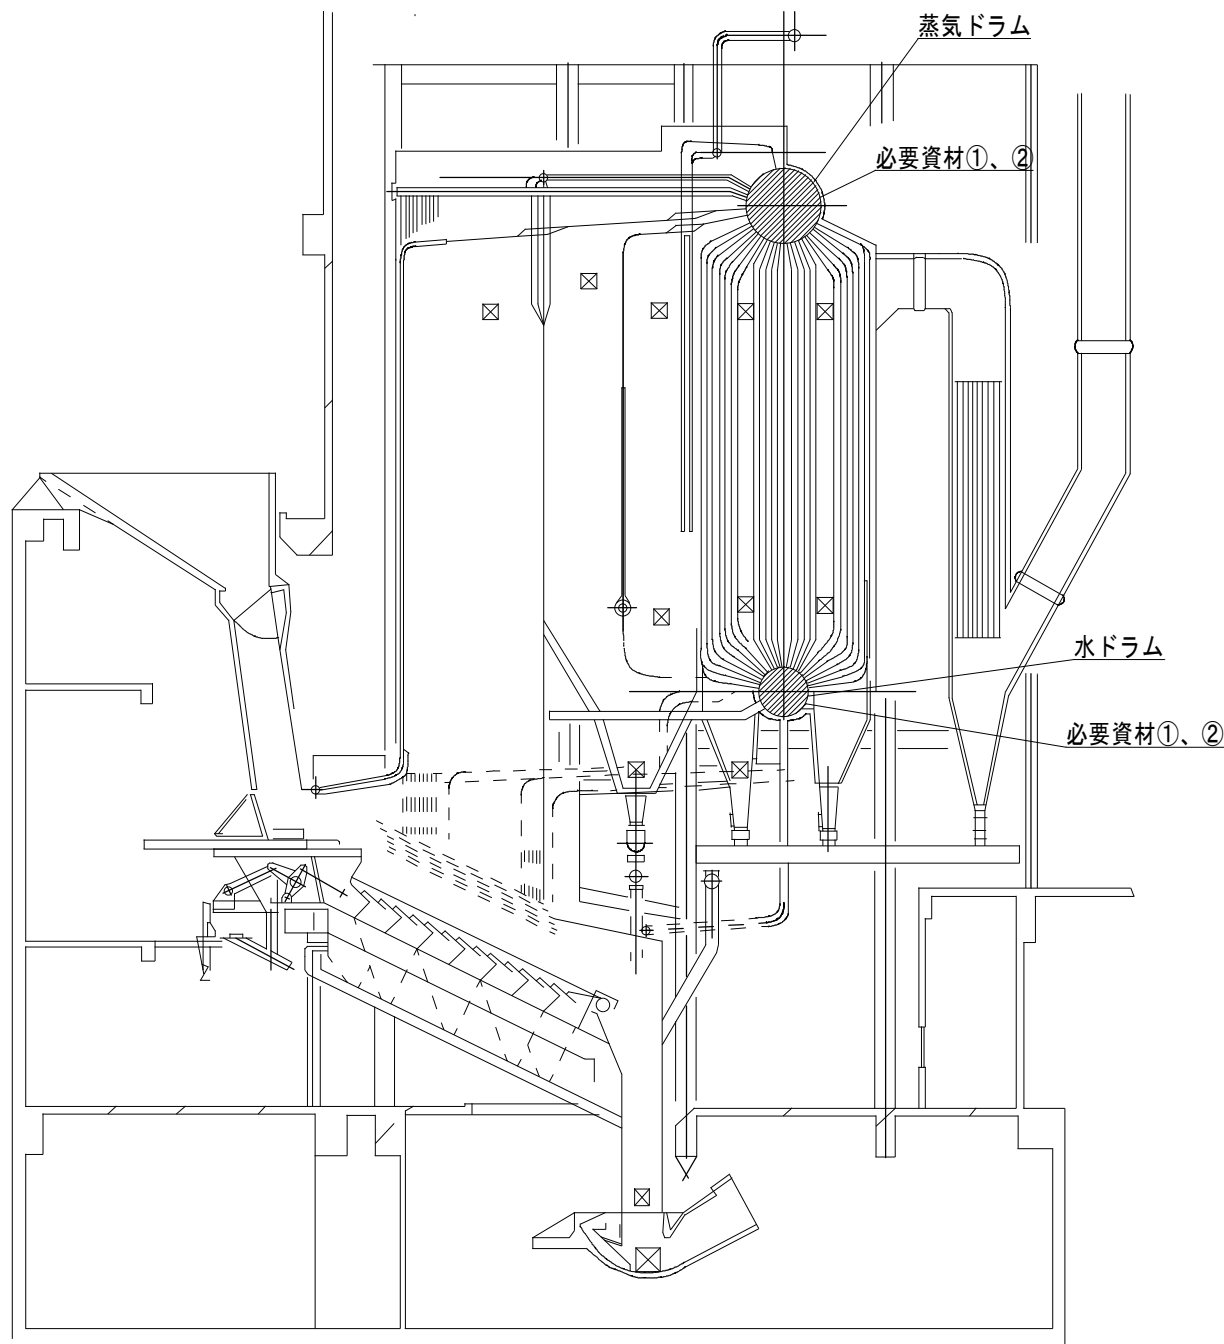

必要資材

#	品名	規格	数量	備考
①	シリカゲル	-	1式	支給
②	マンホールパッキン	T/#1804NA-E00 30K 304×406×21×4.5	6枚	支給




1号

- ・ 蒸気ドラム・水ドラム両側のマンホールを開放し点検整備を行うこと。
- ・ 点検整備後、乾燥保缶を行うこと。



2号

- ・ 蒸気ドラム・水ドラムそれぞれ片側のマンホールを開放し乾燥保缶すること。

複写禁止




#	品名	規格	数量	備考
①	ボルト・ナット	M12×25L SS400	622組	支給
②	ボルト・ナット	M12×30L SS400	318組	支給
③	ボルト・ナット	M12×35L SS400	26組	支給
④	ボルト・ナット	M16×50L SS400	4組	支給
⑤	ボルト・ナット	M16×60L SS400	16組	支給
⑥	ボルト・ナット	M12×15L SS400	24組	支給
⑦	ボルト・ナット	M16×20L SS400	26組	支給
⑧	Uボルト・ナット	MHRM1625	9組	支給
⑨	Uボルト・ナット	MHRM1290	6組	支給
⑩	極軟鋼パッキン	MH7036	1枚	支給
⑪	極軟鋼パッキン	MH140104	2枚	支給
⑫	カラーチェック液	洗浄液、浸透液、現像液	一式	
⑬	ワッシャ	M12	2004枚	支給
⑭	ワッシャ	M16	112枚	支給

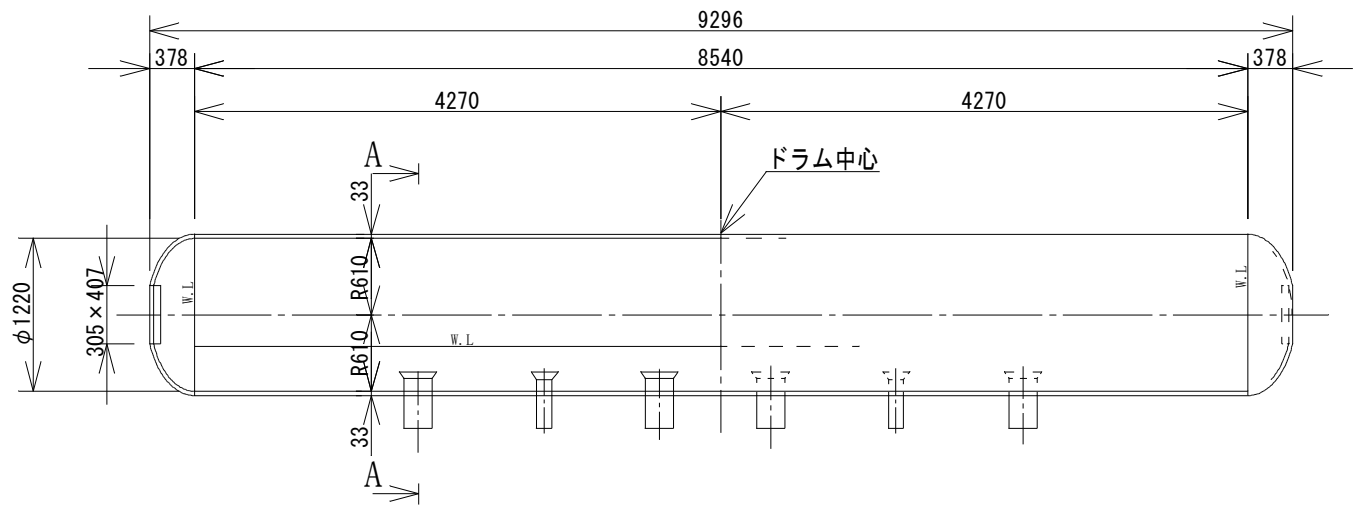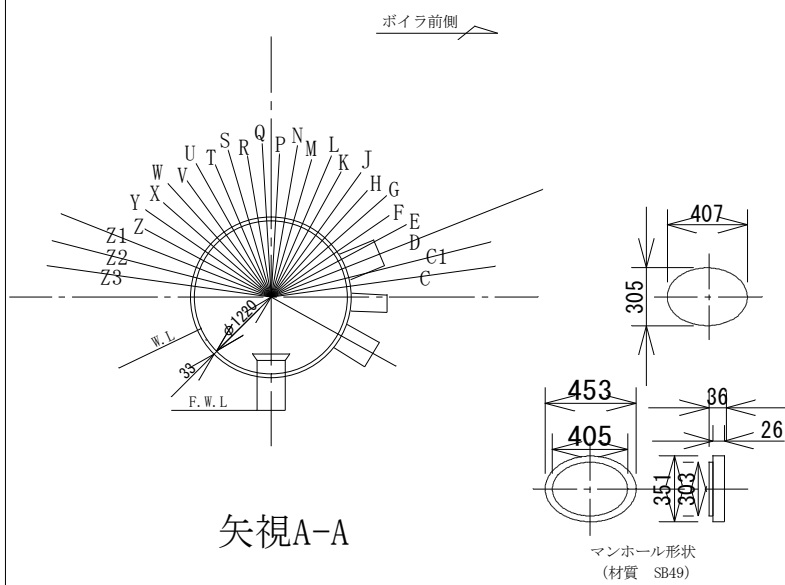


複写禁止

必要資材


#	品名	規格	数量	備考
①	カラーチェック液	洗浄液、浸透液、現像液	一式	
②	水管用プロテクター	-	10個	支給
③	土嚢袋	-	3000枚	

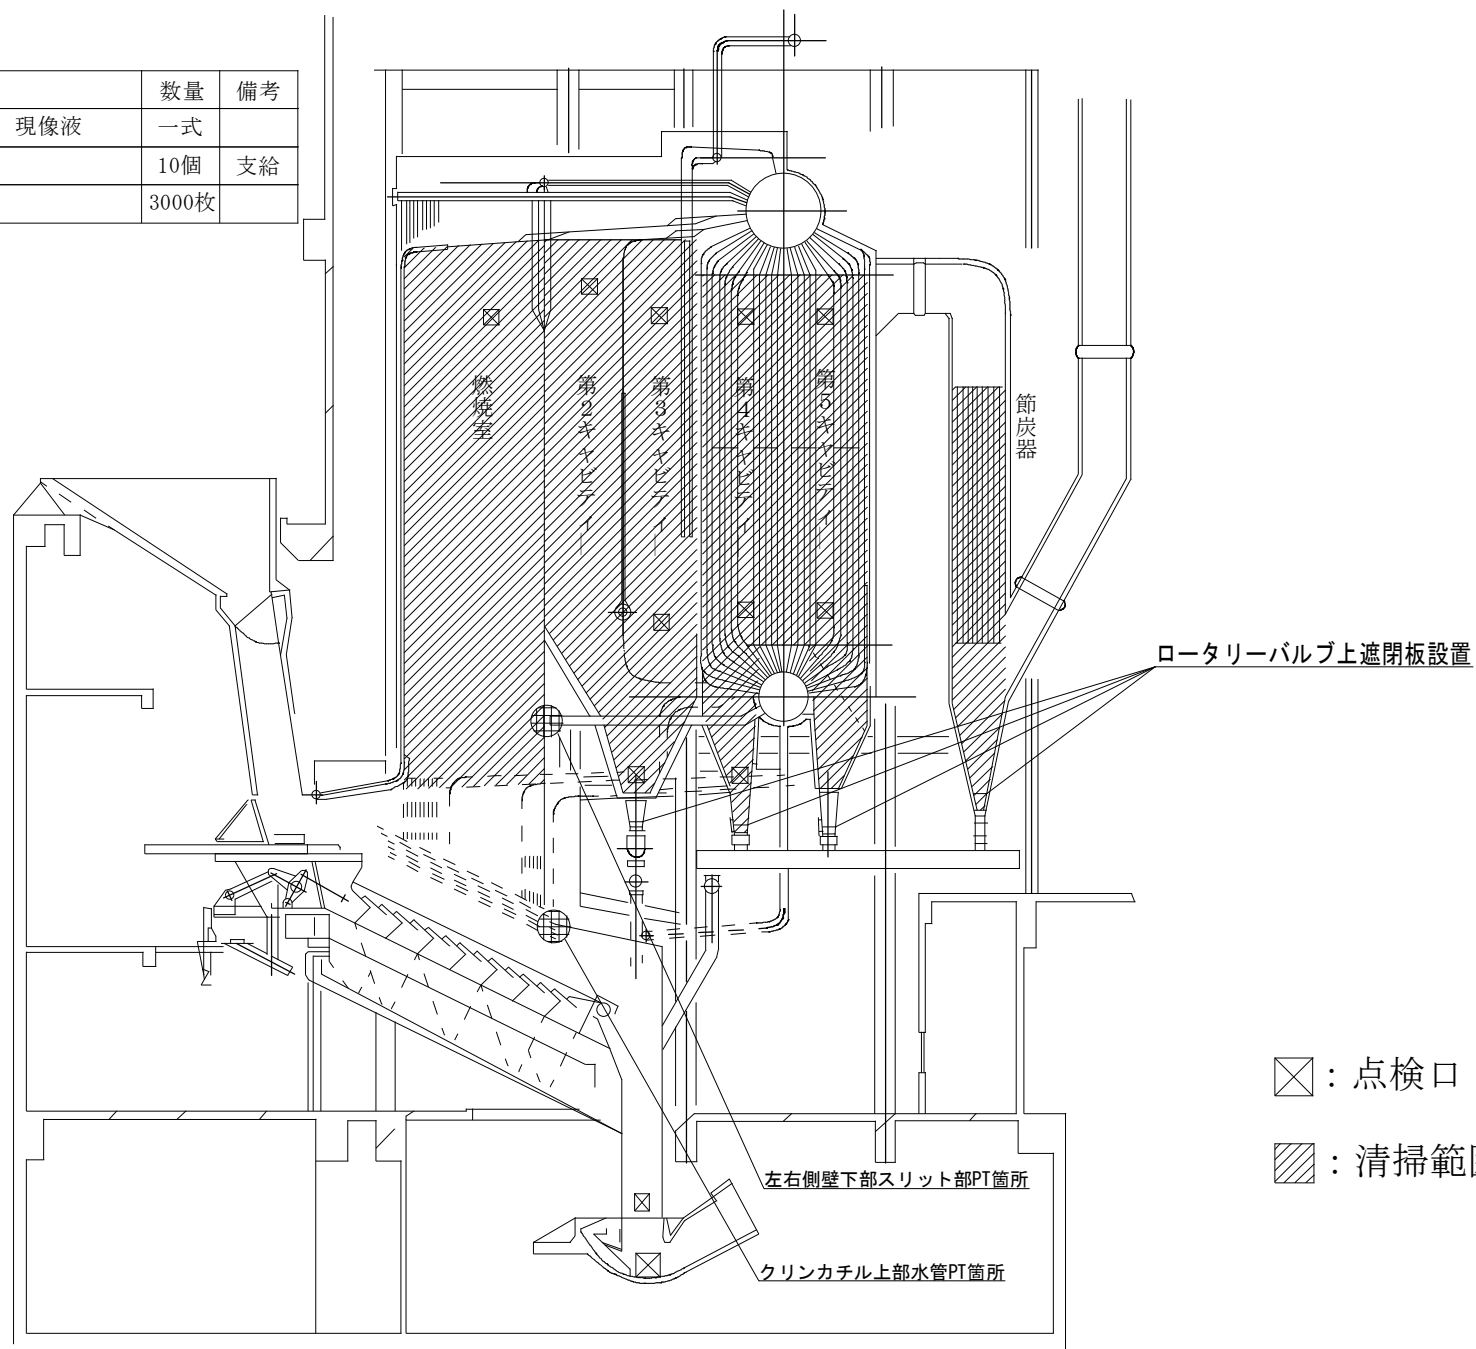



複写禁止

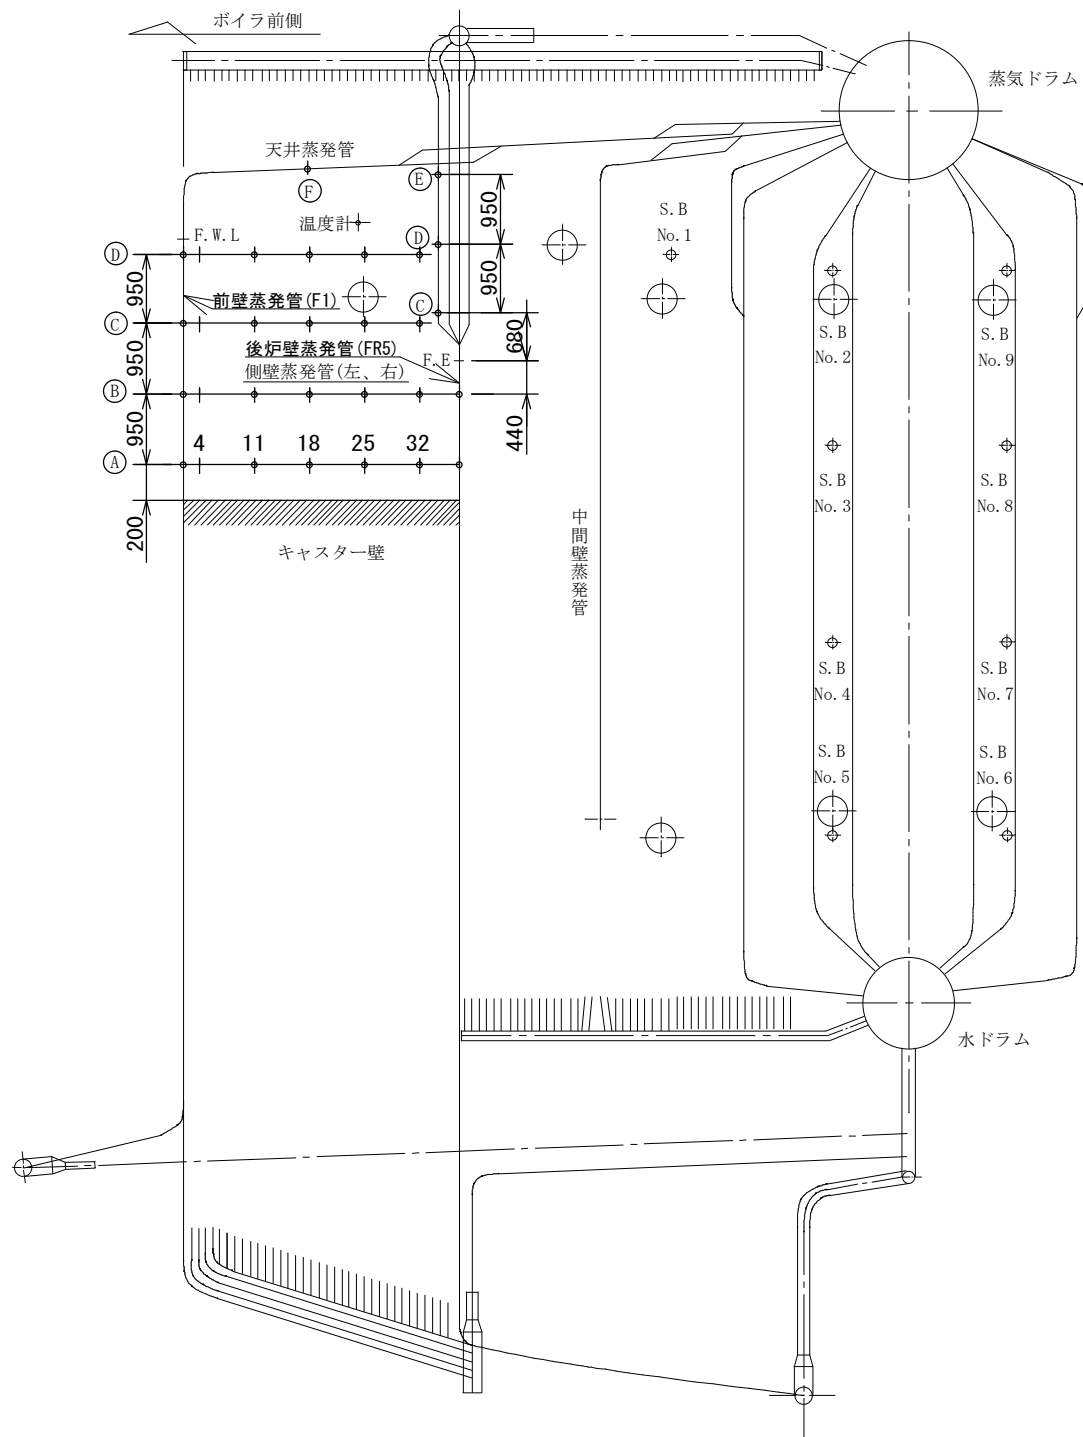


複写禁止

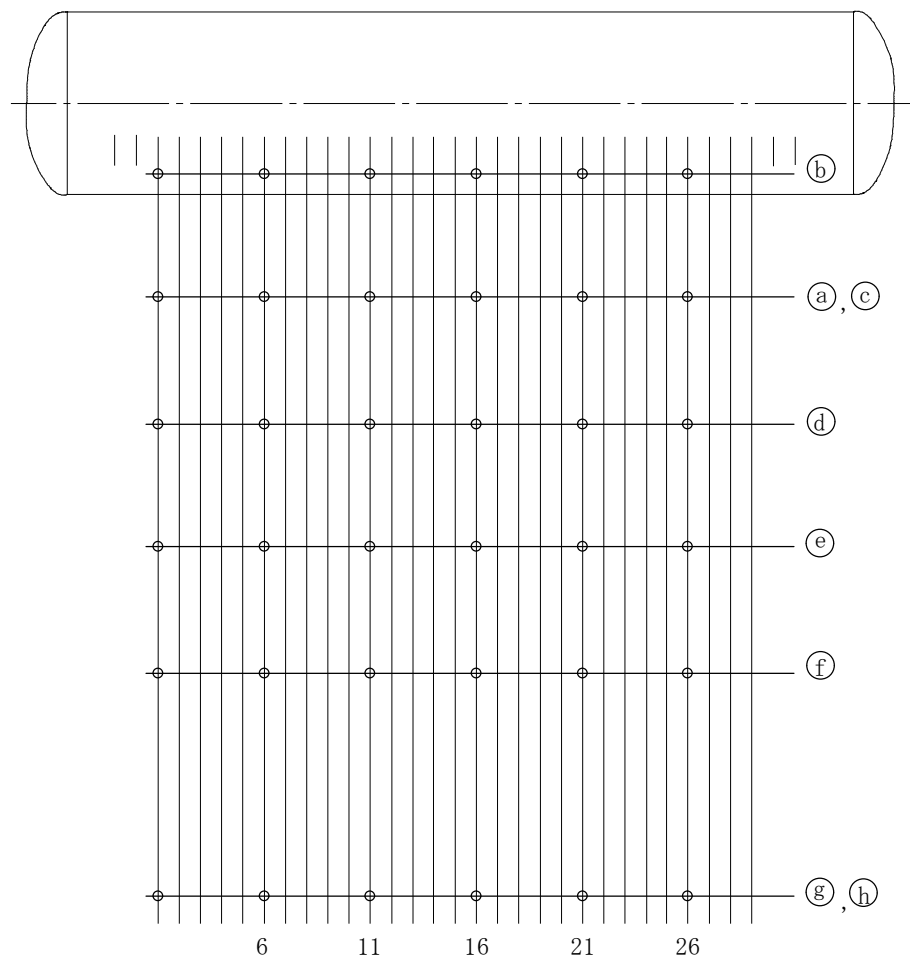

ボイラ前側より見る

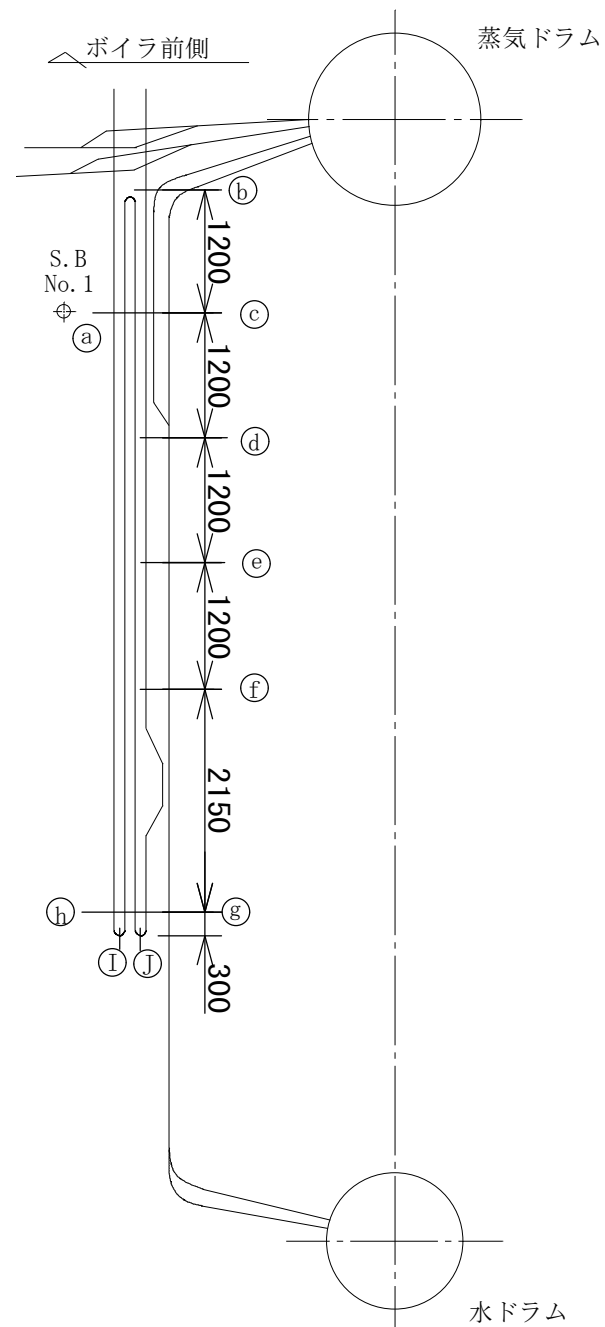



外径測定図






肉厚測定範囲図

複写禁止

排ガス方向

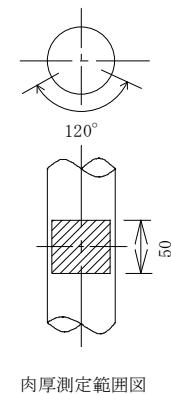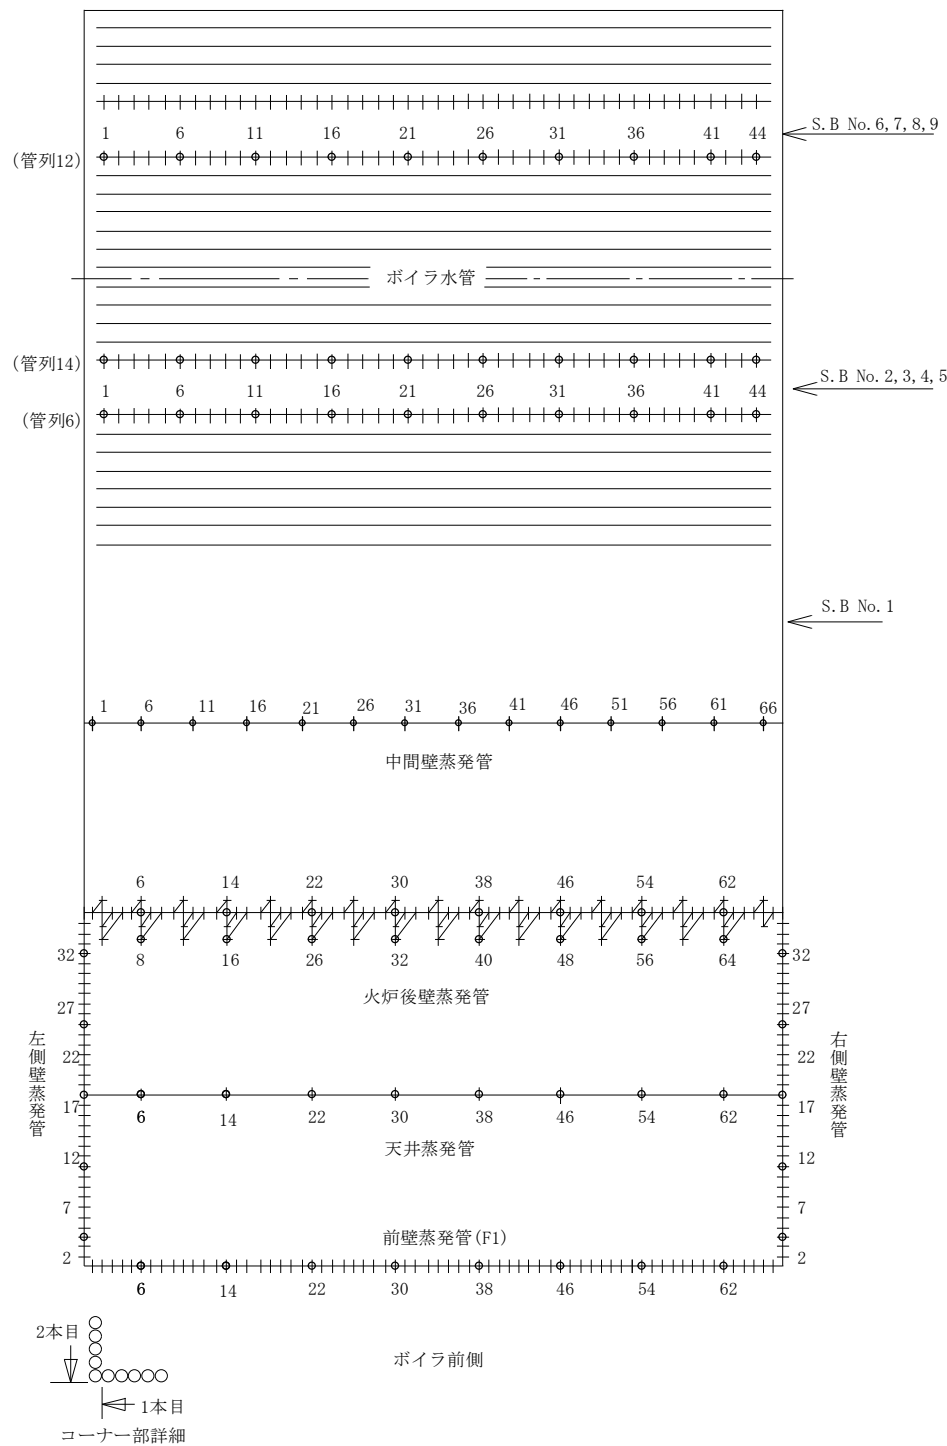


複写禁止




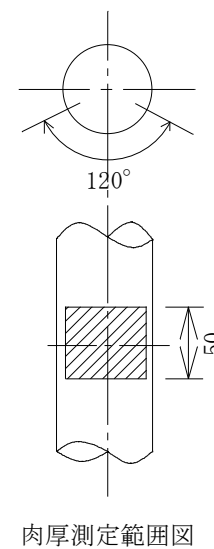
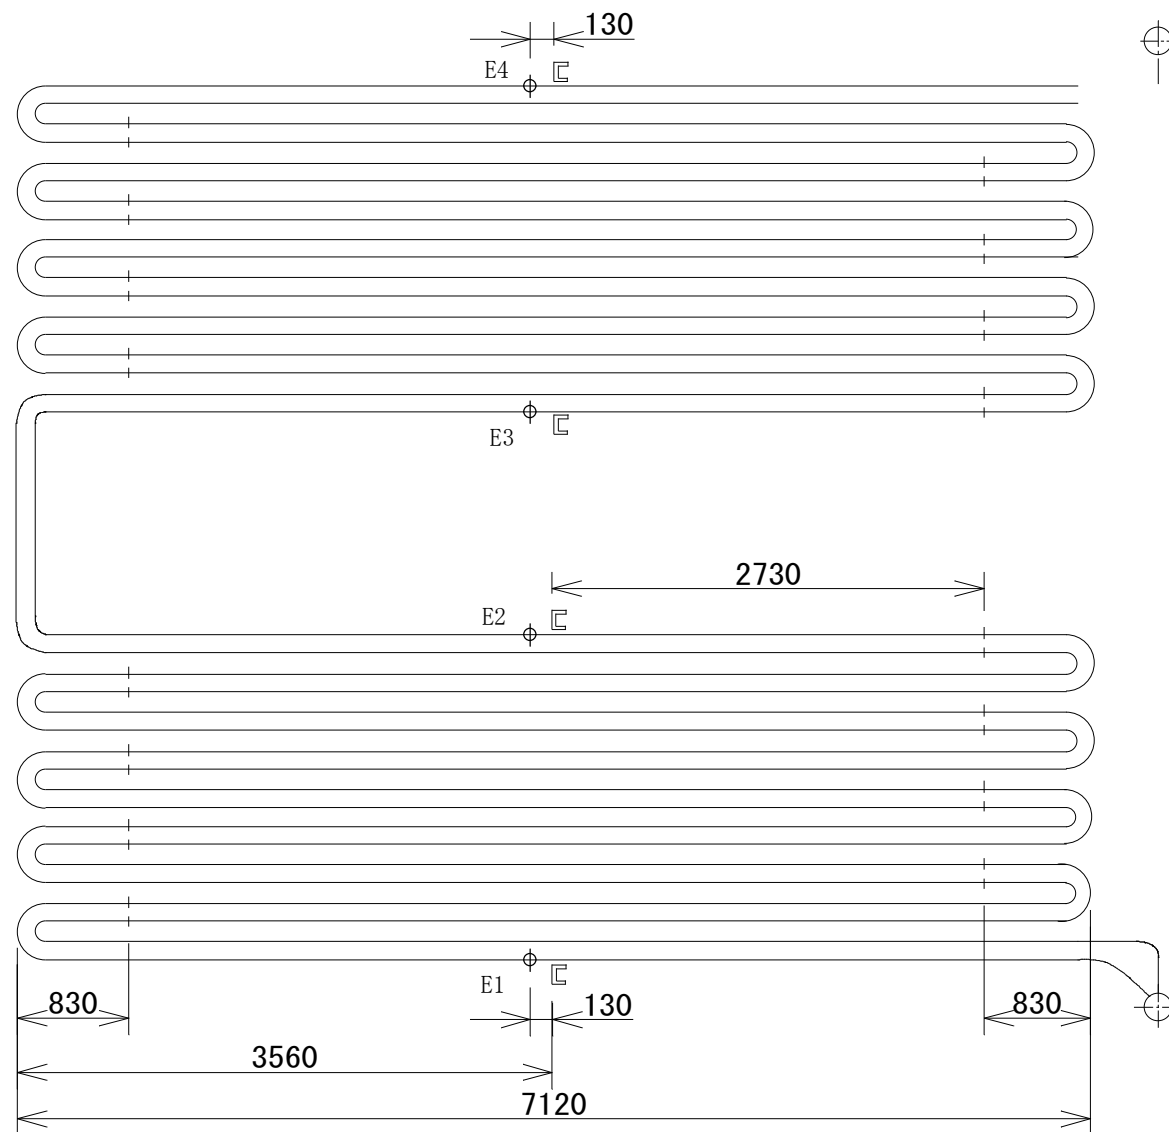
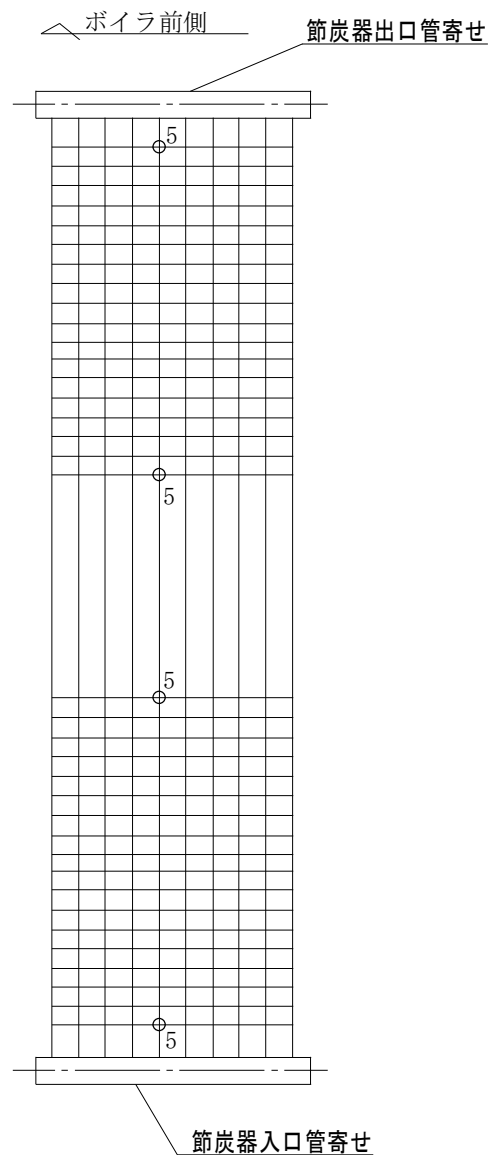


ボイラ後側より見る

複写禁止

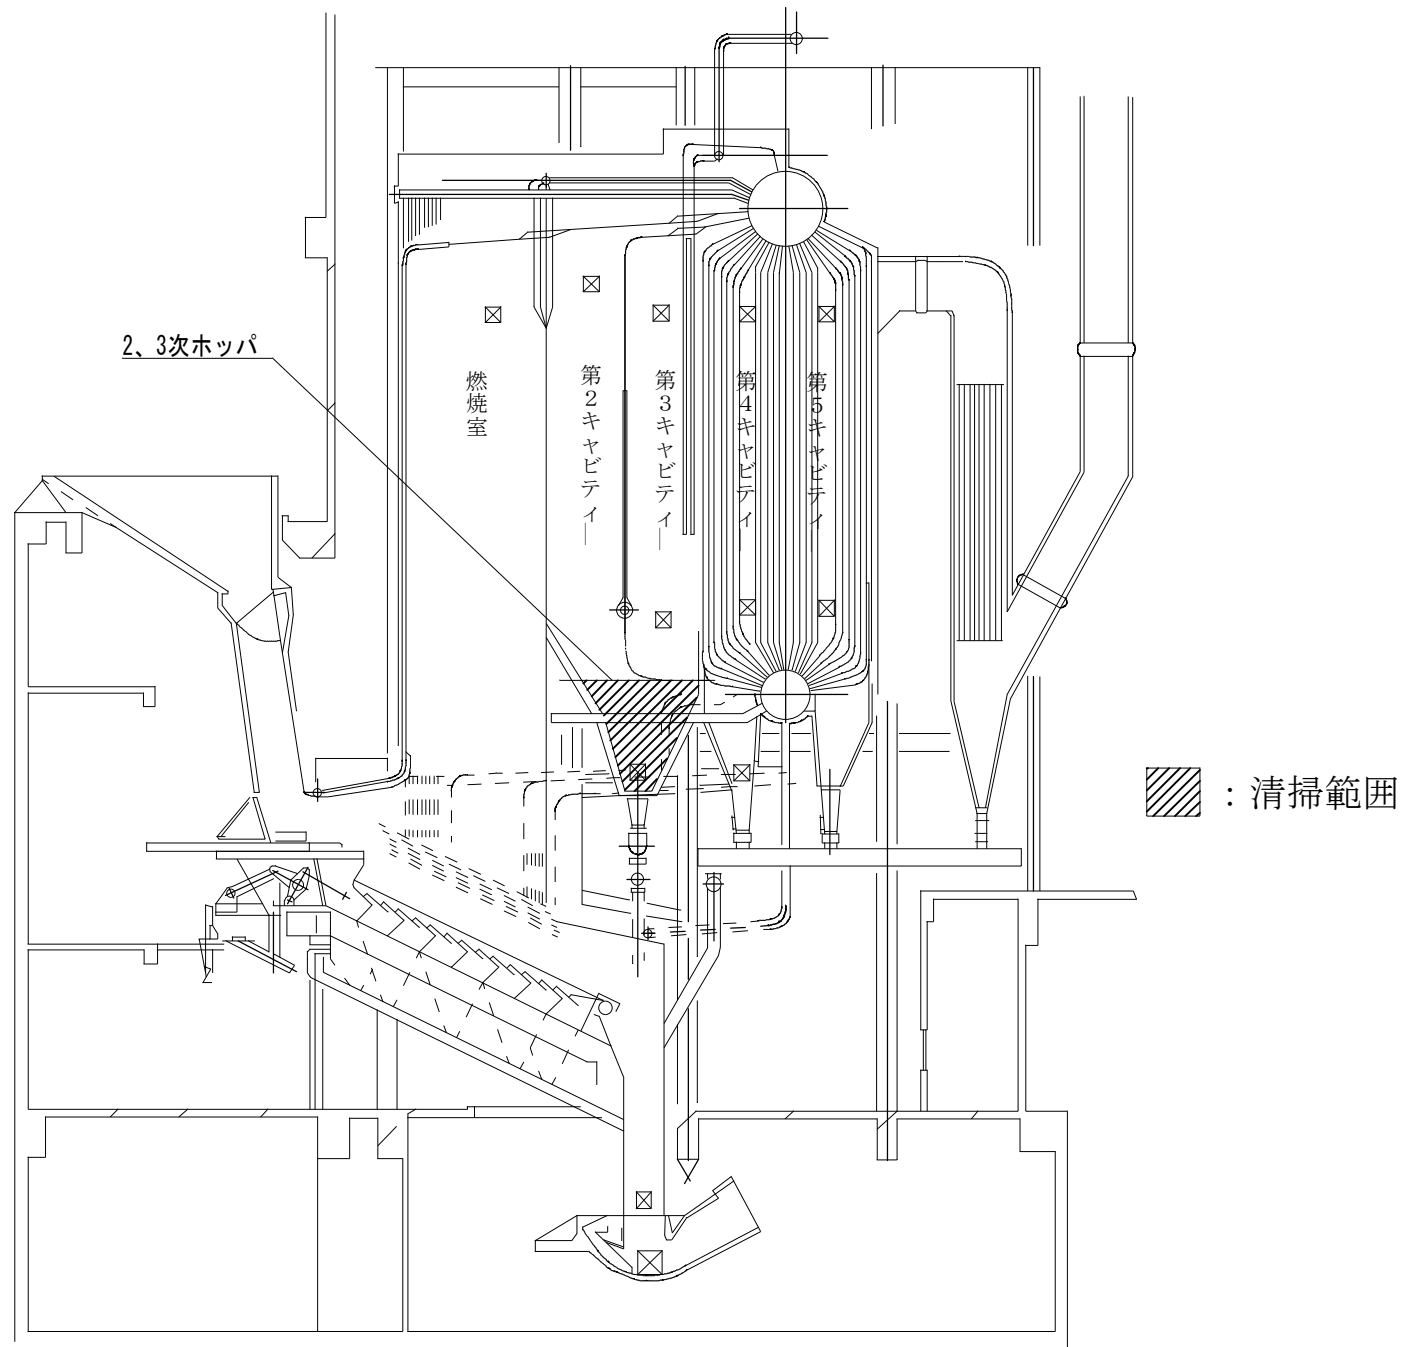

複写禁止

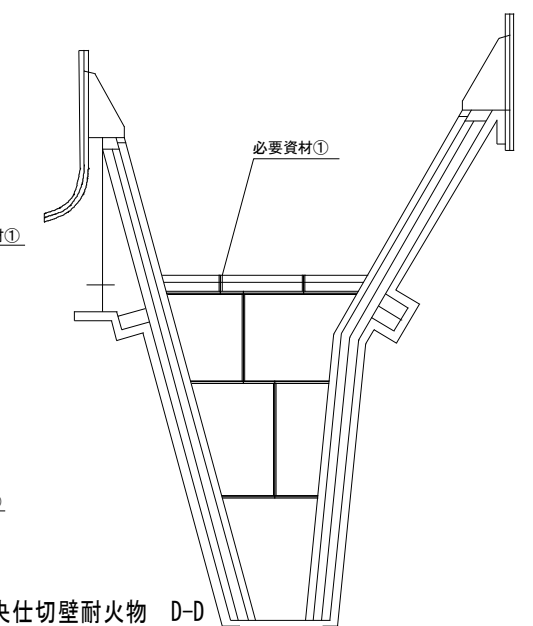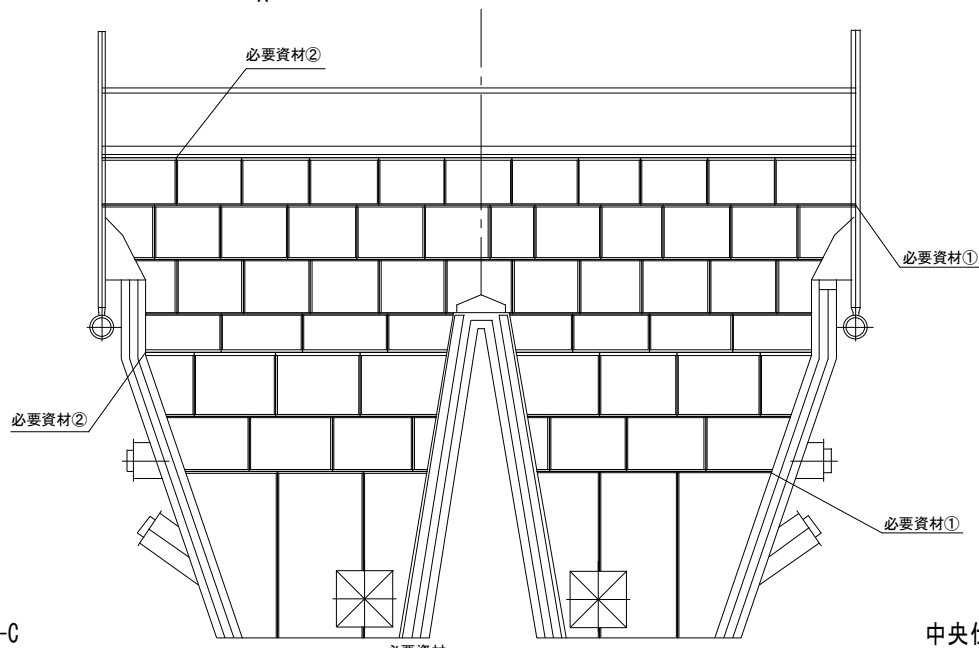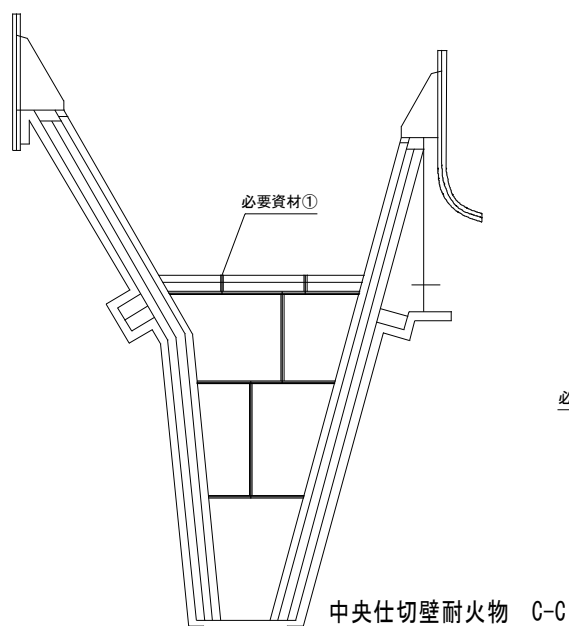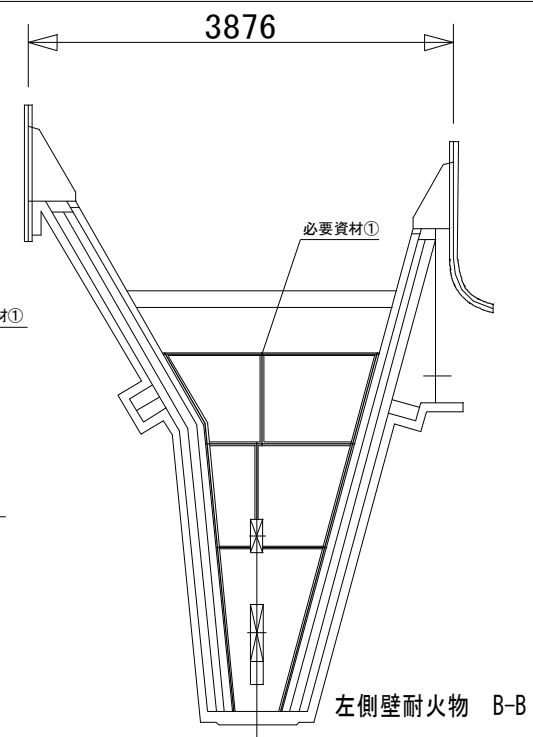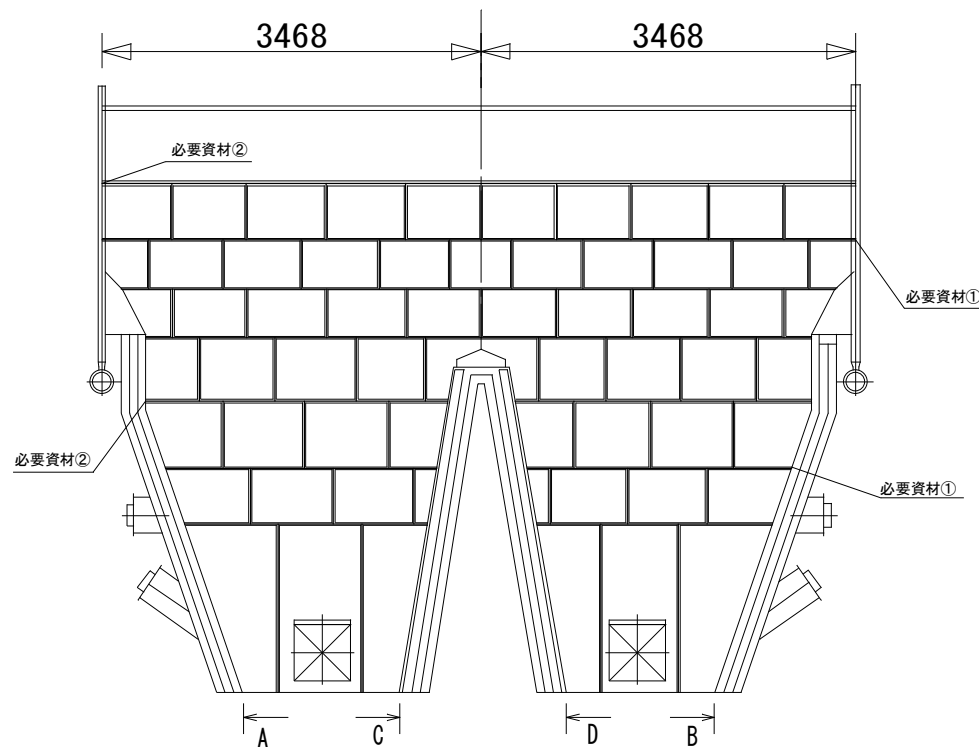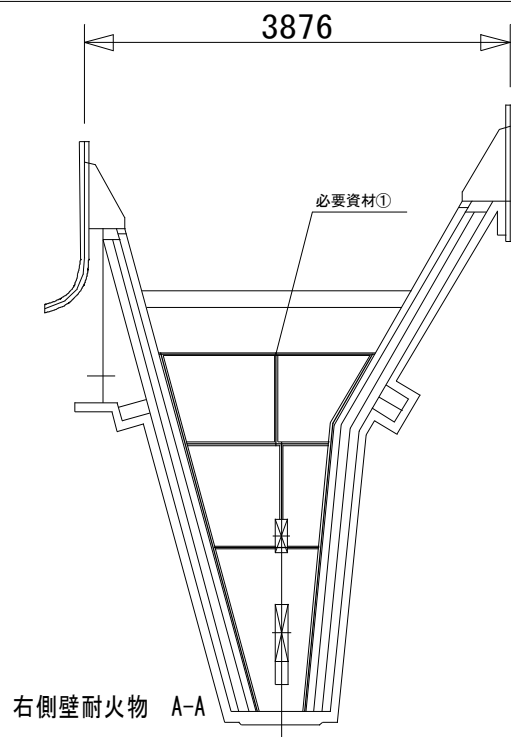


複写禁止

——：目地交換箇所

#	品名	規格	数量	備考
①	ファインフレックスB10ブランケット	T/ #5615-130 25×600×1200	20枚	支給
②	ファインフレックスB10ブランケット	T/ #5615-130 50×600×1200	4枚	支給


業務名： 寒害清掃工場焼却設備定期整備業務	図番
図面名： 2.3次下ホッパ目地交換箇所 (1・2号)	29

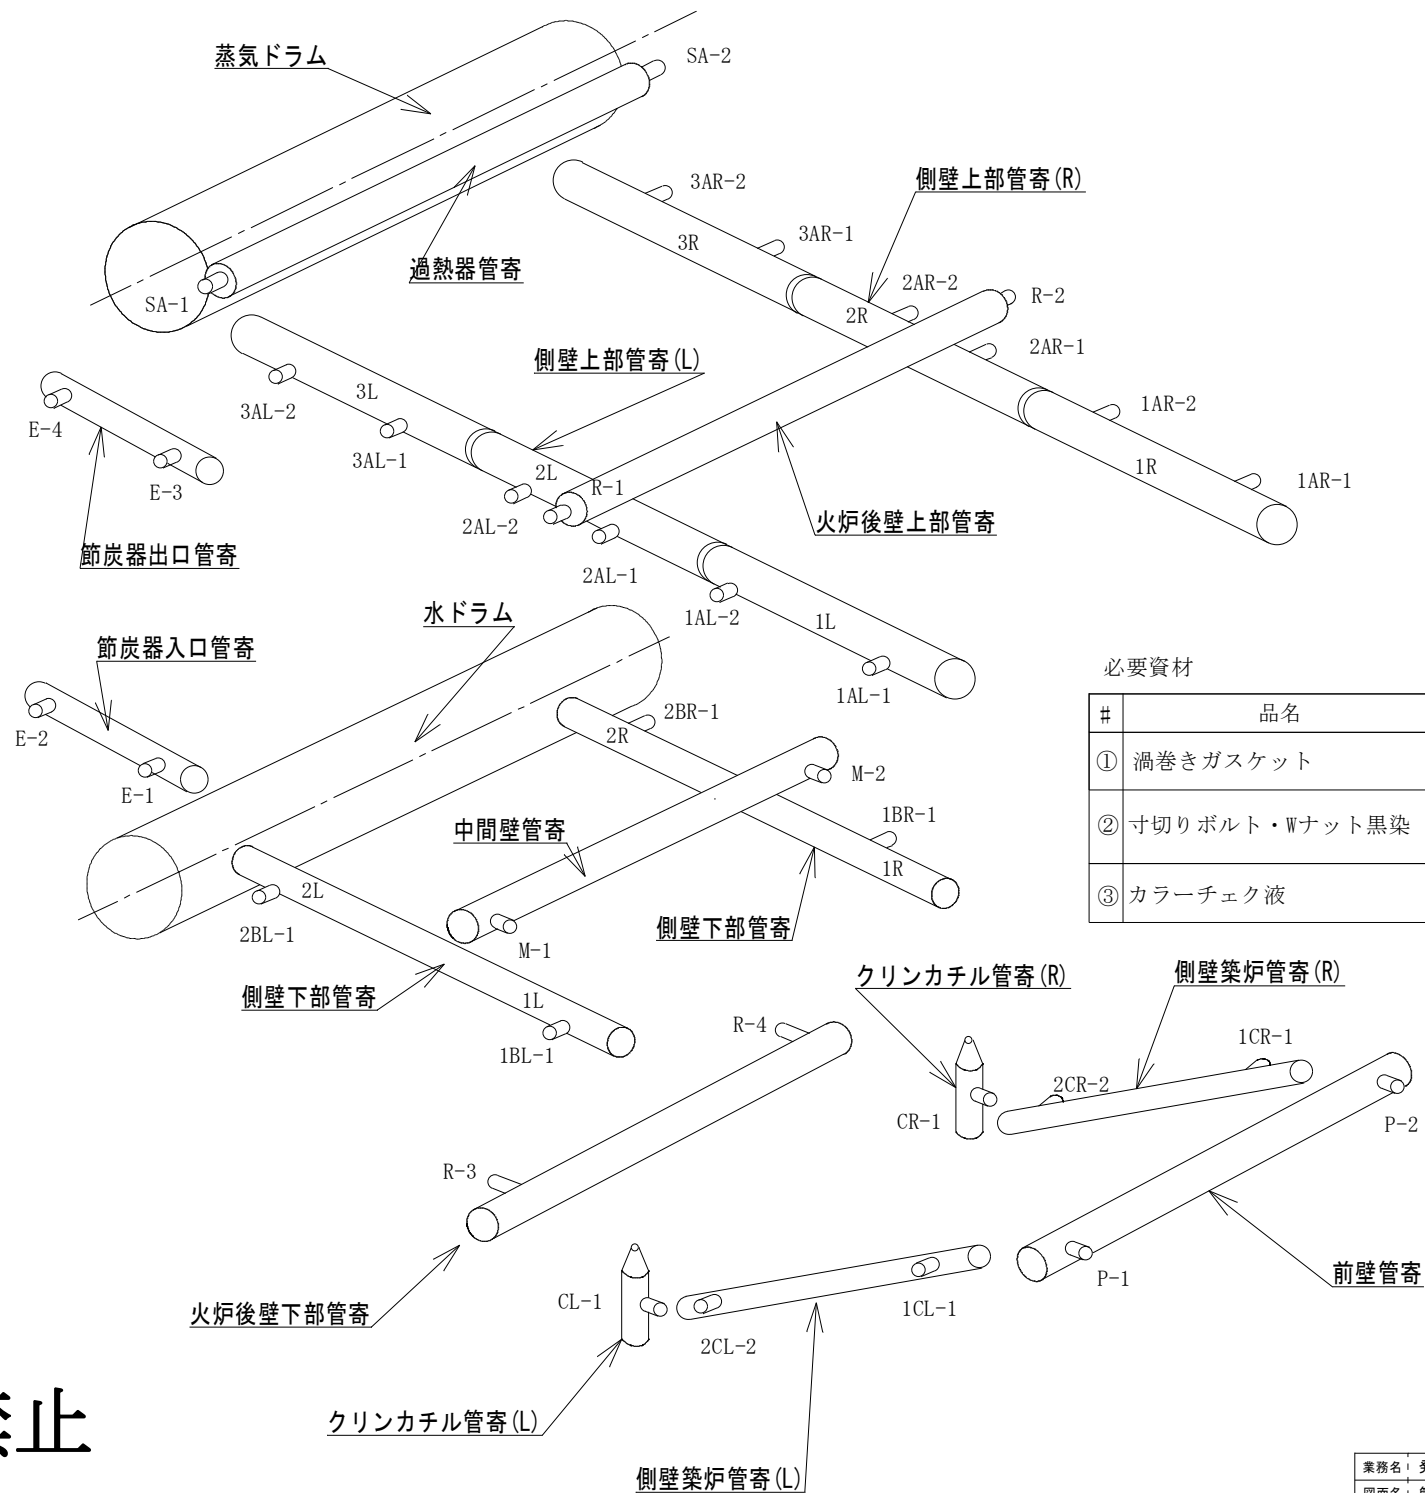


必要資材

#	品名	規格	数量	備考
①	渦巻きガスケット	T/#1834NA-EOS 20K-90A	36枚	支給
②	寸切りボルト・ワナット黒染	M20×110L SNB7 10割りナット S45C-H	288本	支給
③	カラーチェック液	洗浄液、浸透液、 現像液	一式	

複写禁止

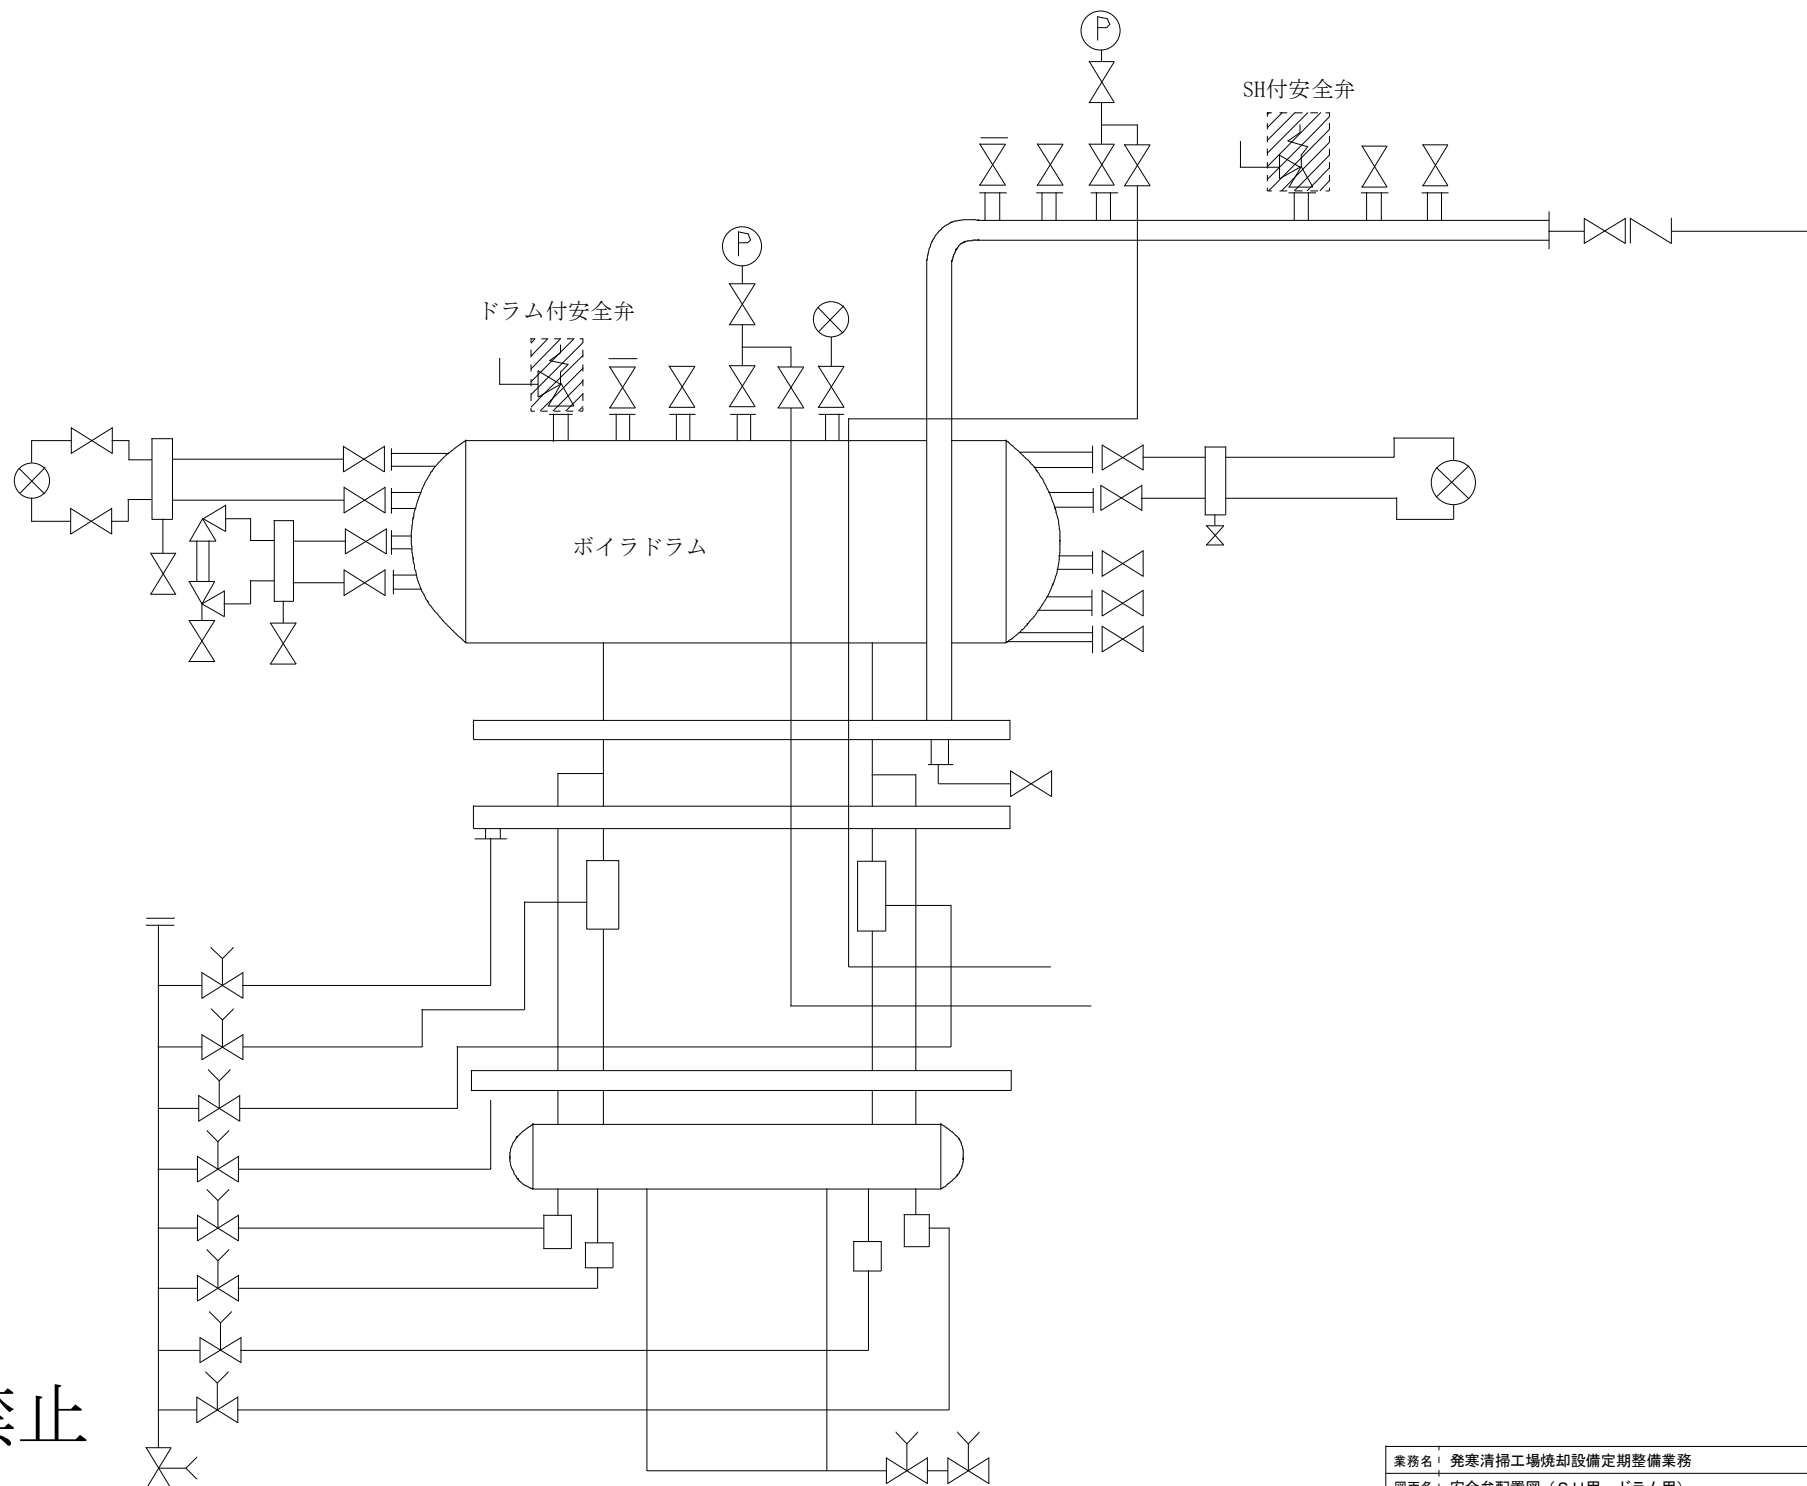


複写禁止

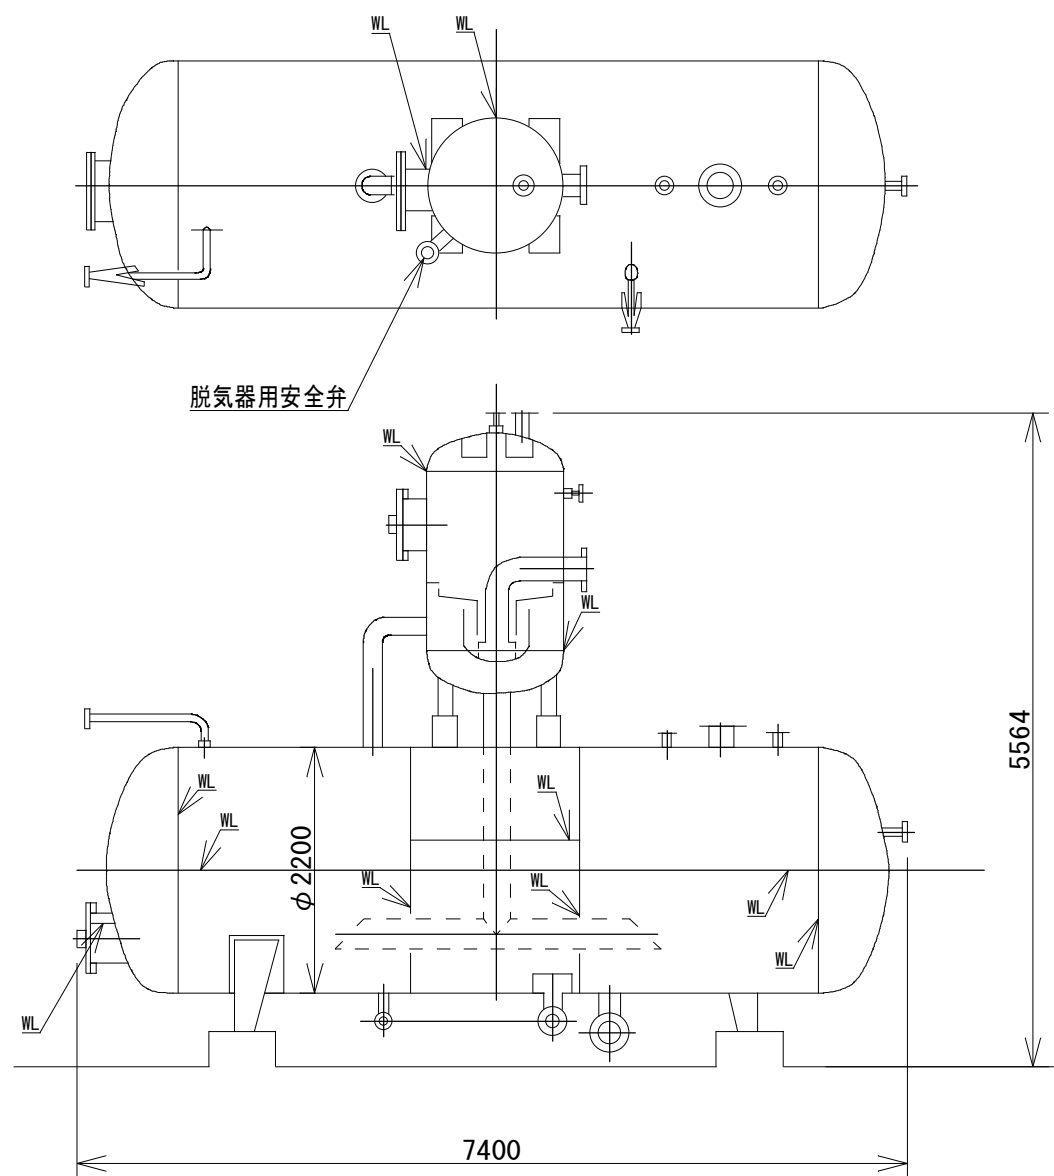


脱気器用安全弁

複写禁止

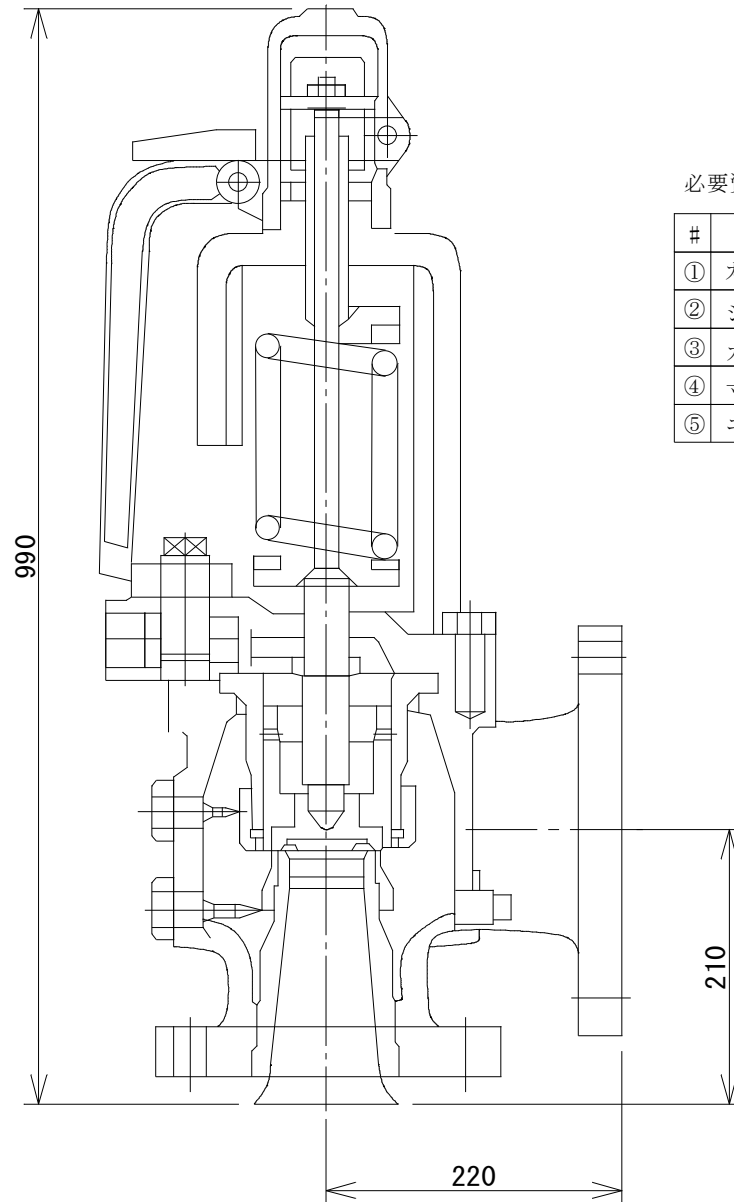


必要資材

#	品名	規格	数量	備考
①	カラーチェック液	洗浄液、浸透液、現像液	一式	
②	シートガスケット	T/#1993 10K-150A-t3 RF	1枚	支給
③	ガスケット	MGR-EOS-100A	1枚	支給
④	寸切りボルト・Wナット黒染	M24×170L SNB7 10割ナット S45C-H	8組	支給
⑤	ユニクロボルト・ナット	M20×70L	8組	支給

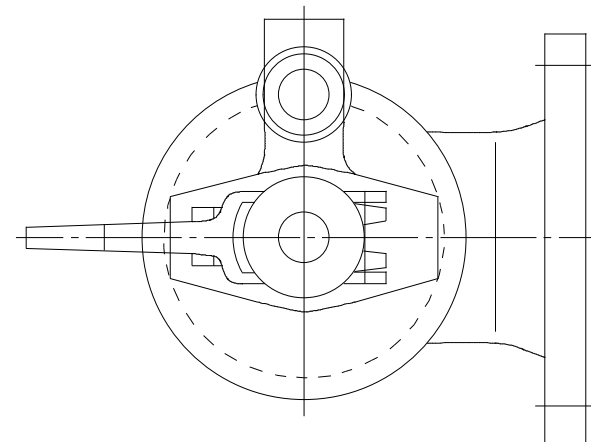


複写禁止

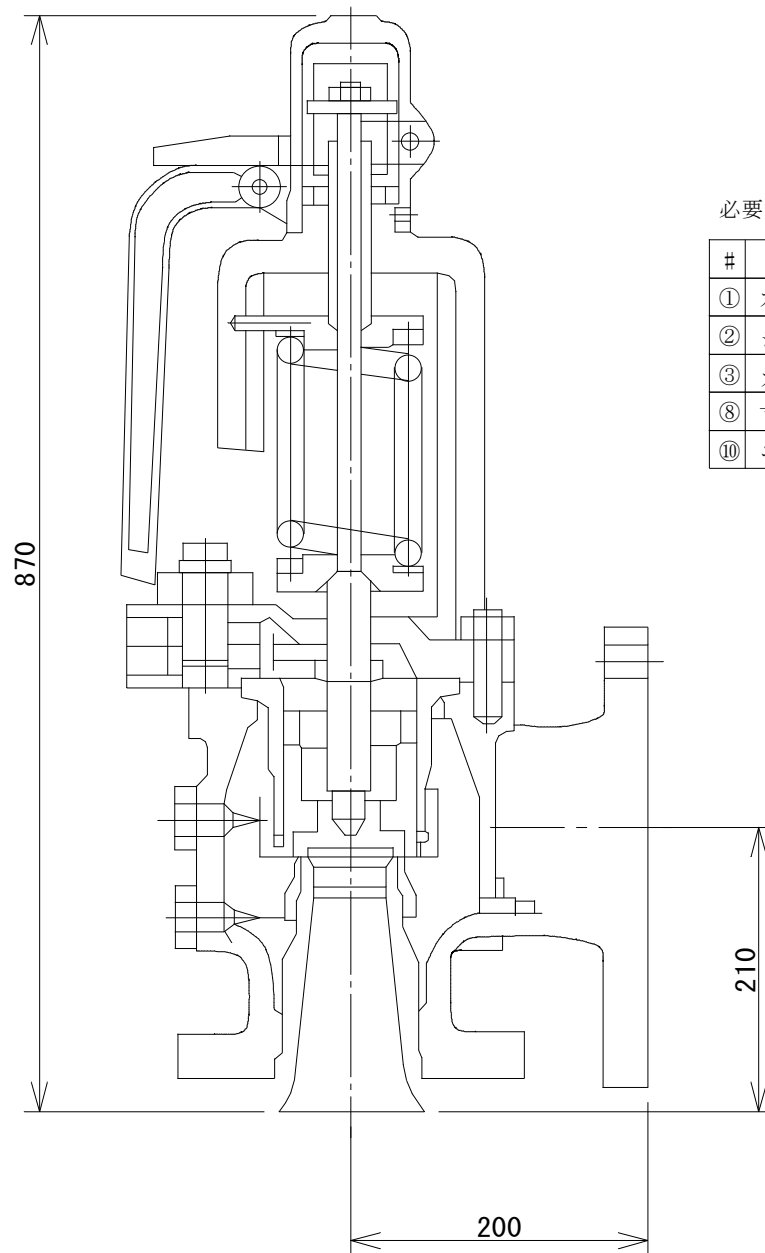


必要資材

#	品名	規格	数量	備考
①	カラーチェック液	洗浄液、浸透液、現像液	一式	
②	シートガスケット	T/#1993 10K-150A-t3 RF	1枚	支給
③	ガスケット	MGR-EOS-90A	1枚	支給
⑧	寸切りボルト・Wナット黒染	M22×160L SNB7 10割ナット S45C-H	8組	支給
⑩	ユニクロボルト・ナット	M20×70L	8組	支給

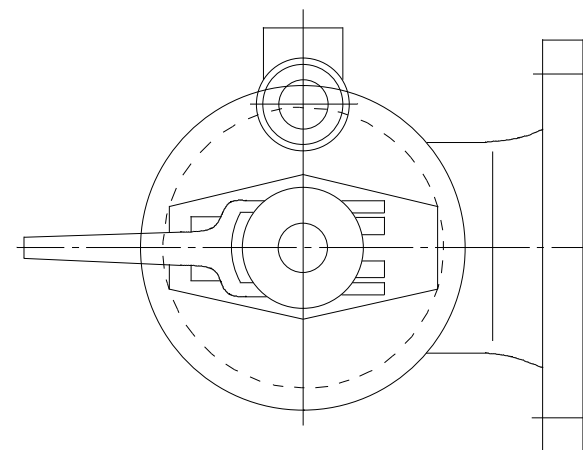


複写禁止

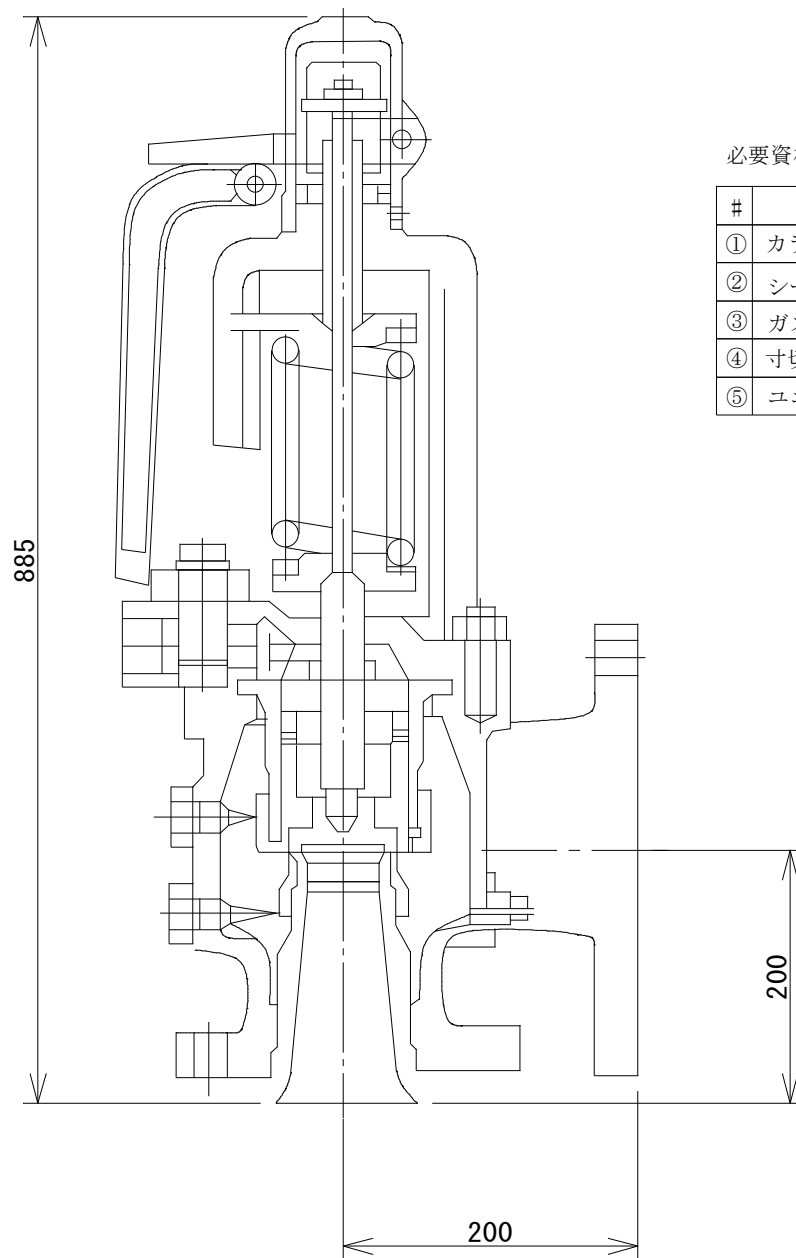


必要資材

#	品名	規格	数量	備考
①	カラーチェック液	洗浄液、浸透液、現像液	一式	
②	シートガスケット	T/#1993 10K-150A-t3 FF	1枚	支給
③	ガスケット	MNA-EOS-100A	1枚	支給
④	寸切りボルト・Wナット黒染	M20×150L SNB7 10割ナット S45C-H	8組	支給
⑤	ユニクロボルト・ナット	M20×70L	8組	支給

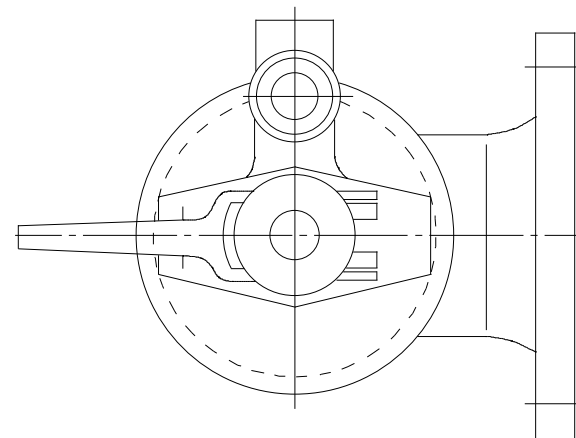


複写禁止

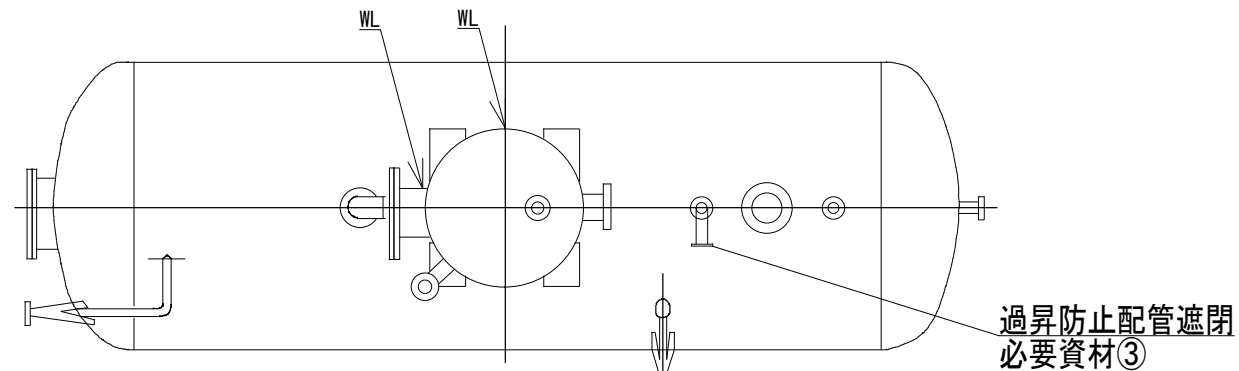


必要資材


#	品名	規格	数量	備考
①	シリカゲル	-	一式	支給
②	マンホールパッキン	T/#1120 1.5t 5K×450A×FF	4枚	支給
③	渦巻きガスケット	20 k -40 A	2枚	支給
④	カラーチェック液	洗浄液、浸透液、現像液	一式	

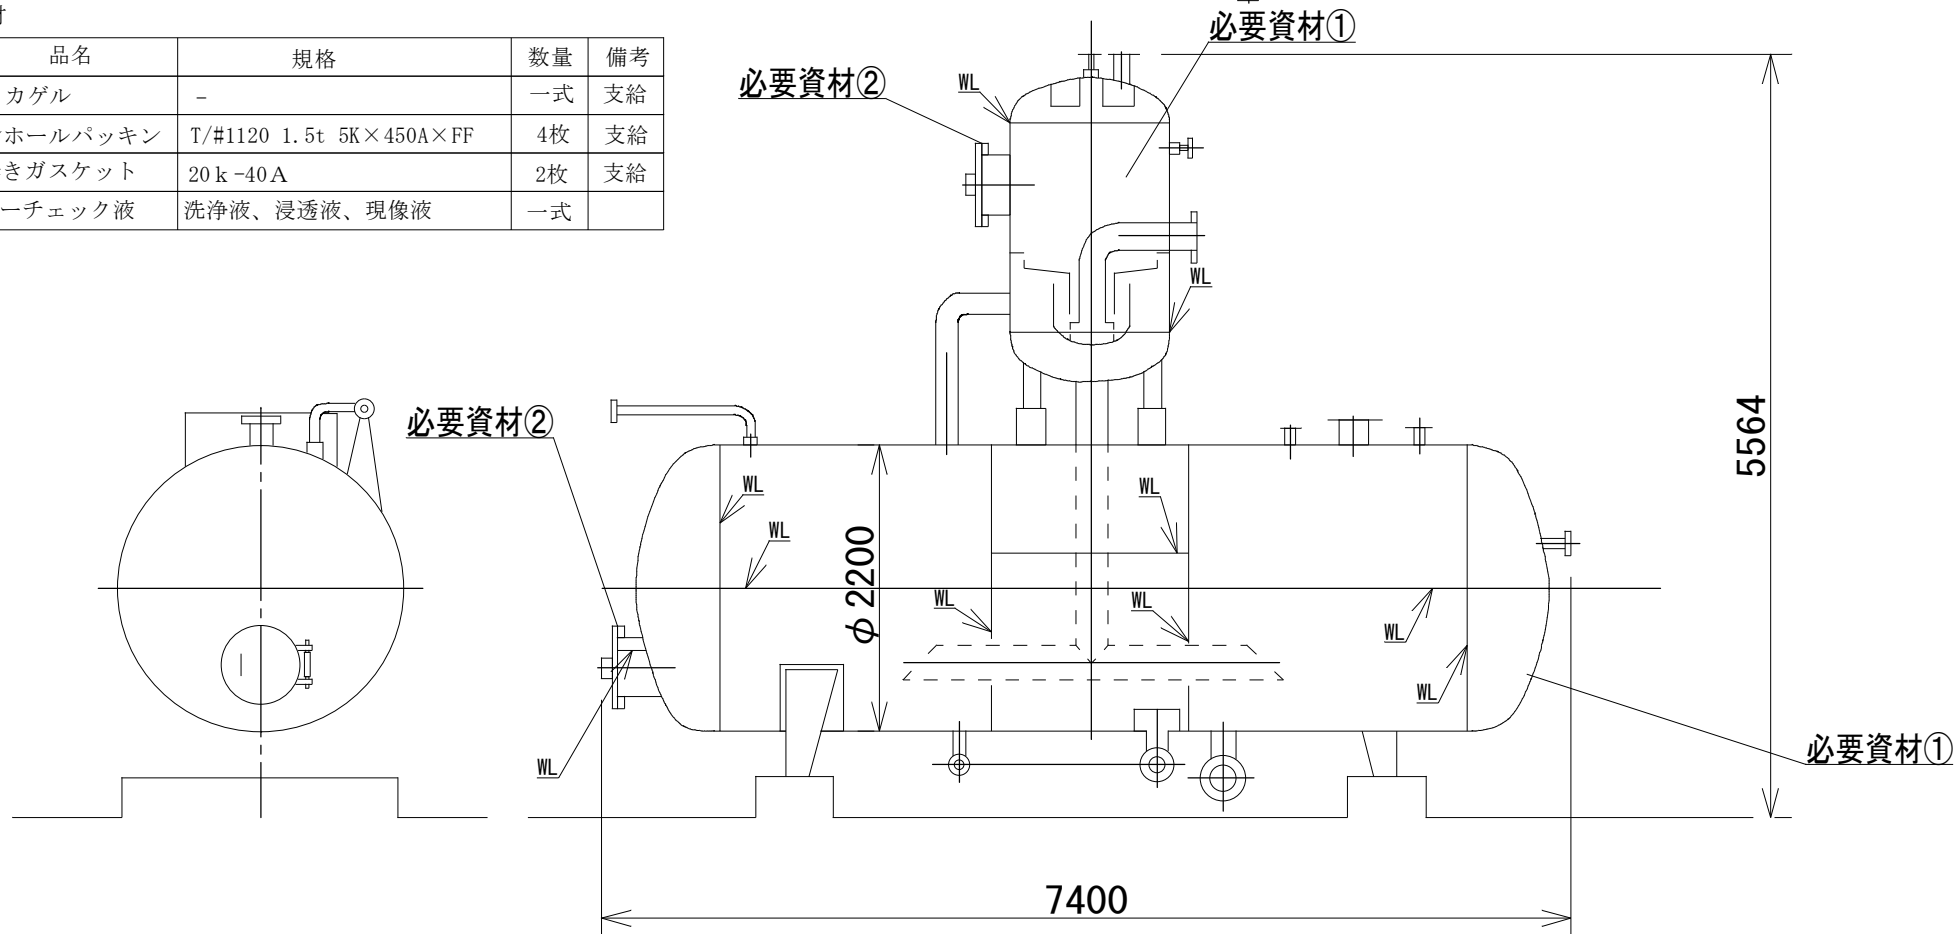

複写禁止

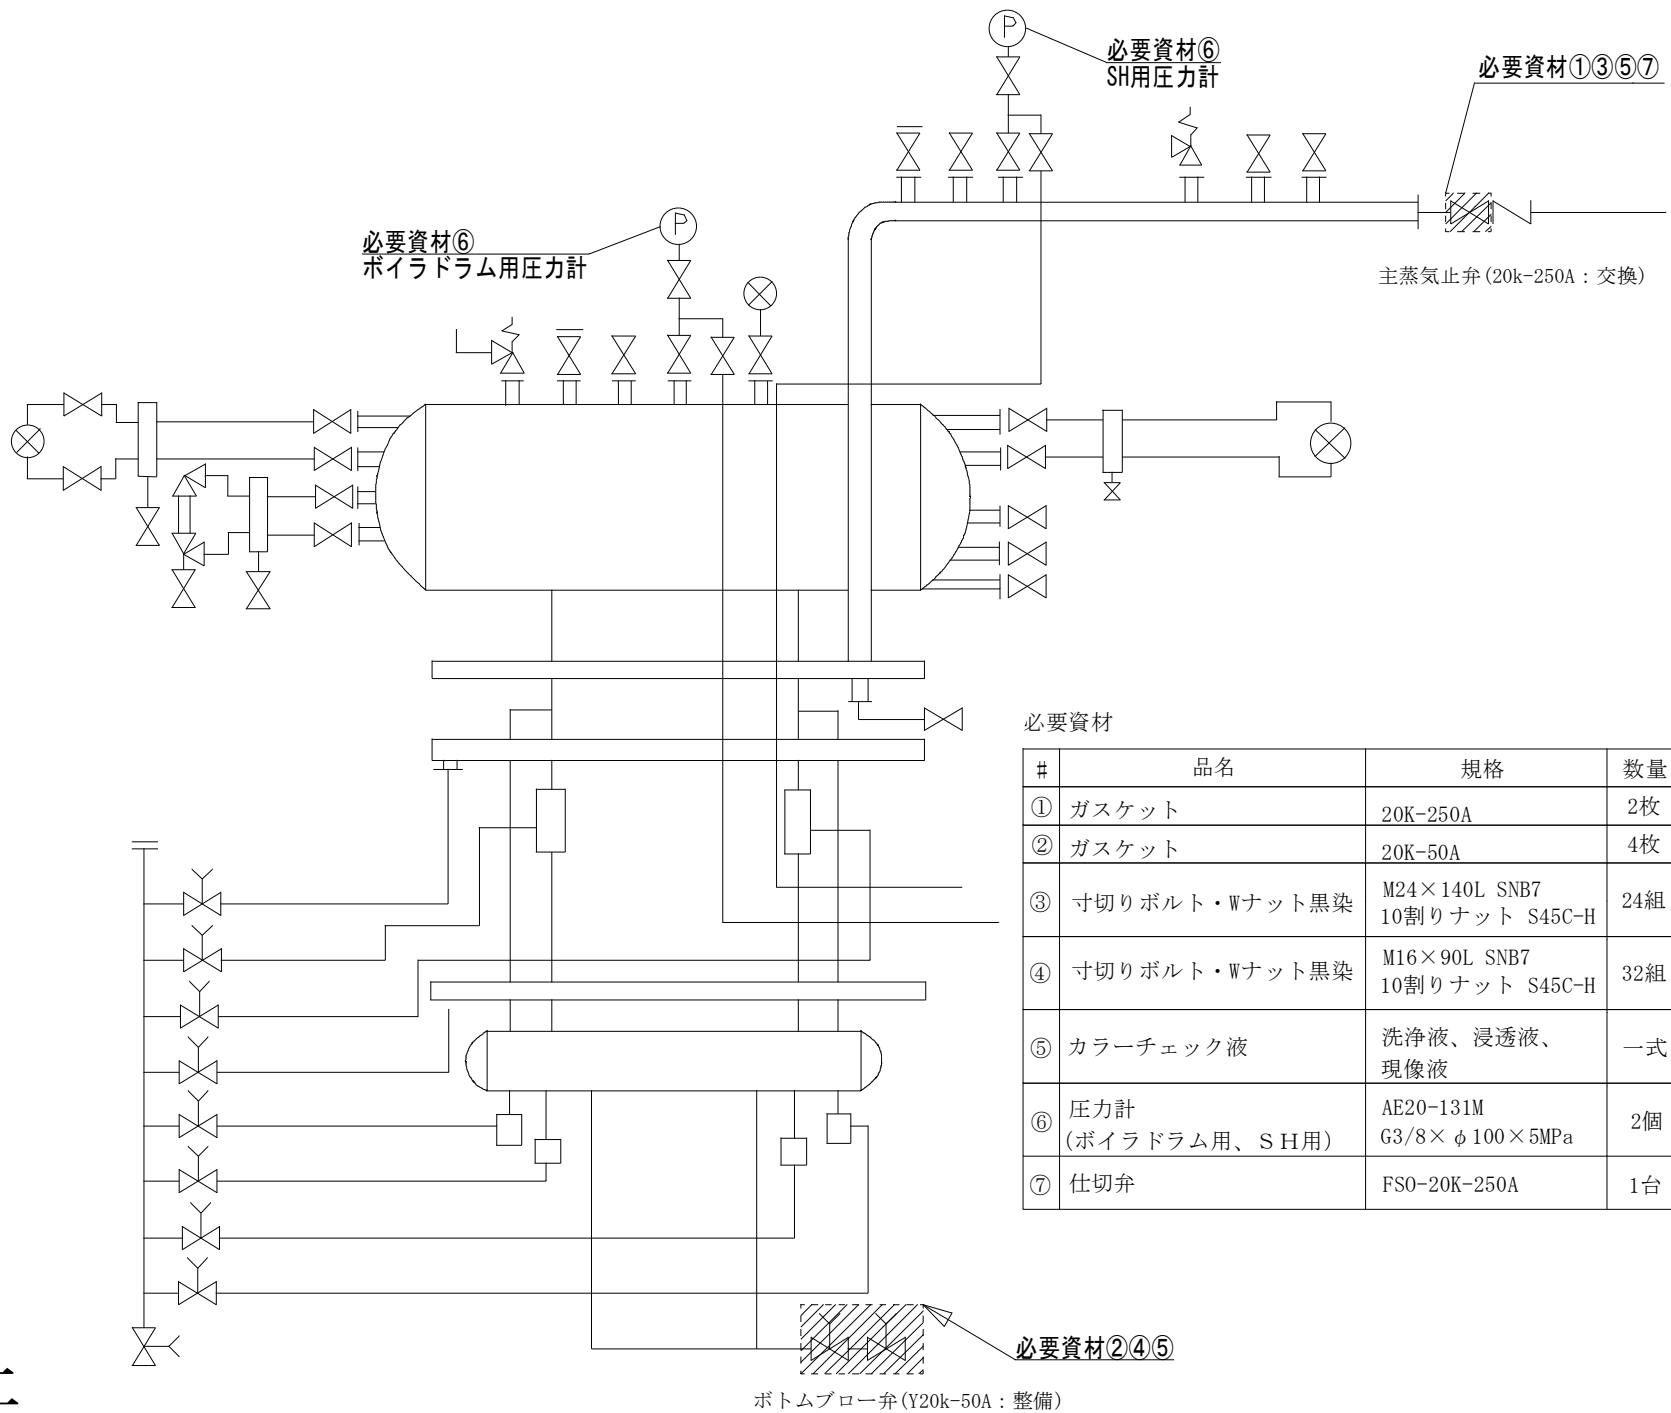

複写禁止

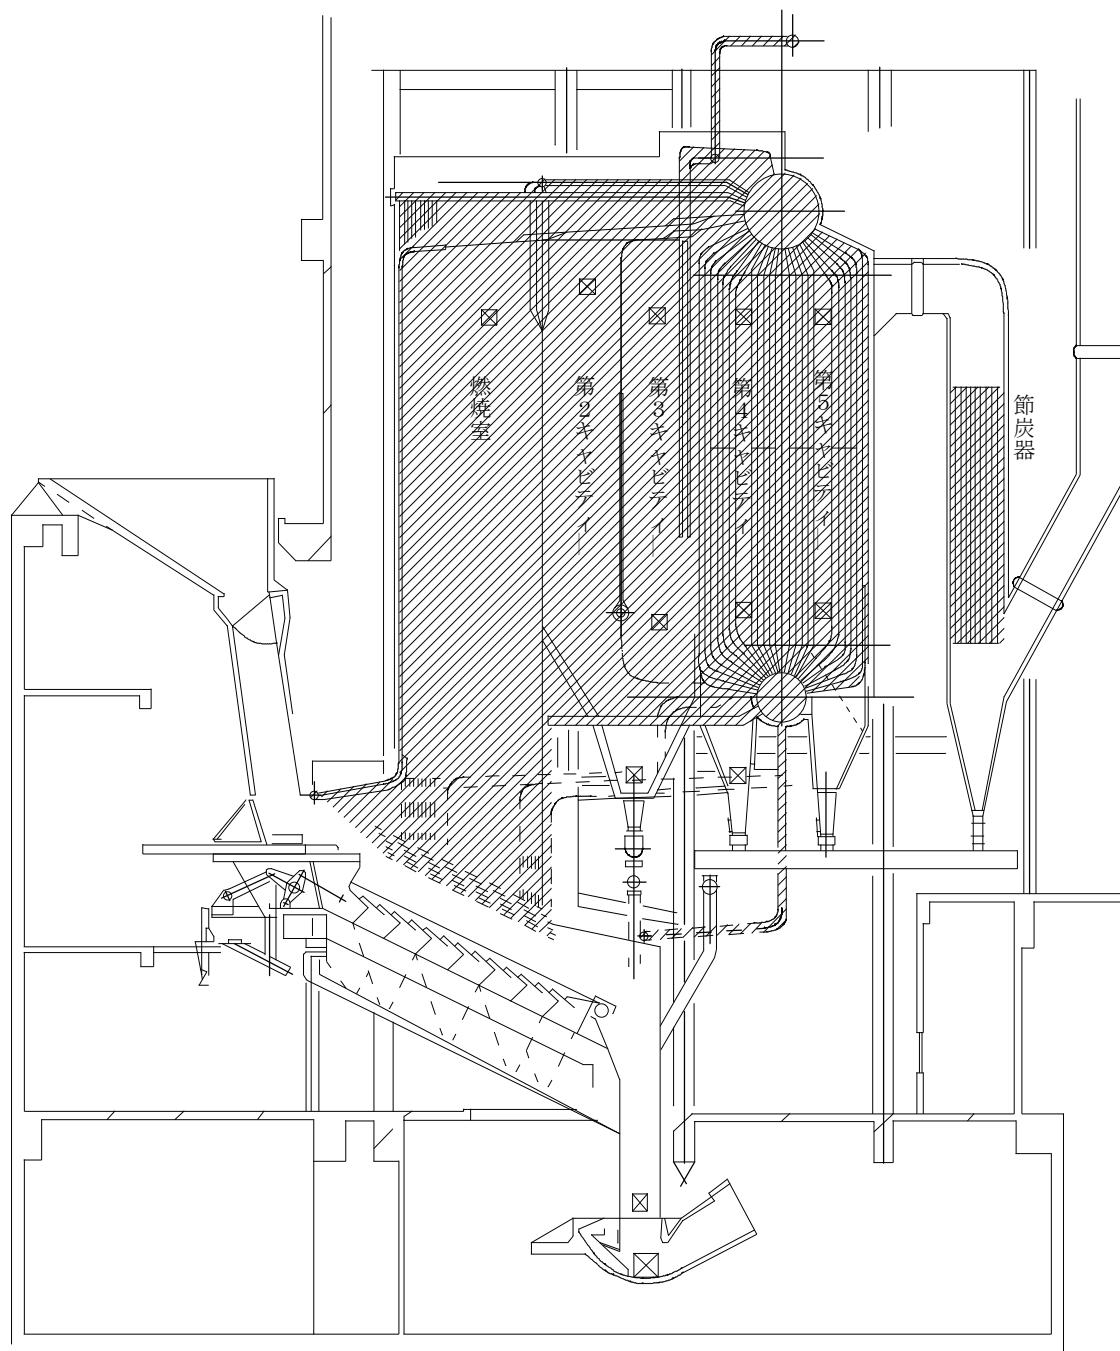

☒ : 点検口

▨ : 水压試験範囲

複写禁止