



令和7年度 駒岡清掃工場焼却設備廃炉清掃業務 図面

1	図面表紙	21	ダイオキシン対策(5F)		
2	位置図・配置図	22	ダイオキシン対策(6F)		
3	工場棟断面図	23	ダイオキシン対策(ストーカ下MH養生)		
4	場内平面図(B1F)	24	場内清掃(B1F)		
5	場内平面図(1F)	25	場内清掃(1F)		
6	場内平面図(2F)	26	場内清掃(2F)		
7	場内平面図(3F)	27	場内清掃(3F)		
8	場内平面図(4F)	28	場内清掃(4F)		
9	場内平面図(5F・6F)	29	場内清掃(5・6F)		
10	場内平面図(7F)	30	場内清掃(7F)		
11	ごみピット(1)				
12	ごみピット(2)				
13	炉内・ストーカ・シュート下				
14	ボイラ				
15	灰押出装置				
16	ダストピット・灰ピット				
17	煙突				
18	純水装置				
19	ダイオキシン対策(1F)				
20	ダイオキシン対策(3F)				

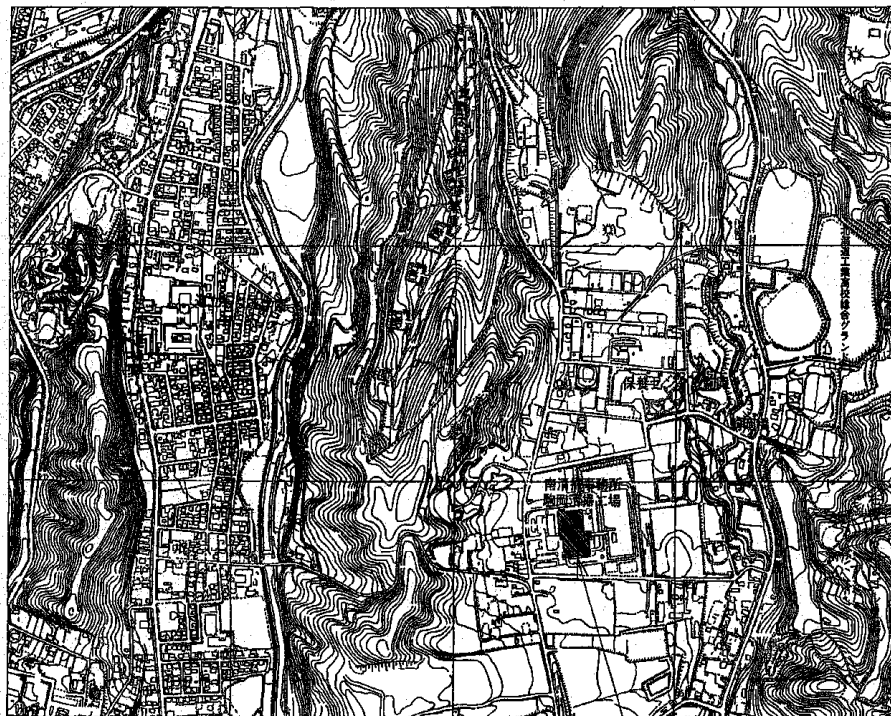


駒岡清掃工場 札幌市南区真駒内602番地

駒岡清掃工場位置図 1 : 1 2 0 0 0

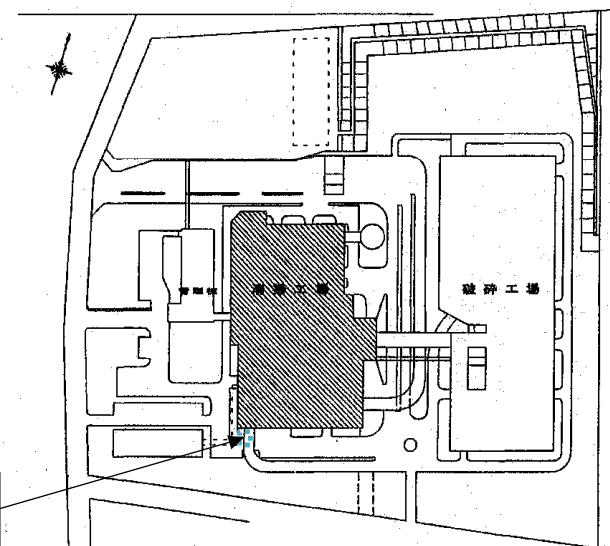

駒岡清掃工場配置図 1 : 3 0 0 0

駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		
図番	2	位置図・配置図

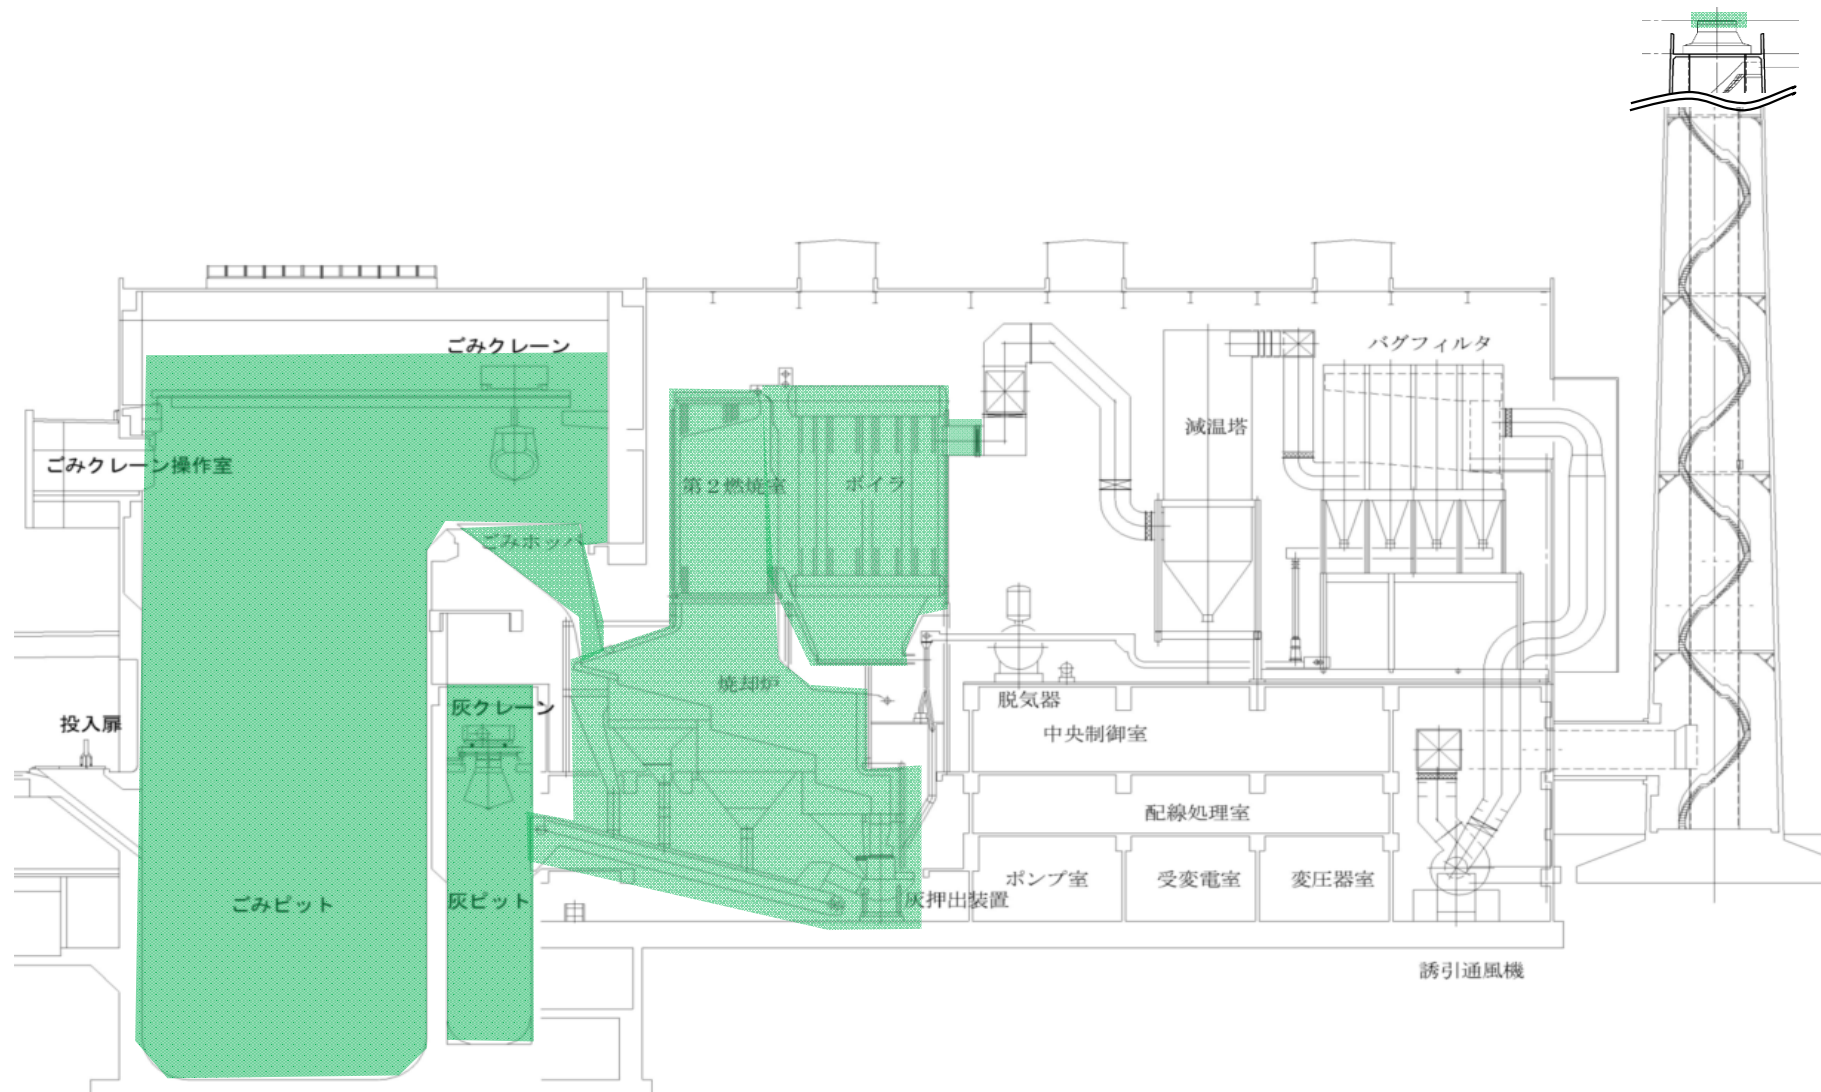

業務対象範囲




駒岡清掃工場
焼却設備廃炉清掃業務

図番

3


工場棟断面図

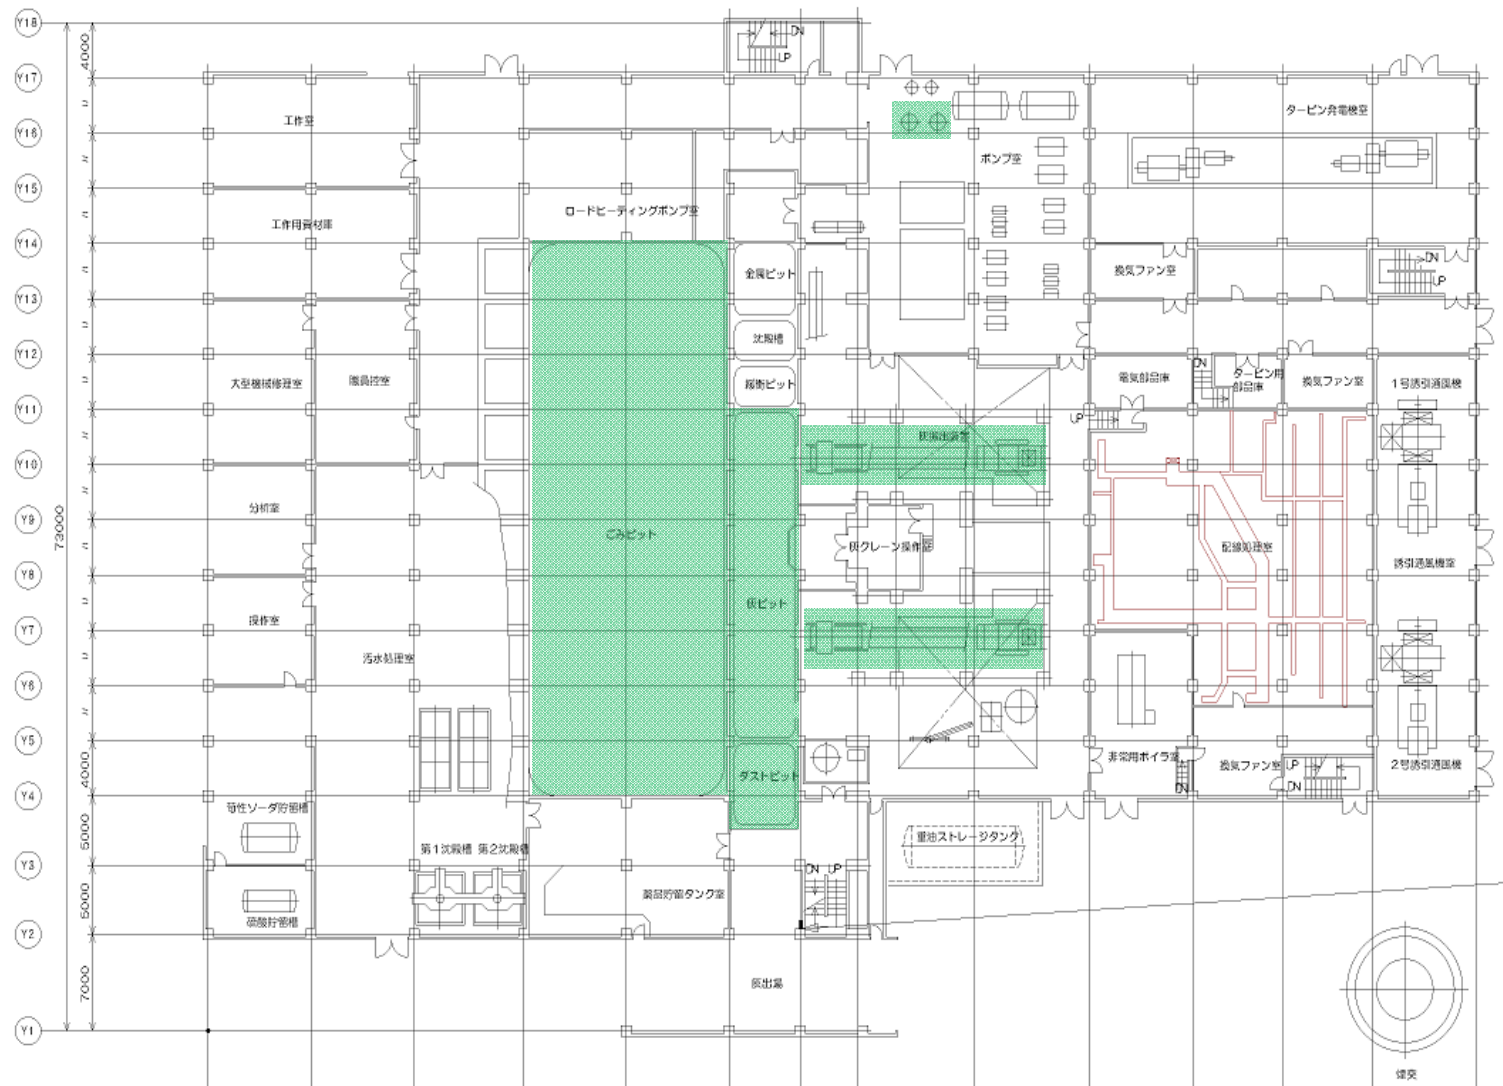

業務対象範囲




駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		
図番	5	場内平面図(1F)

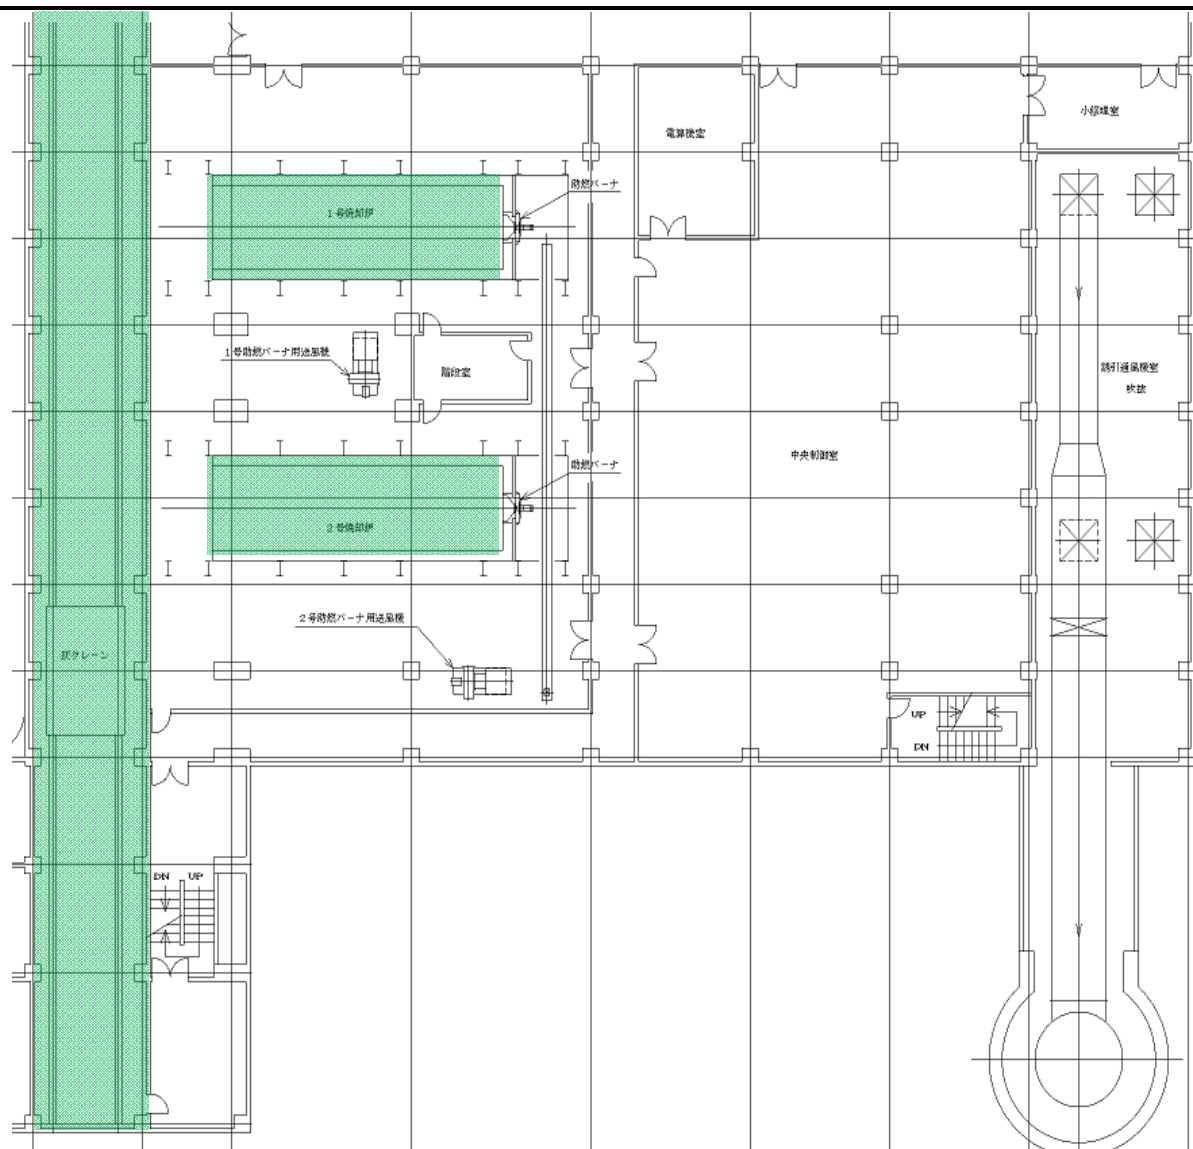

業務対象範囲




駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		
図番	6	場内平面図(2F)

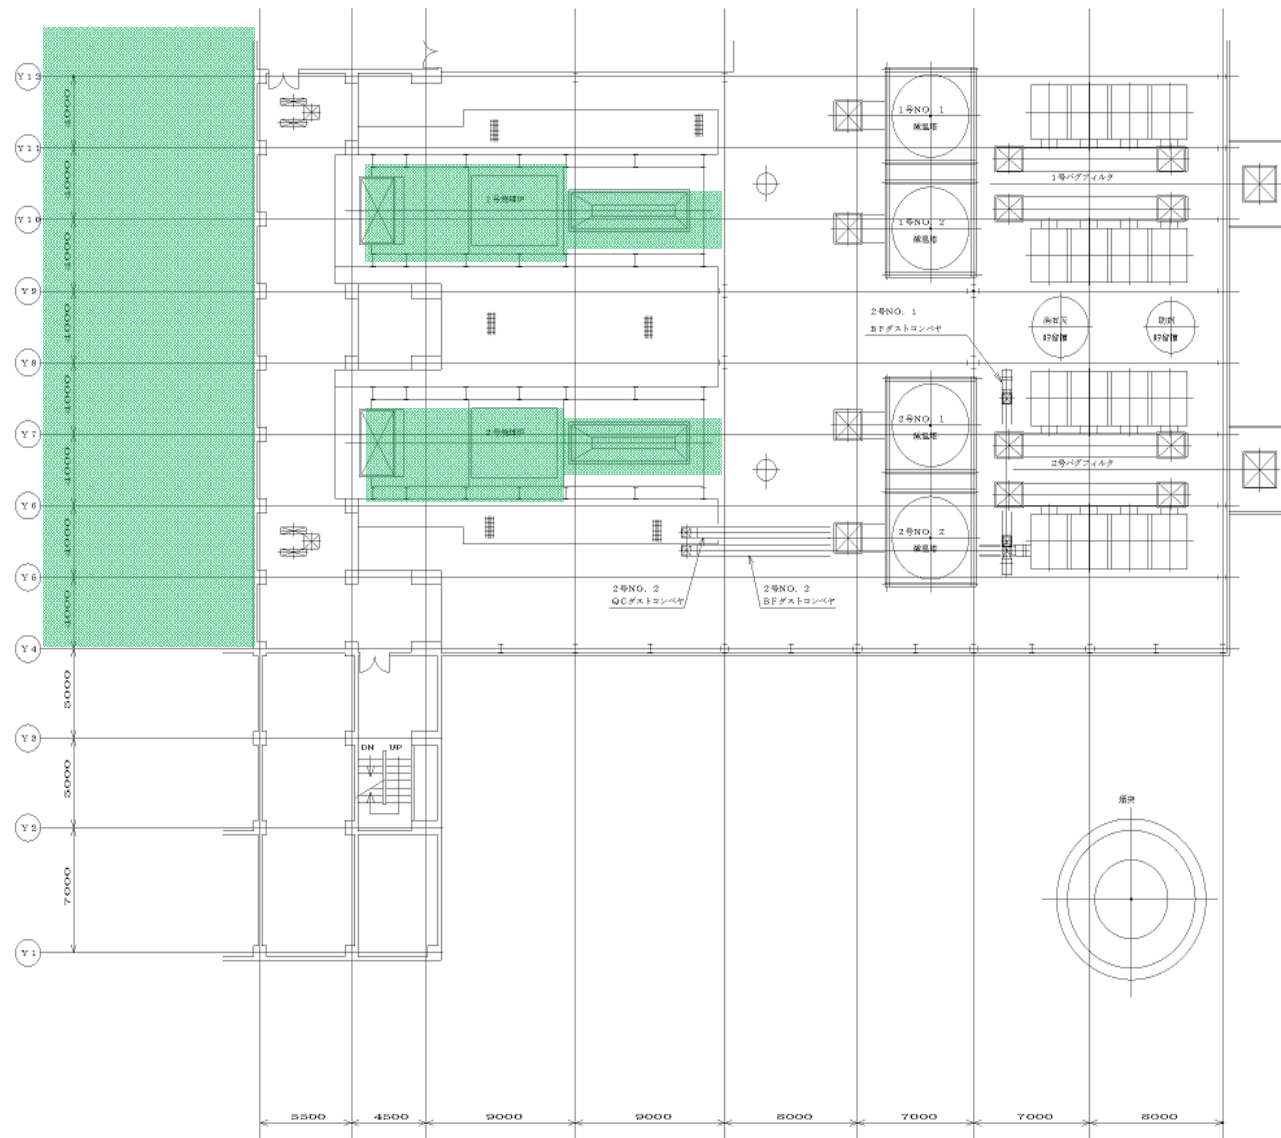

業務対象範囲



駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		
図番	8	場内平面図(4F)

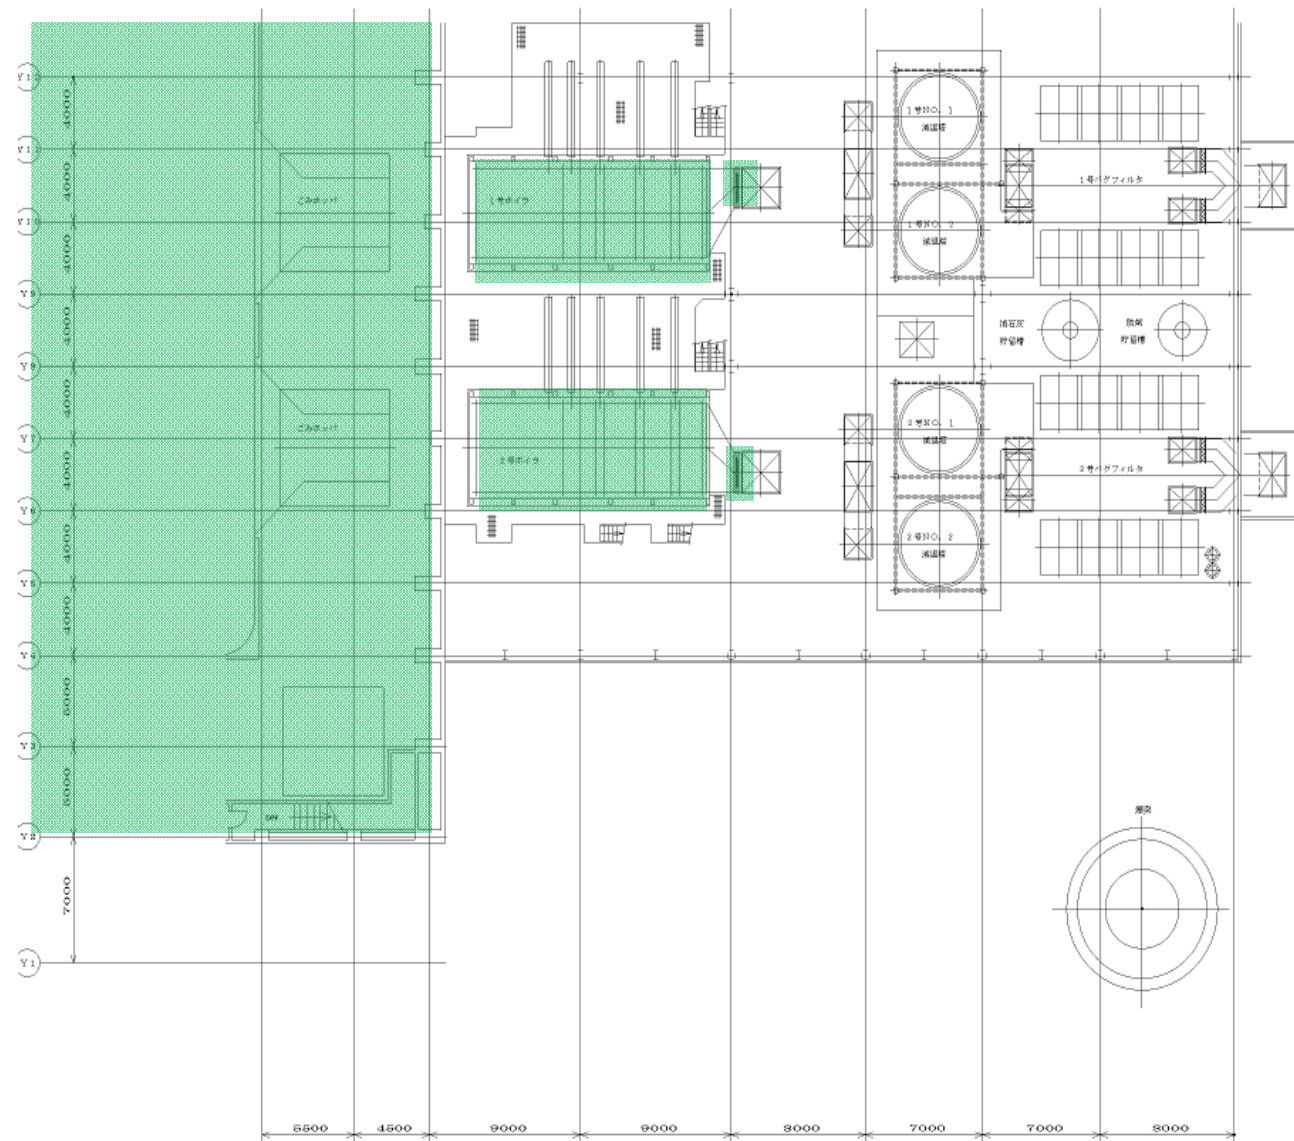

業務対象範囲




駒岡清掃工場
焼却設備廃炉清掃業務

図番

9

場内平面図(5F・6F)

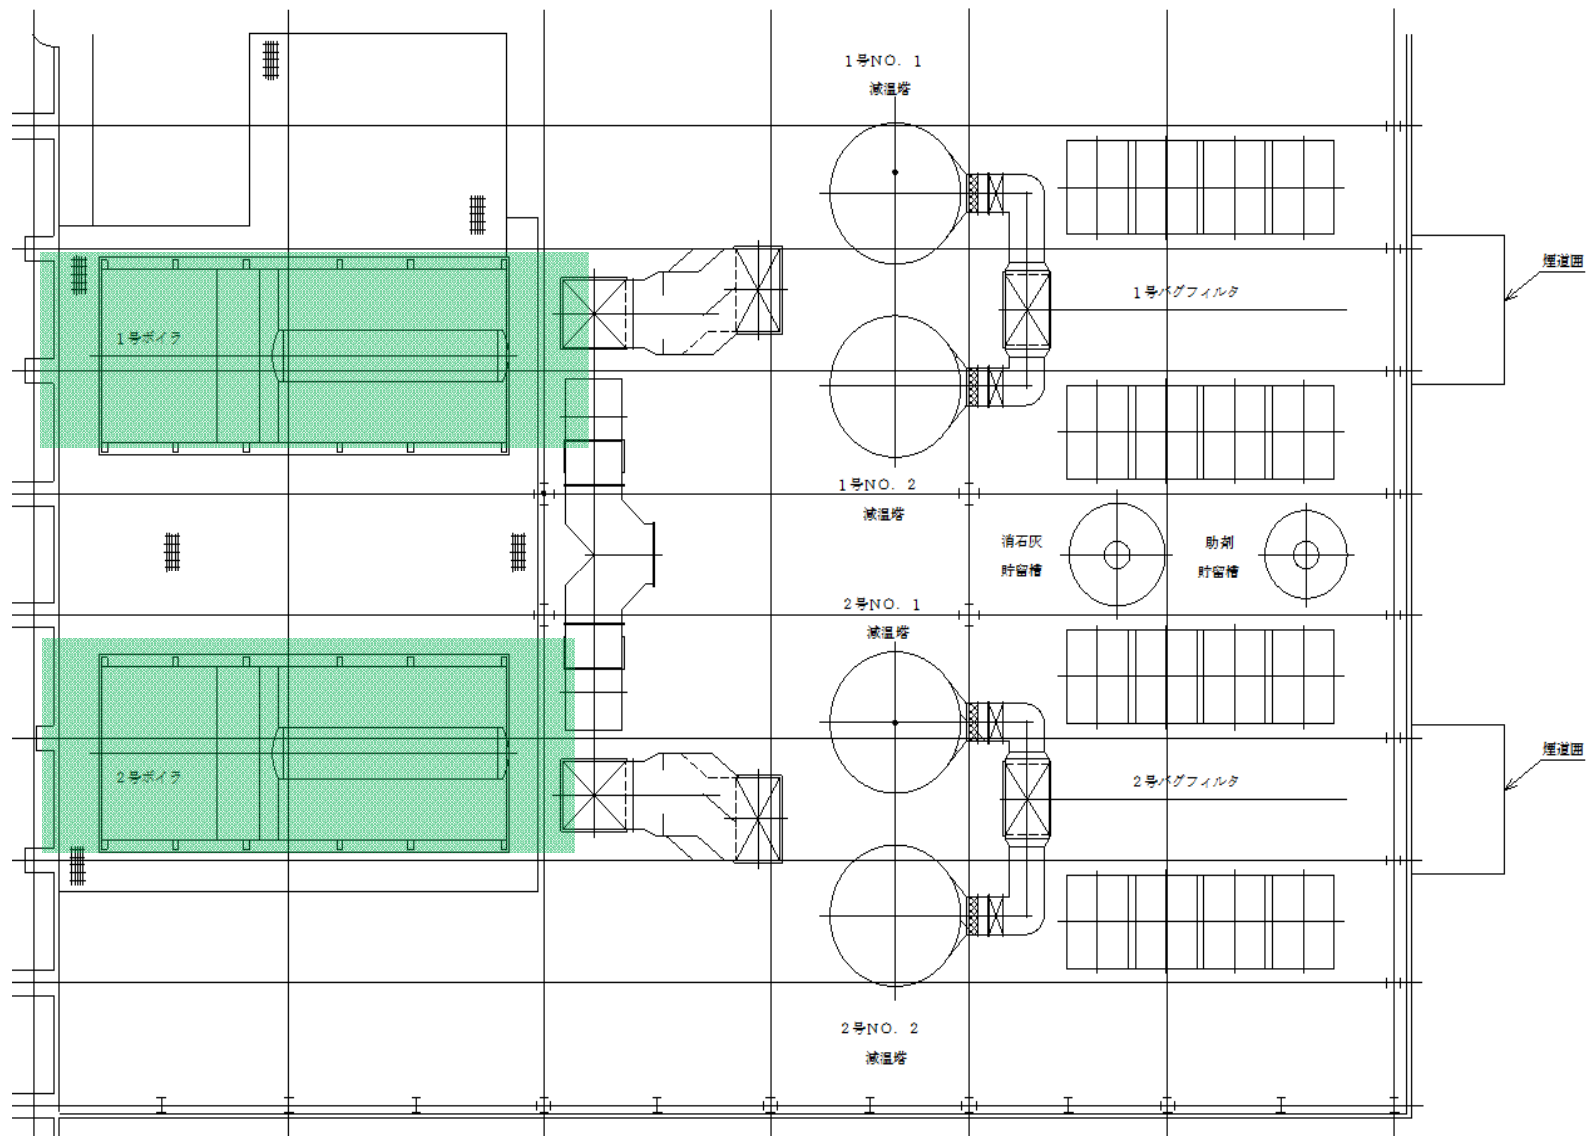

業務対象範囲



駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		
図番	10	場内平面図(7F)



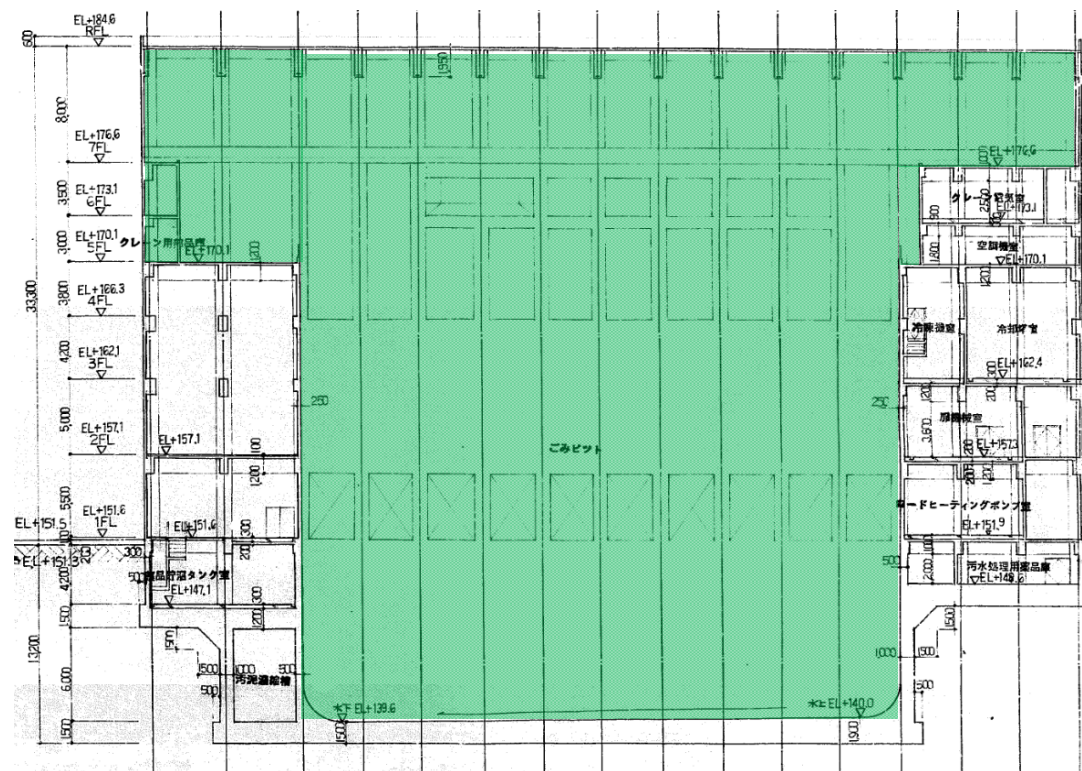


Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases.

駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		共通
図番	11	ごみピット

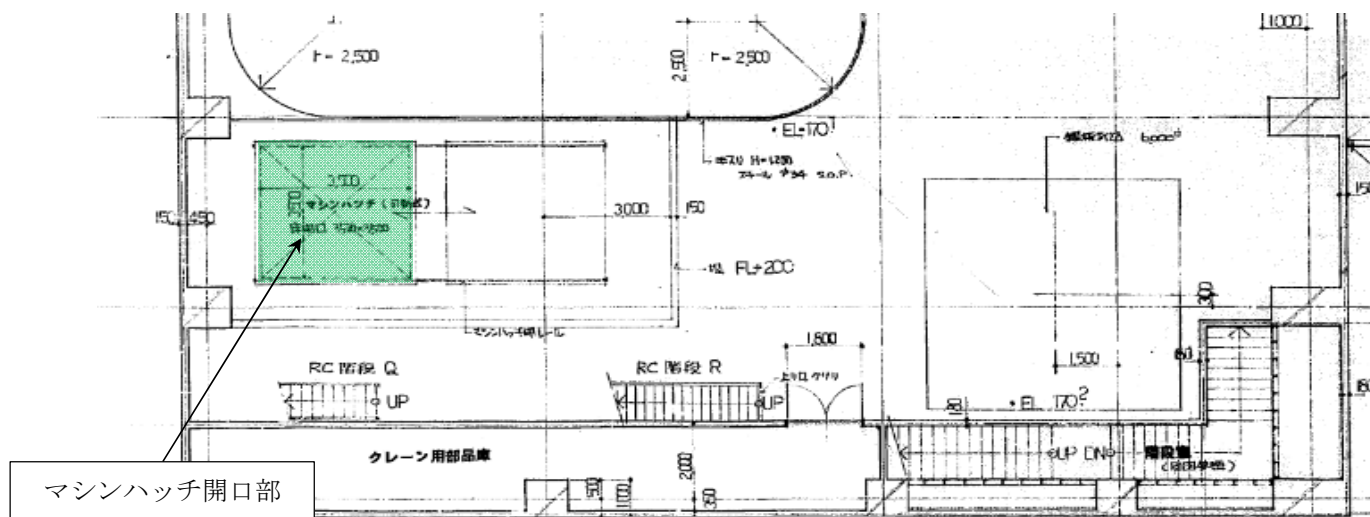


5F ホッパーフロア

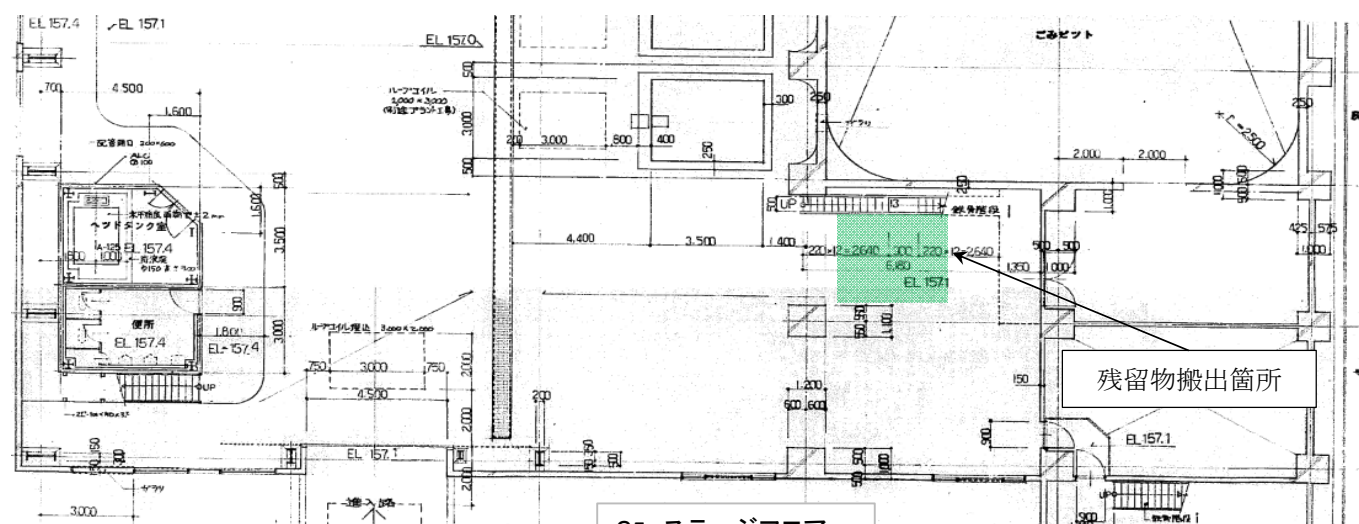

2F ステージフロア

業務対象範囲


駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		共通
図番	12	ごみピット

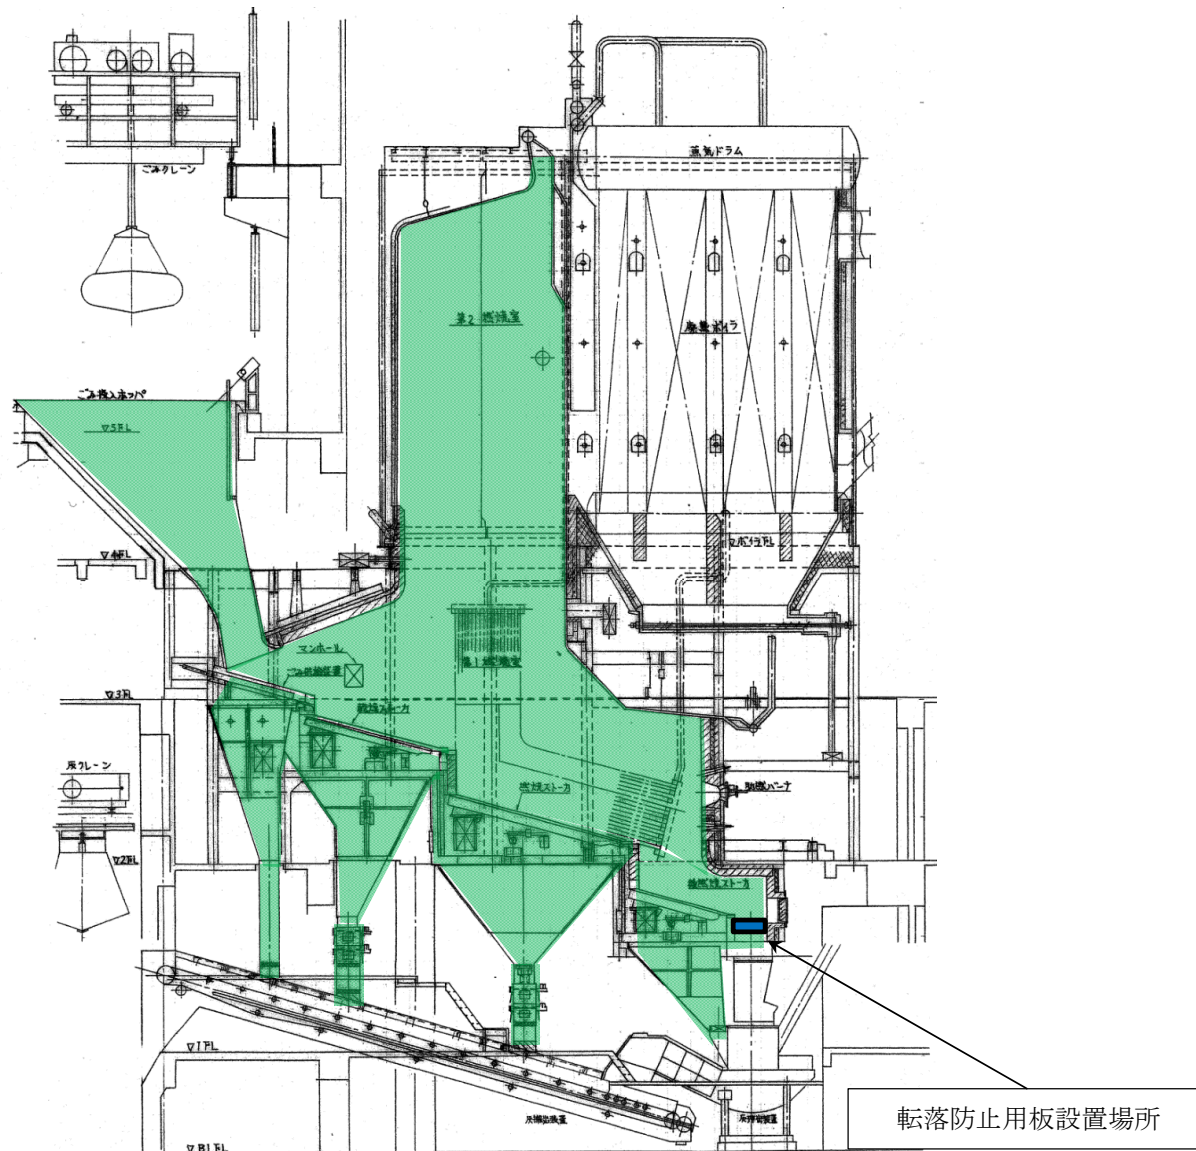

業務対象範囲




駒岡清掃工場
焼却設備廃炉清掃業務

1・2号

図番

13


炉内・ストーカ・シュート下

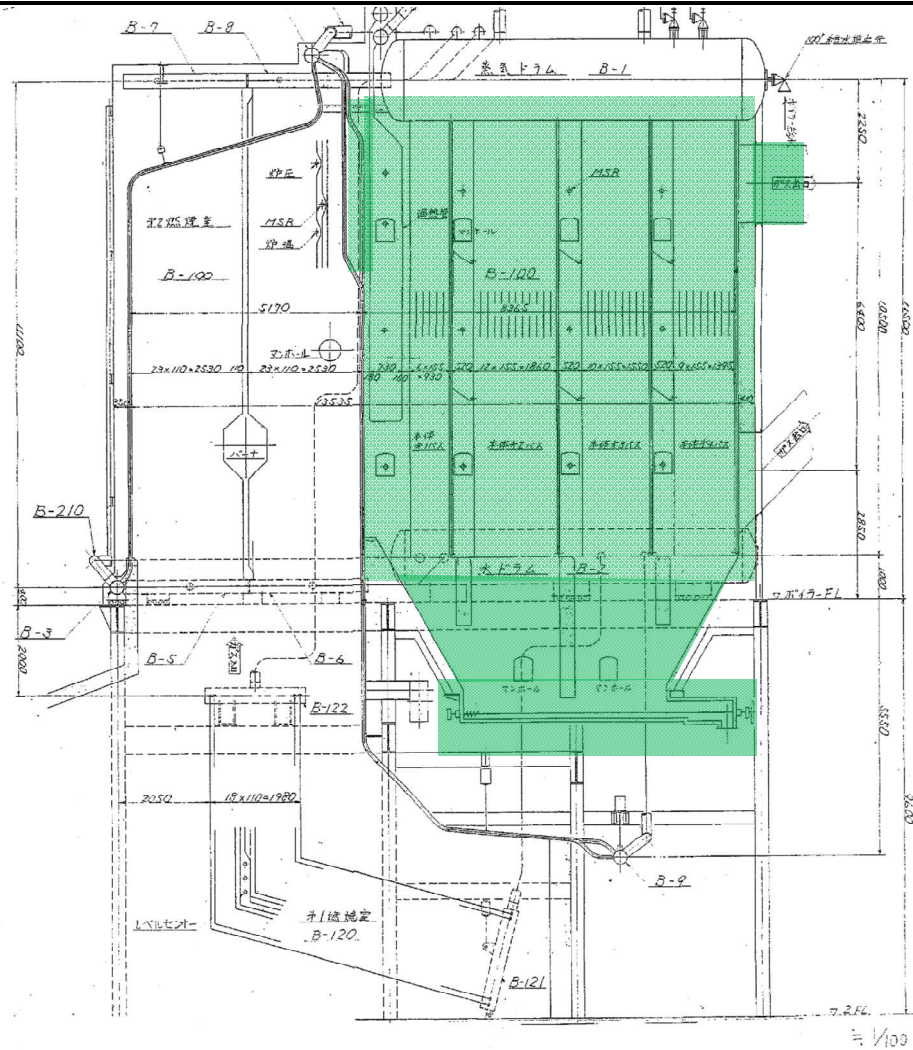

業務対象範囲





駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		1・2号
図番	14	ボイラ

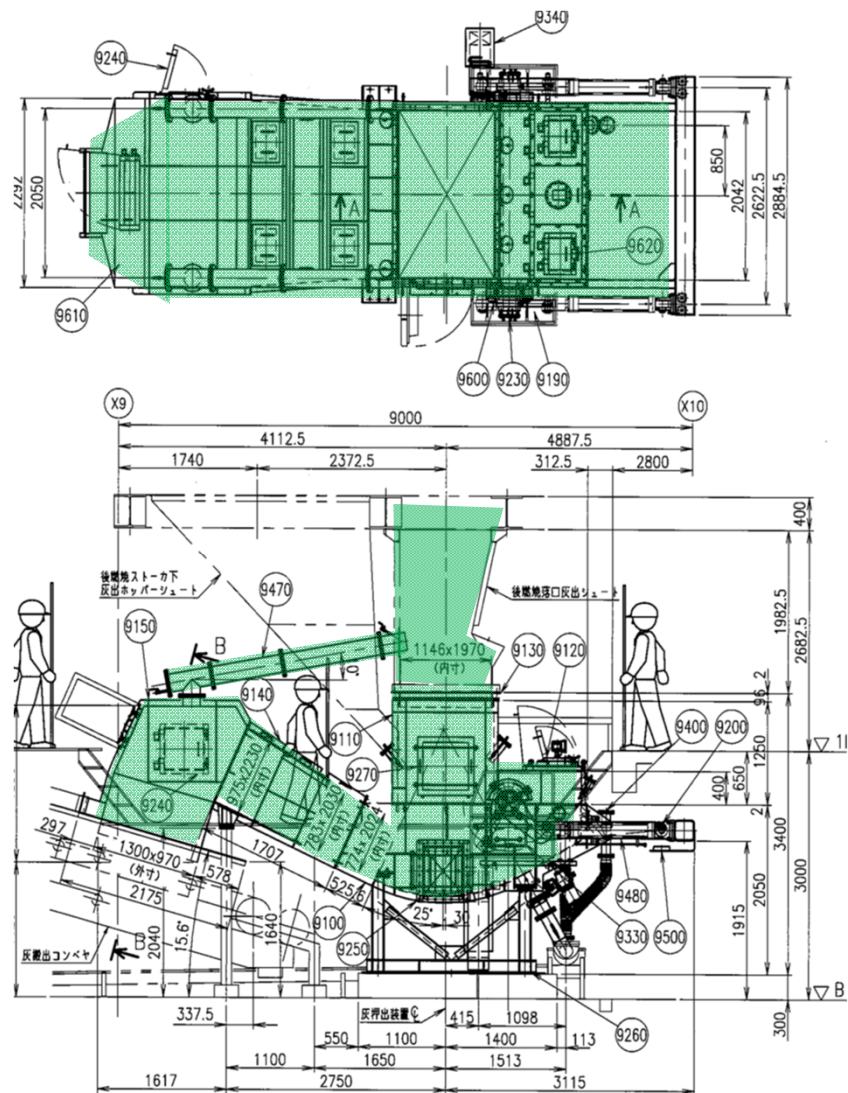

業務対象範囲





駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		1・2号
図番	15	灰押出装置

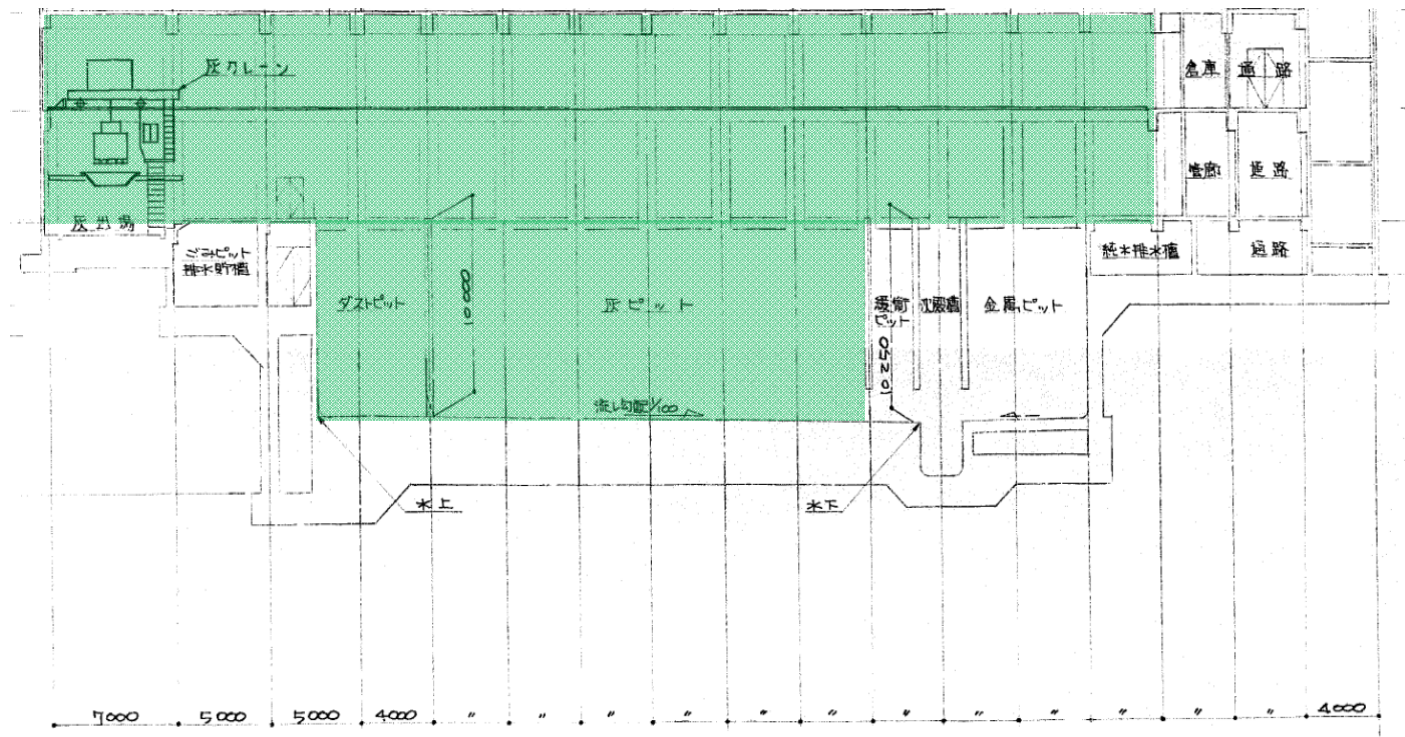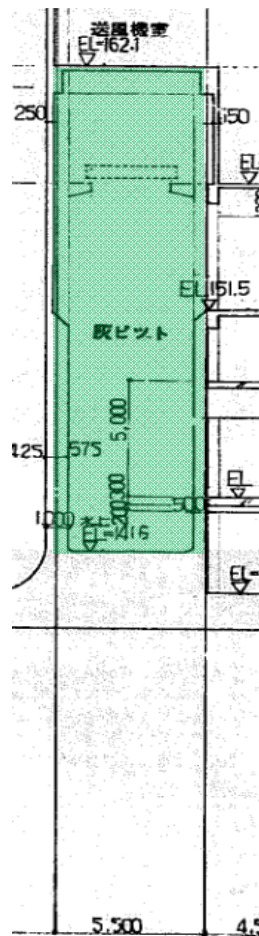


業務対象範囲



駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		共通
図番	16	ダストピット・灰ピット

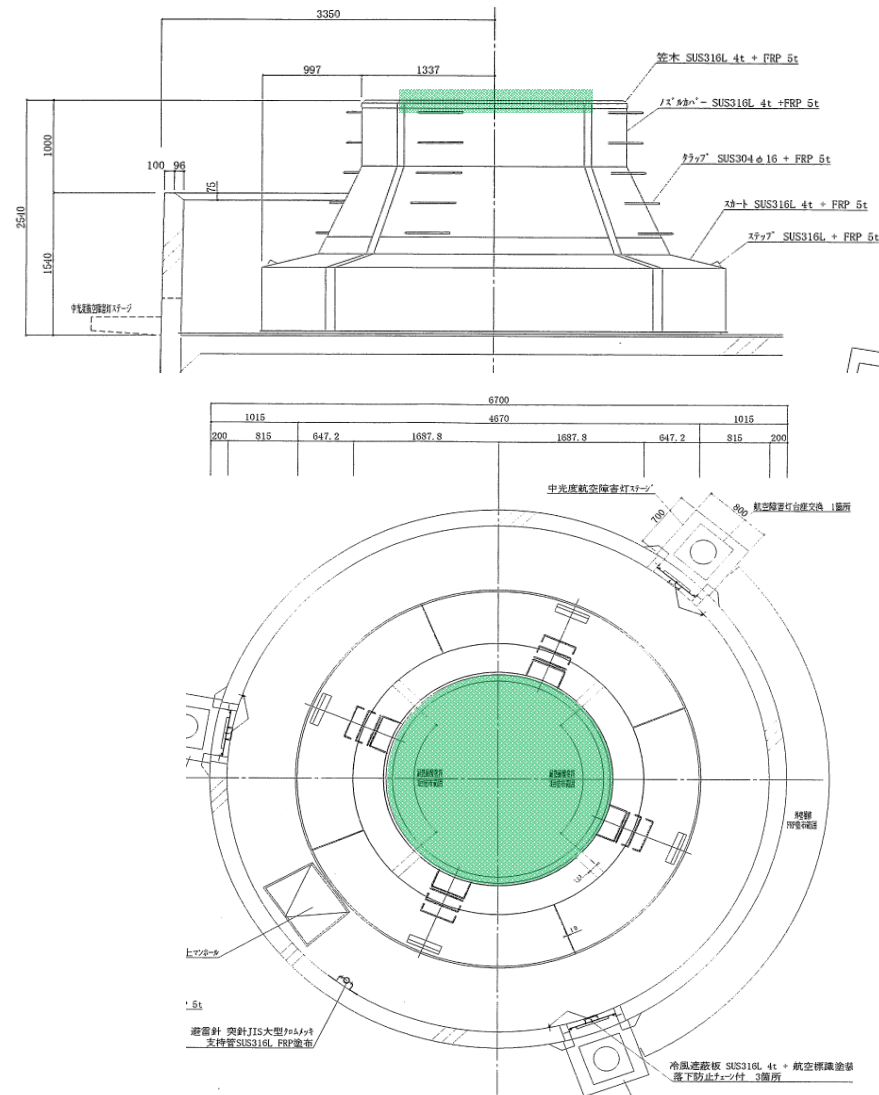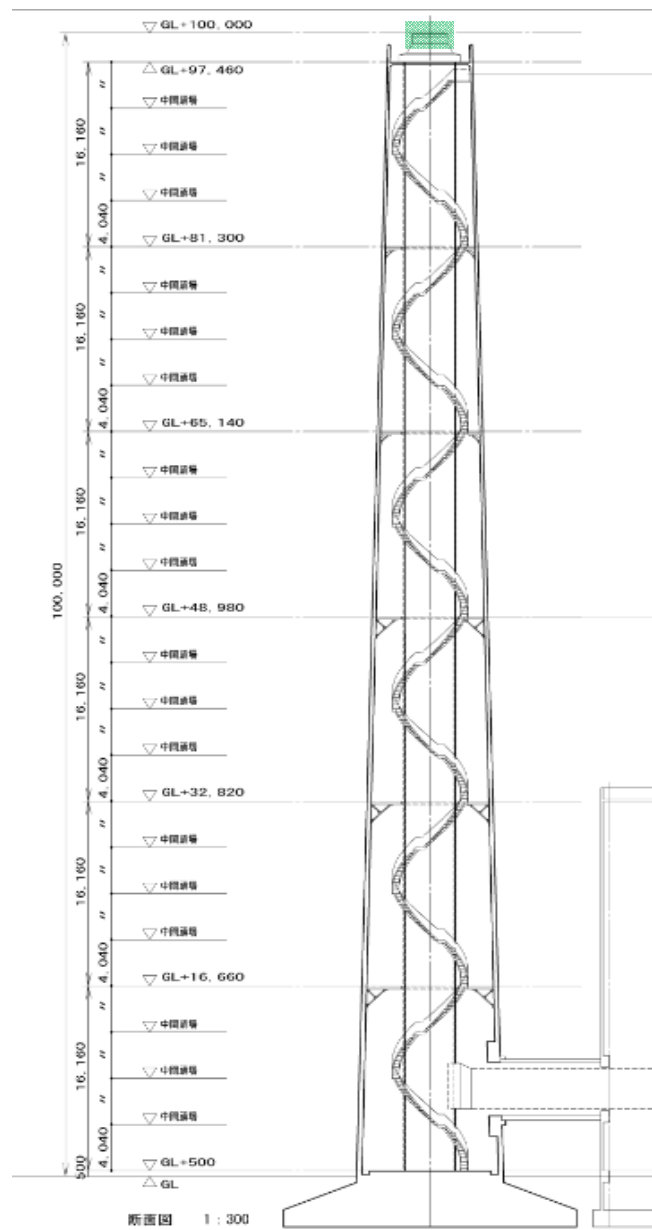

業務対象範囲





駒岡清掃工場
 焼却設備廃炉清掃業務

共通


図番

17


煙突

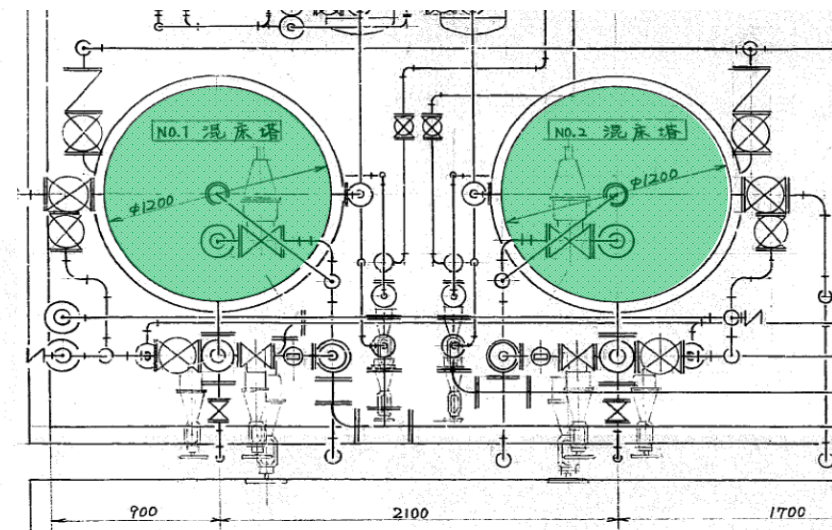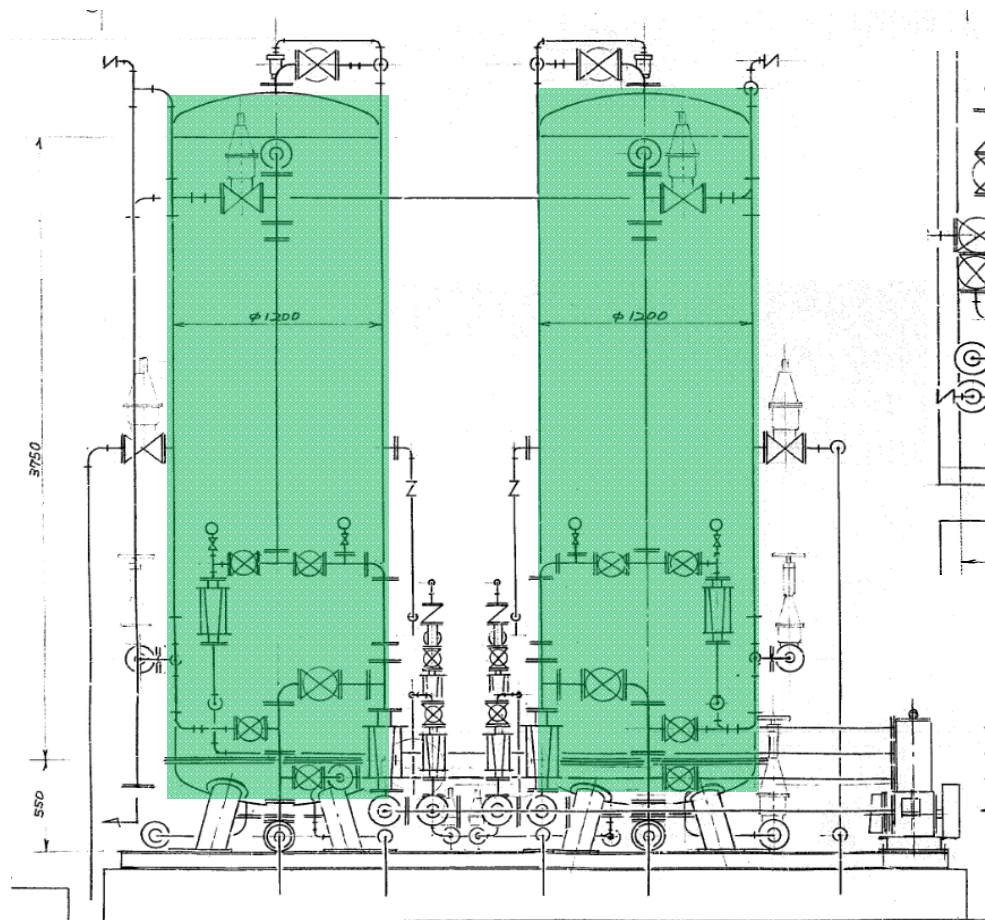


業務対象範囲




駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		共通
図番	18	純水装置

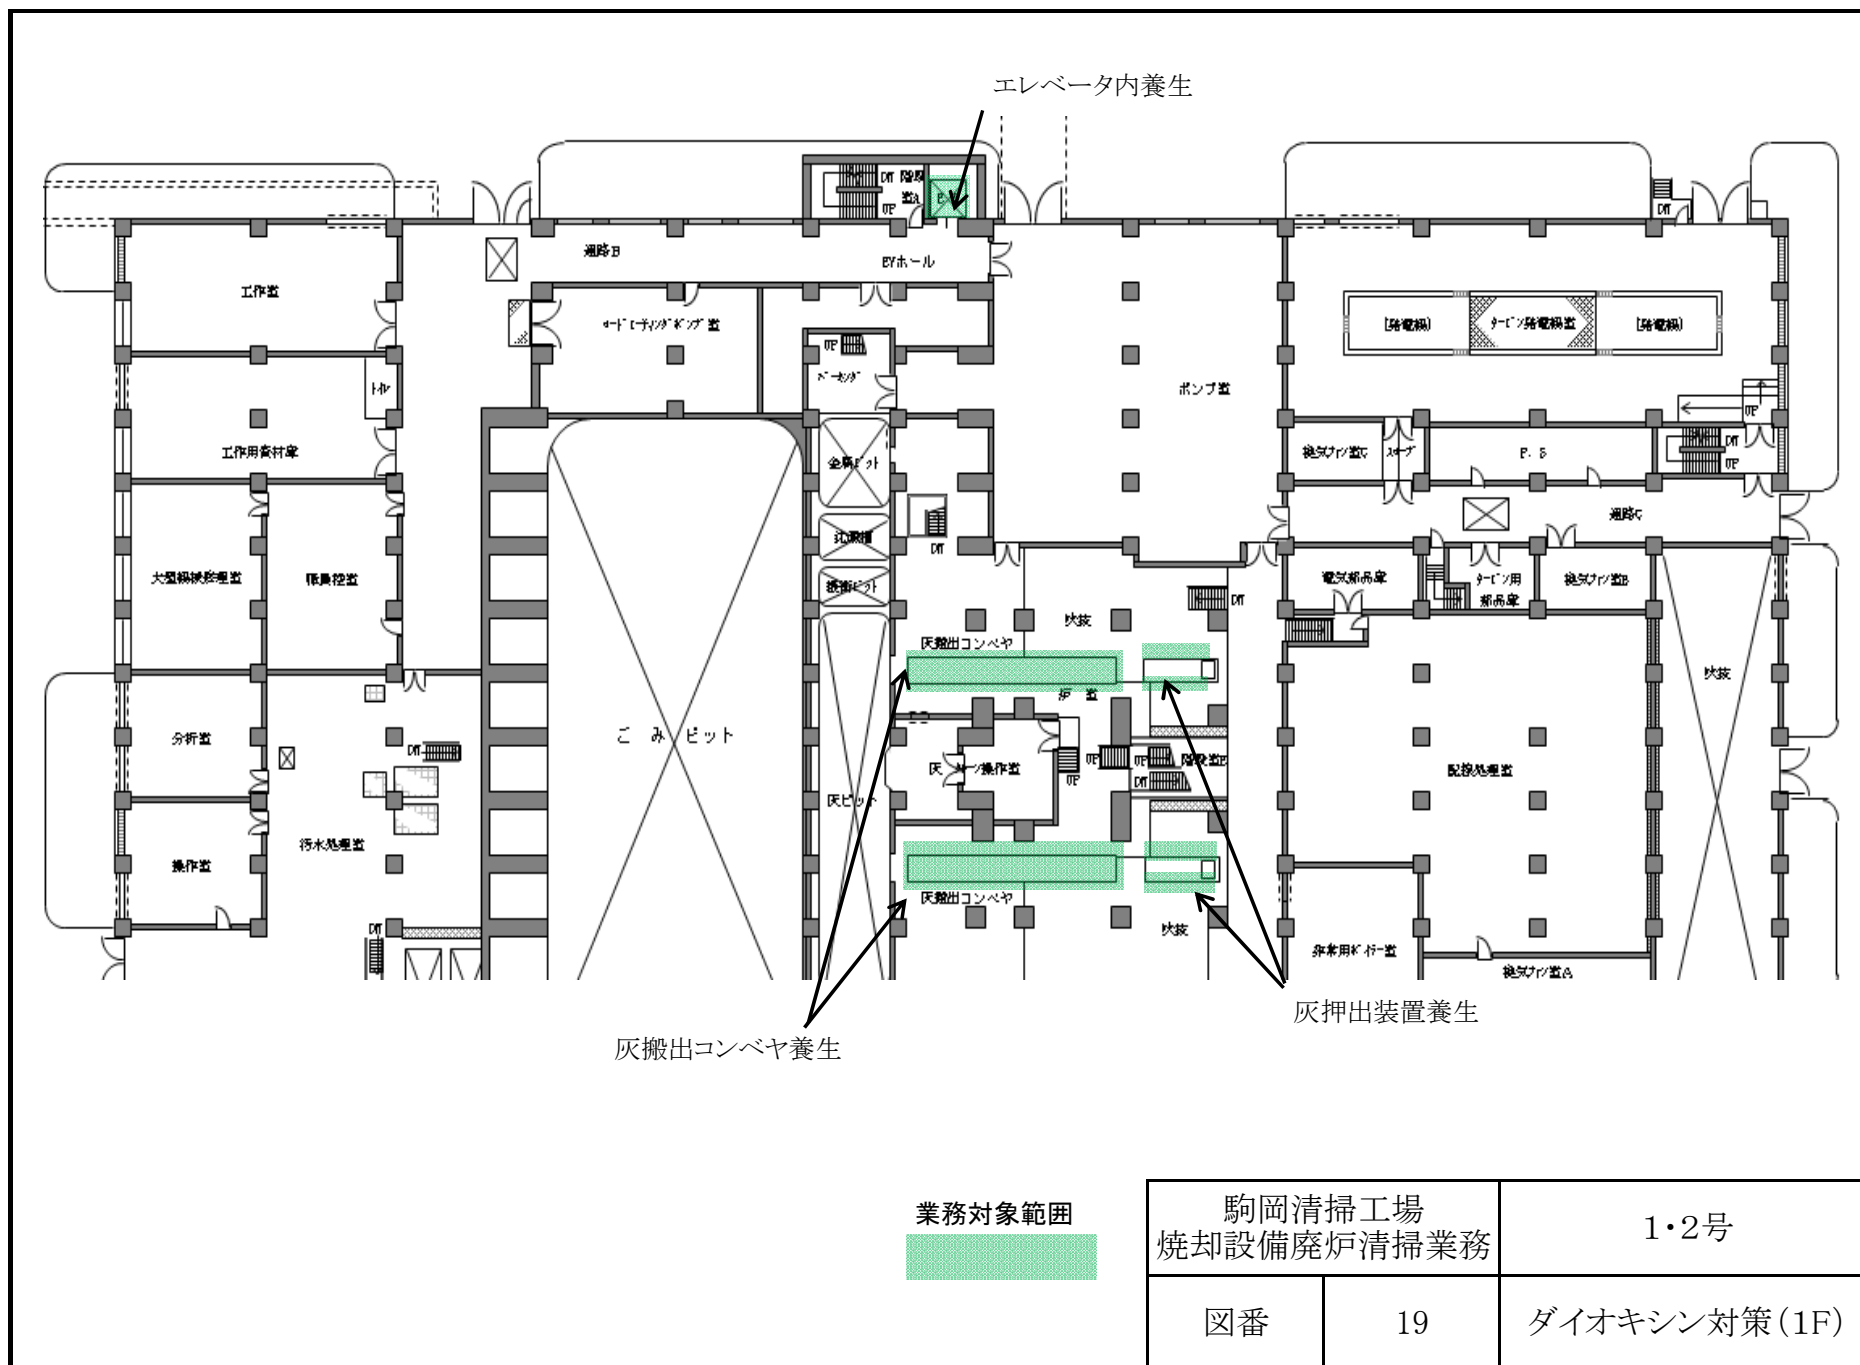

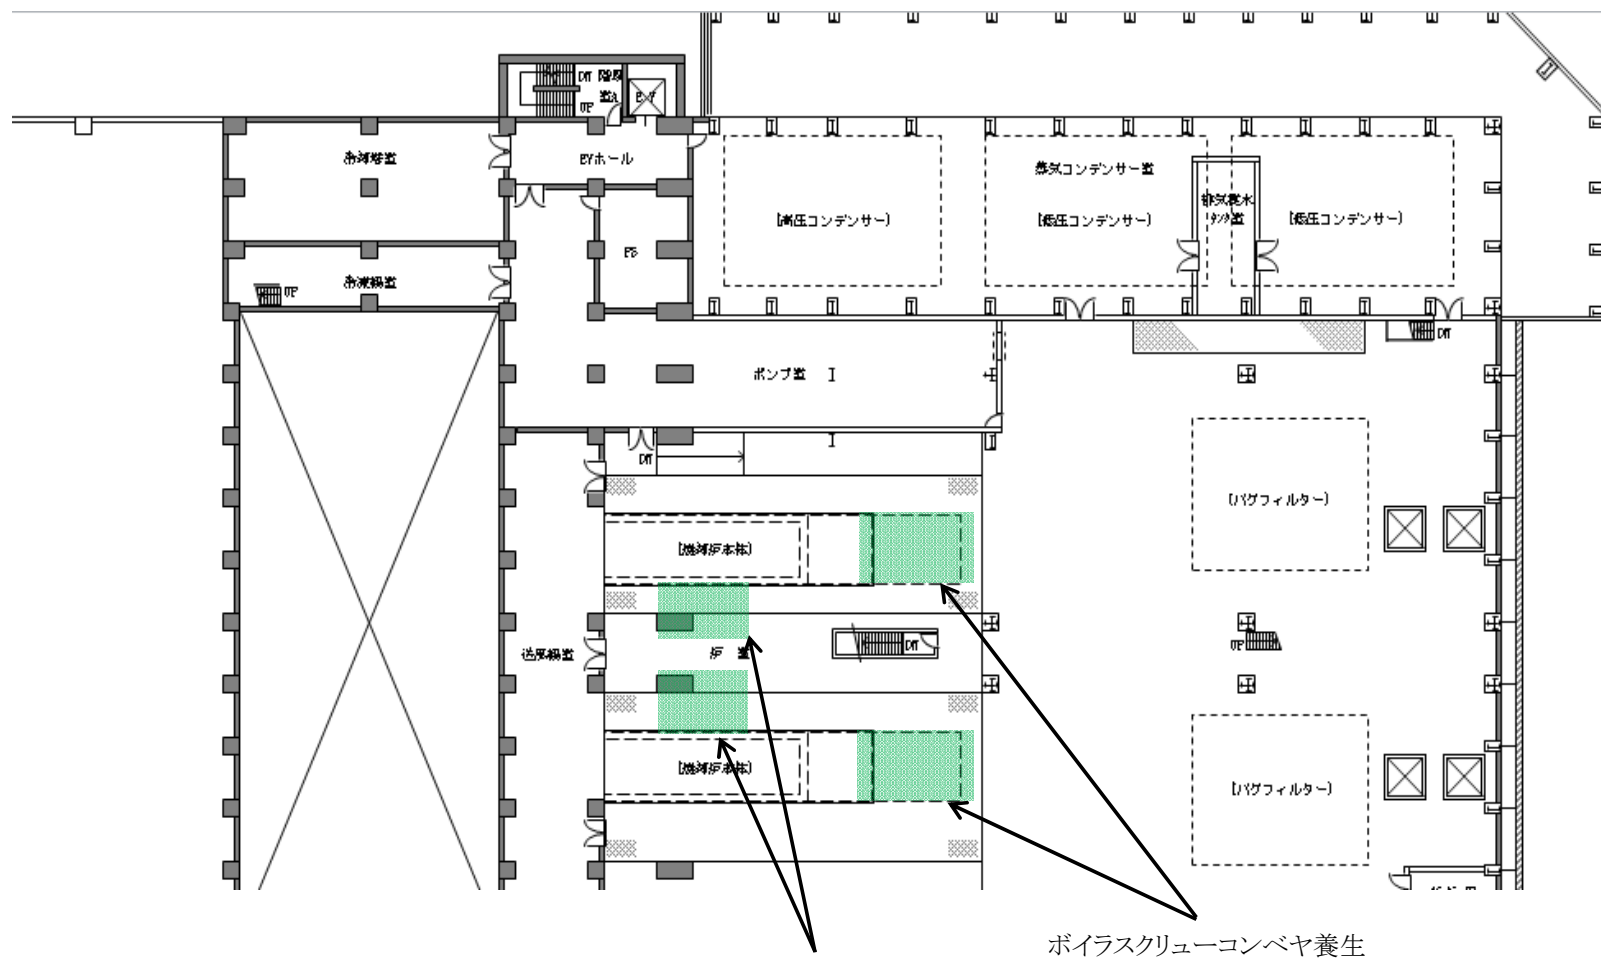


駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		1・2号
図番	20	ダイオキシン対策(3F)

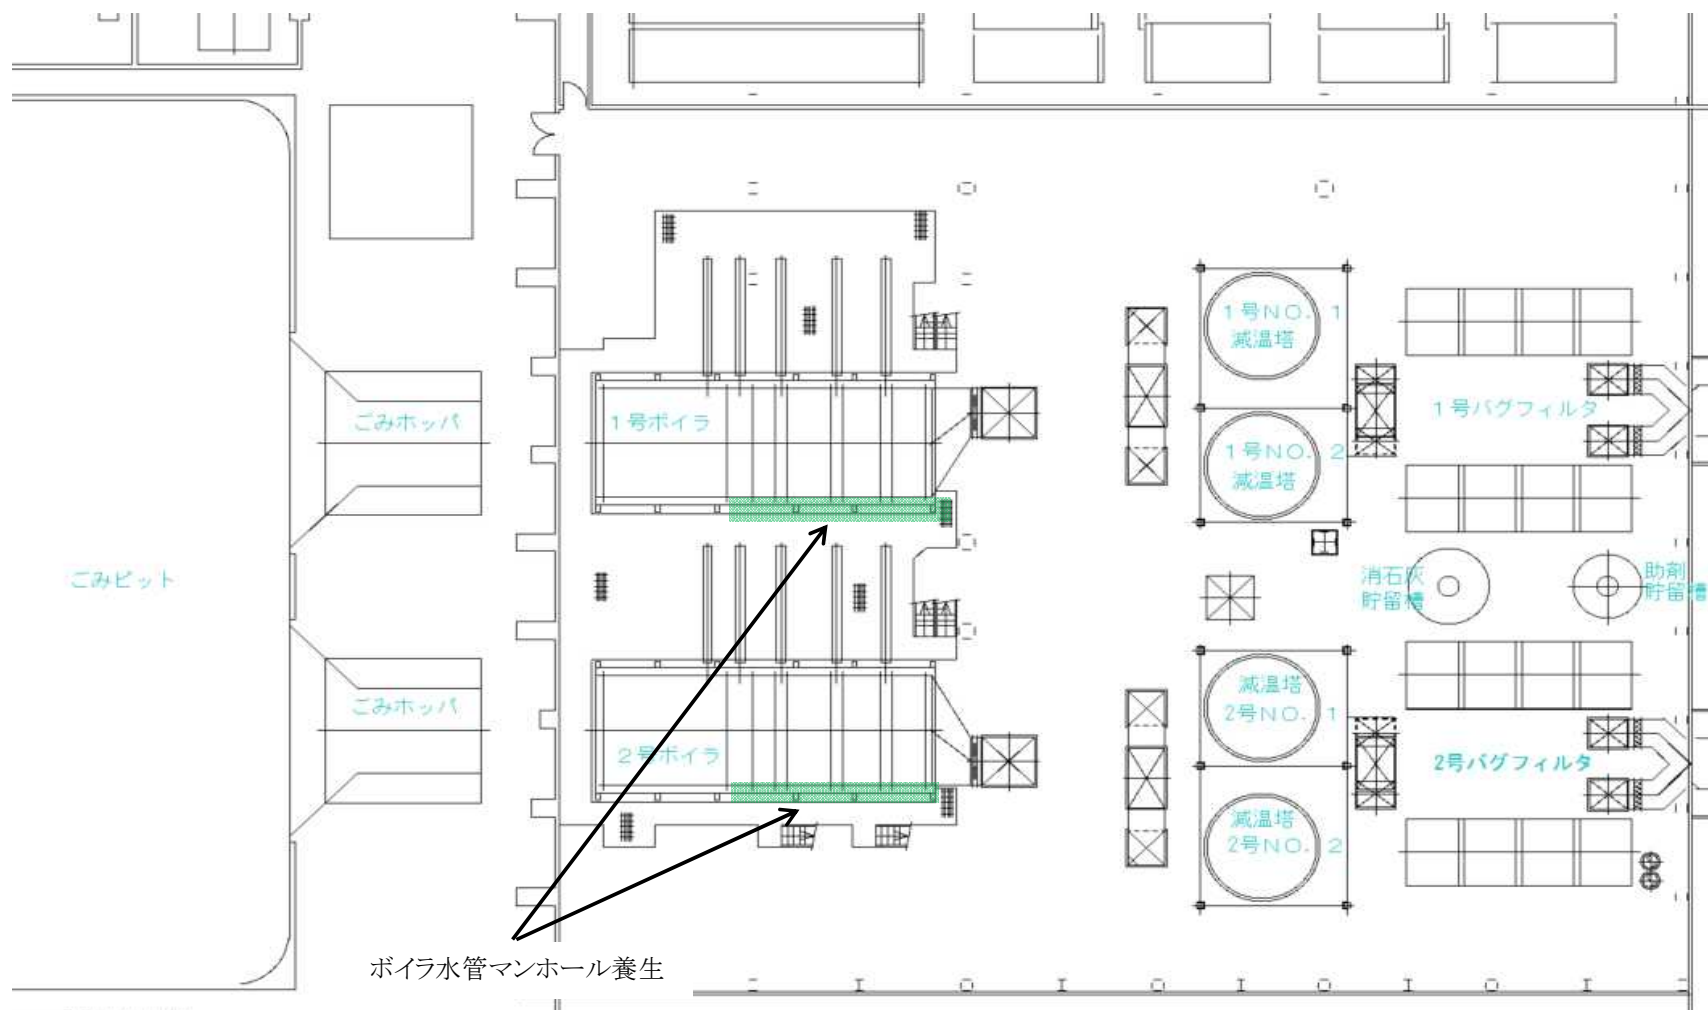

業務対象範囲



駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		1・2号
図番	21	ダイオキシン対策(5F)

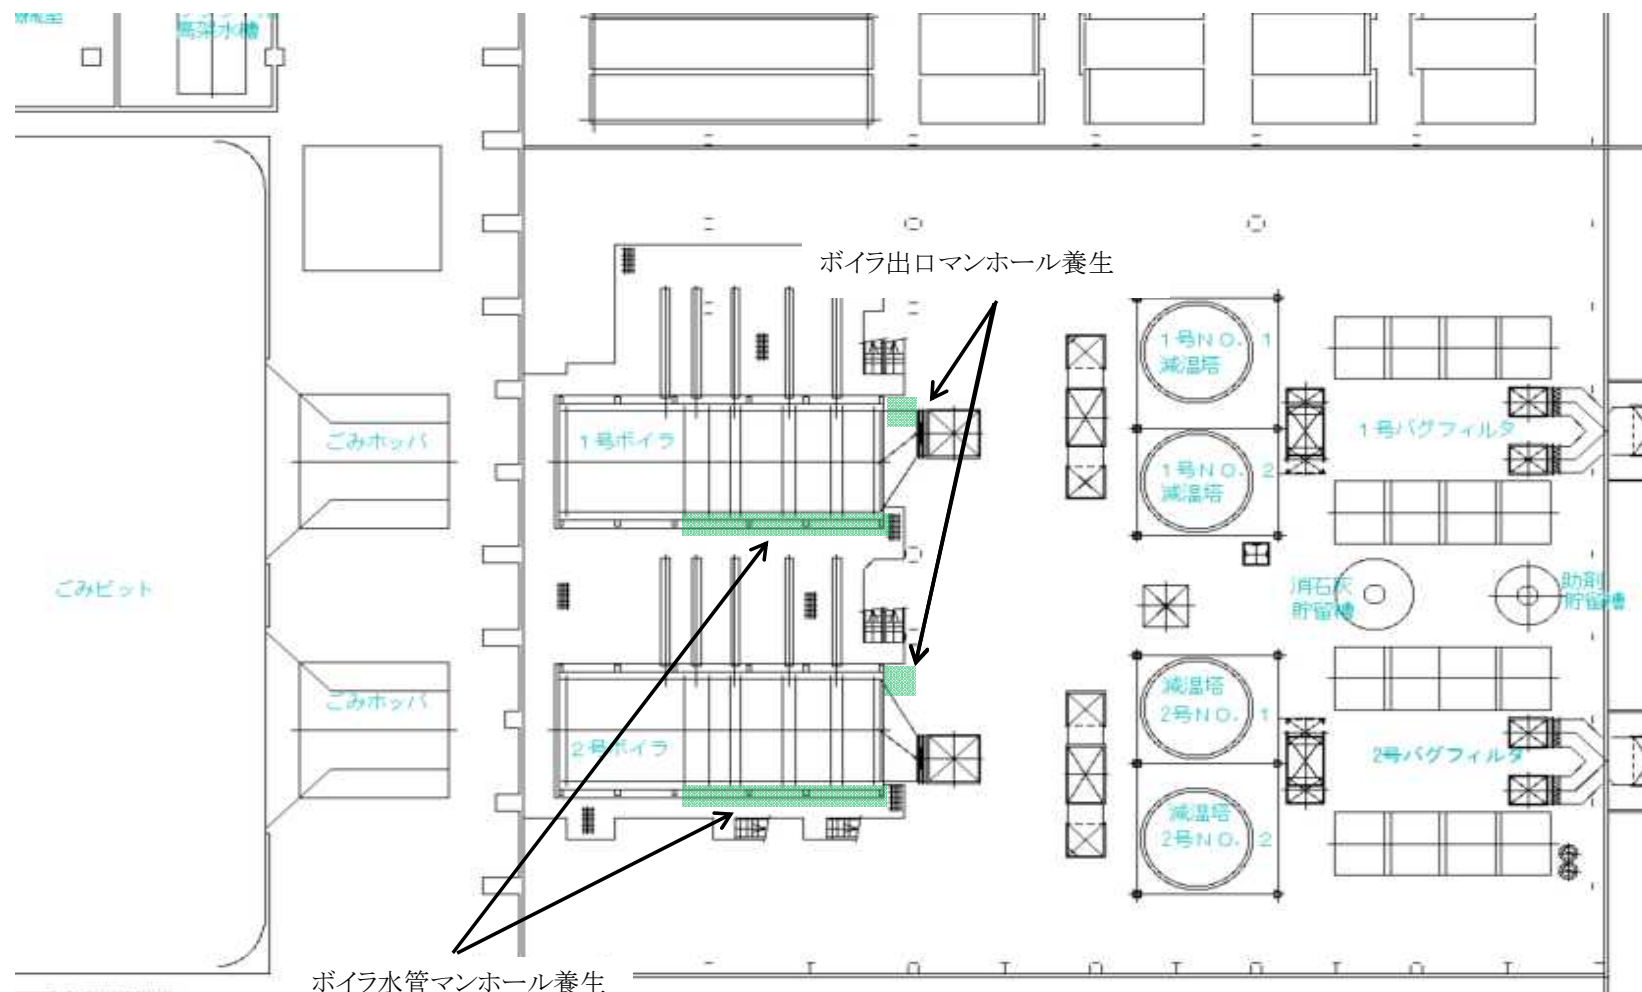

業務対象範囲




駒岡清掃工場
焼却設備廃炉清掃業務

1・2号

図番

22

ダイオキシン対策(6F)

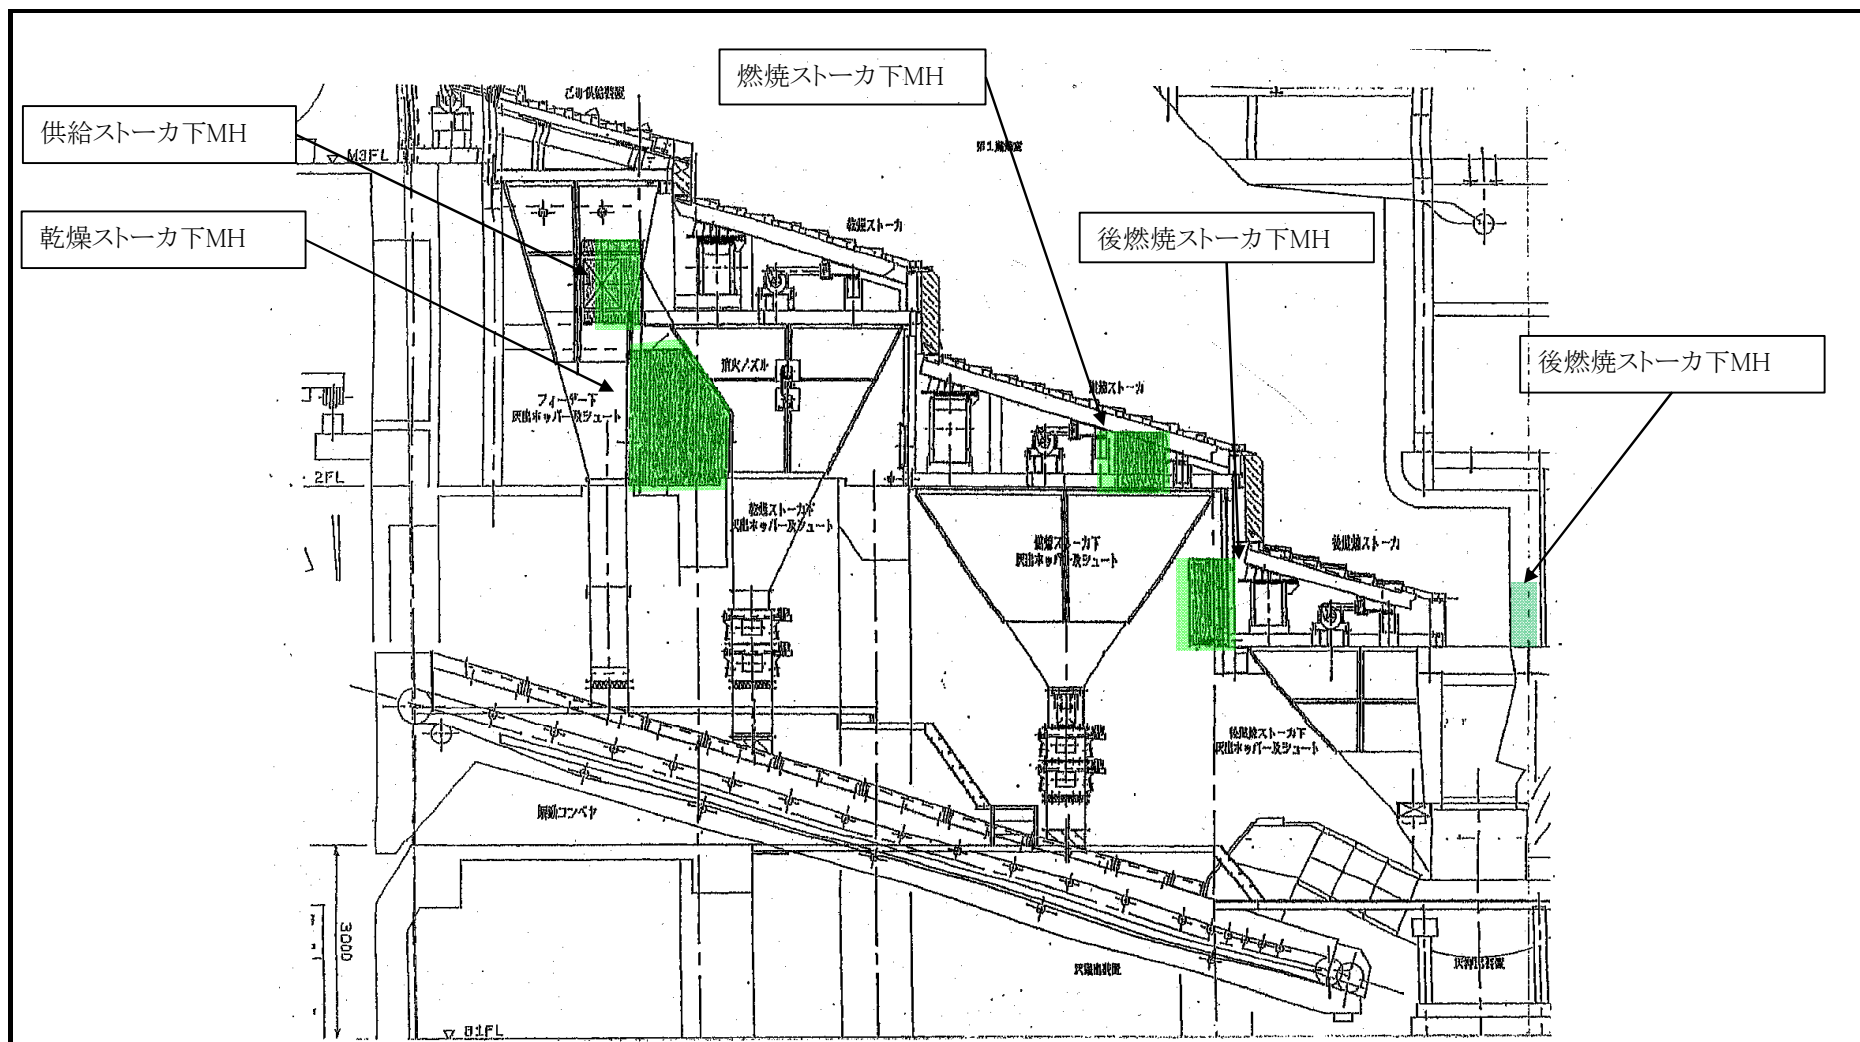

ストーカ下養生範囲図

業務対象範囲




駒岡清掃工場
焼却設備廃炉清掃業務

1・2号

図番

23

ダイオキシン対策
(ストーカ下MH養生)

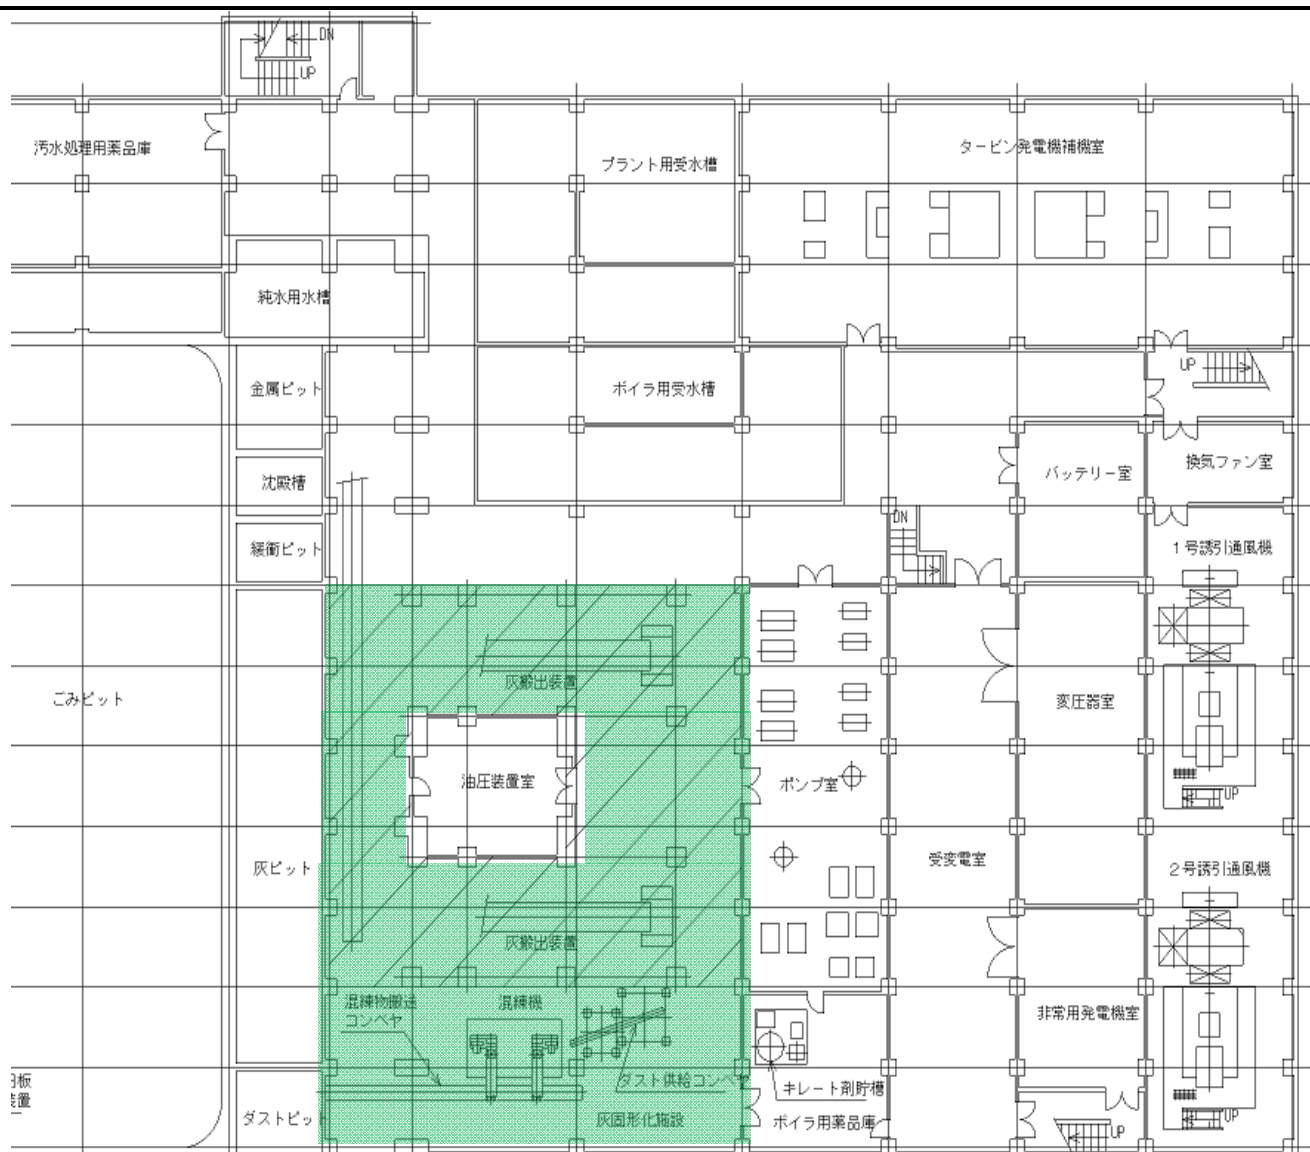

業務対象範囲




駒岡清掃工場
焼却設備廃炉清掃業務

1・2号

図番

24

場内清掃(B1F)

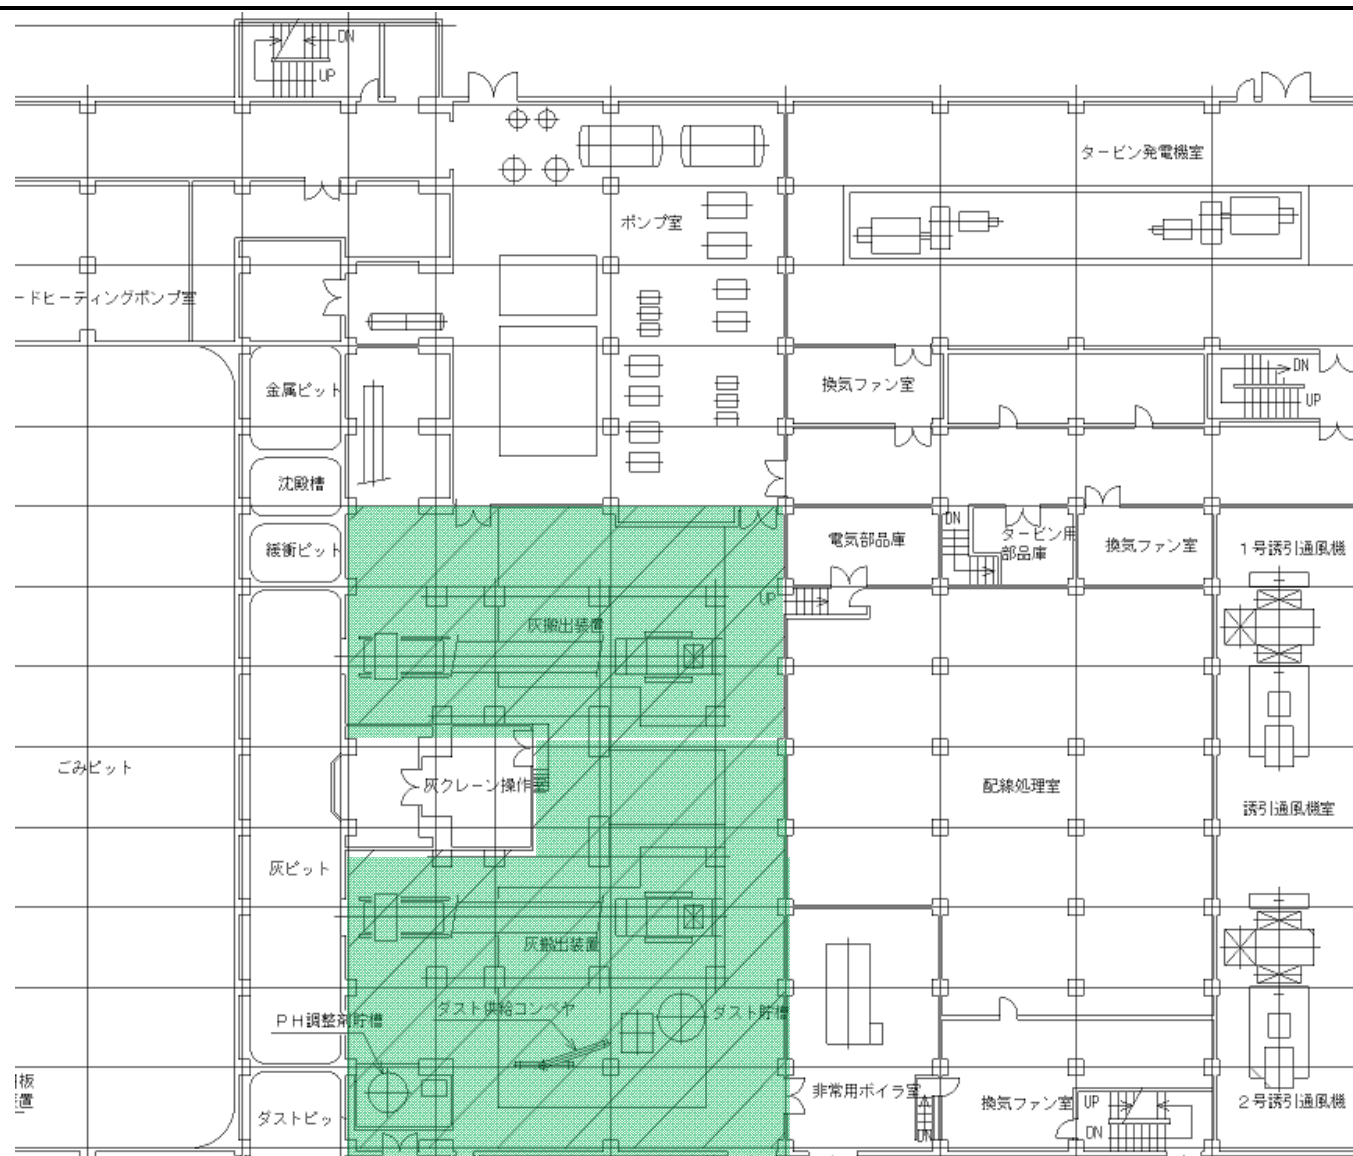

業務対象範囲



駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		1・2号
図番	25	場内清掃(1F)



業務対象範囲




駒岡清掃工場
焼却設備廃炉清掃業務

1・2号

図番	26
----	----


場内清掃 (2F)

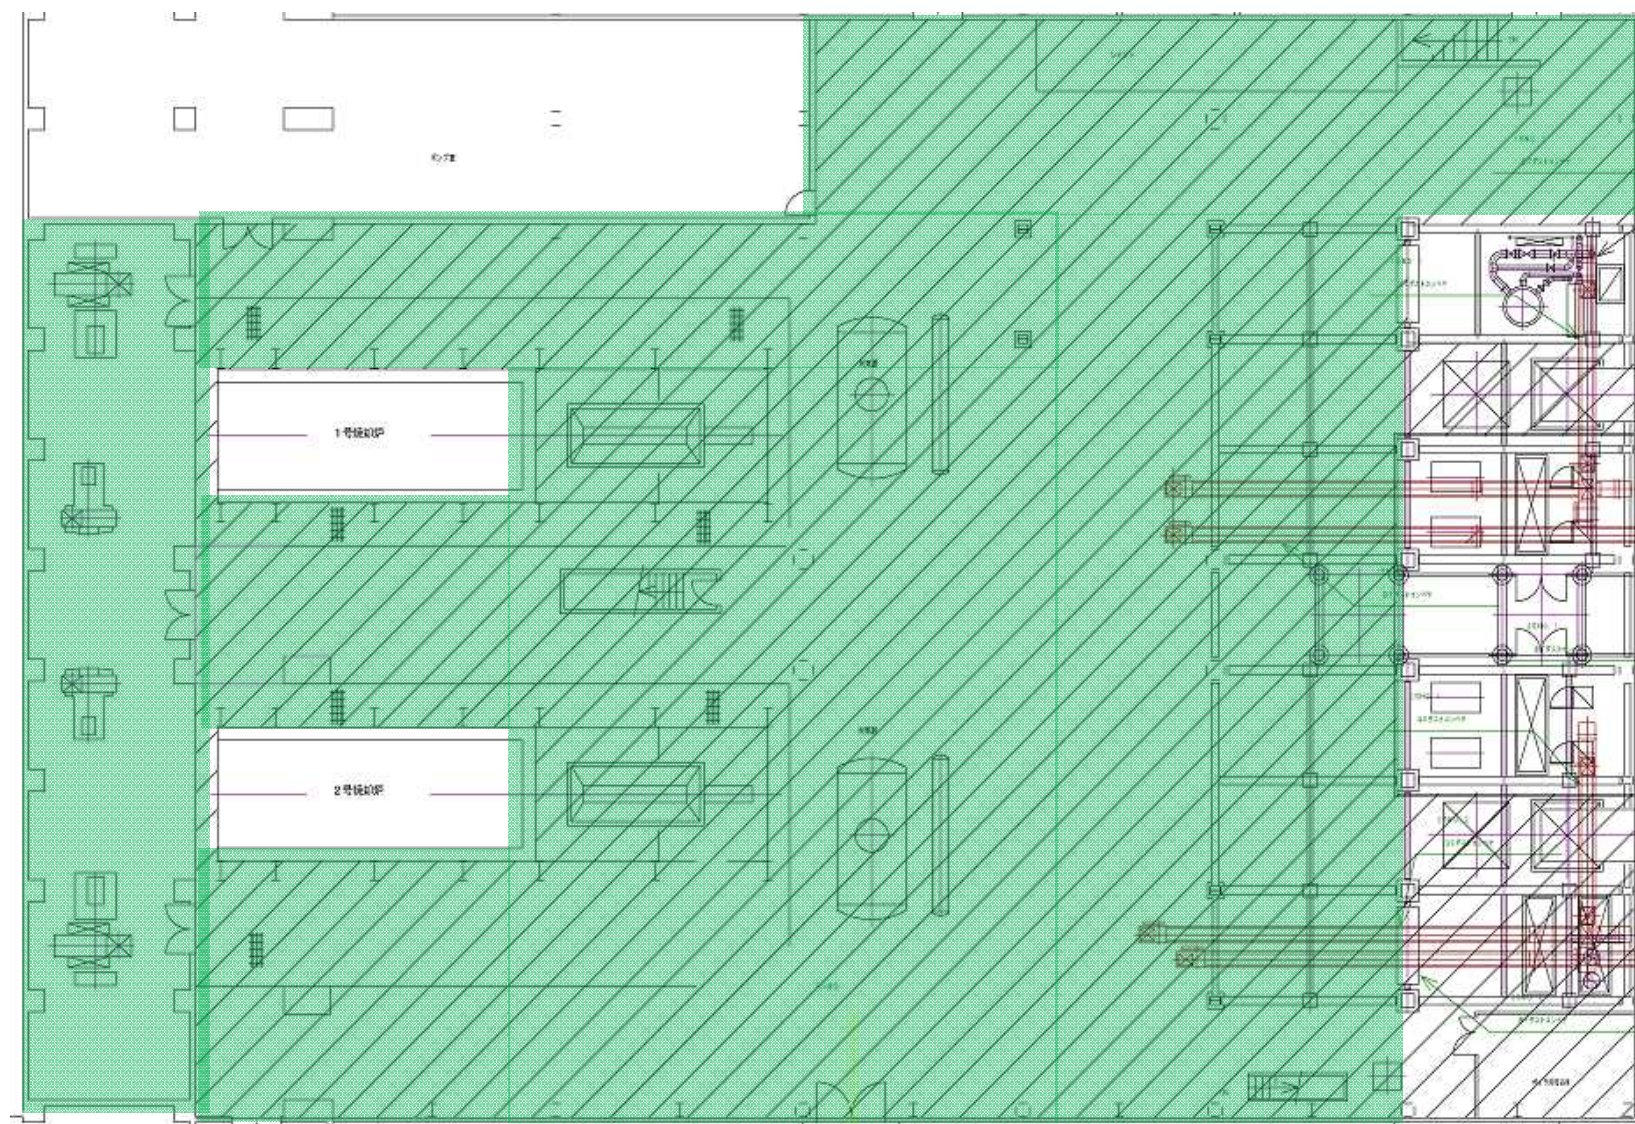


業務対象範囲



駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		1・2号
図番	27	場内清掃(3F)

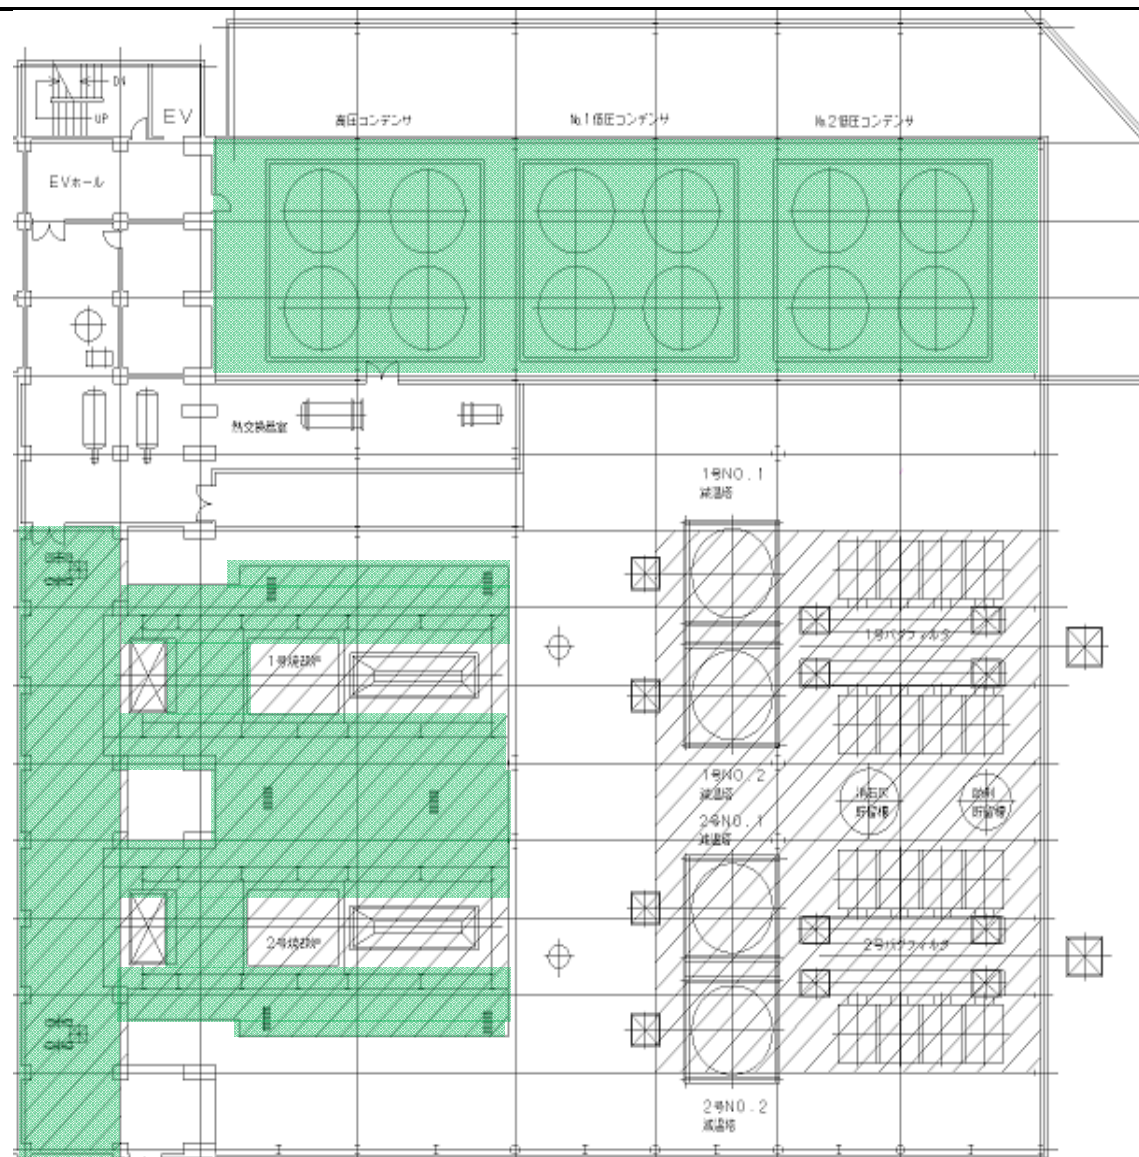

業務対象範囲




駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		1・2号
図番	28	場内清掃(4F)



業務対象範囲



駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		1・2号
図番	29	場内清掃(5・6F)

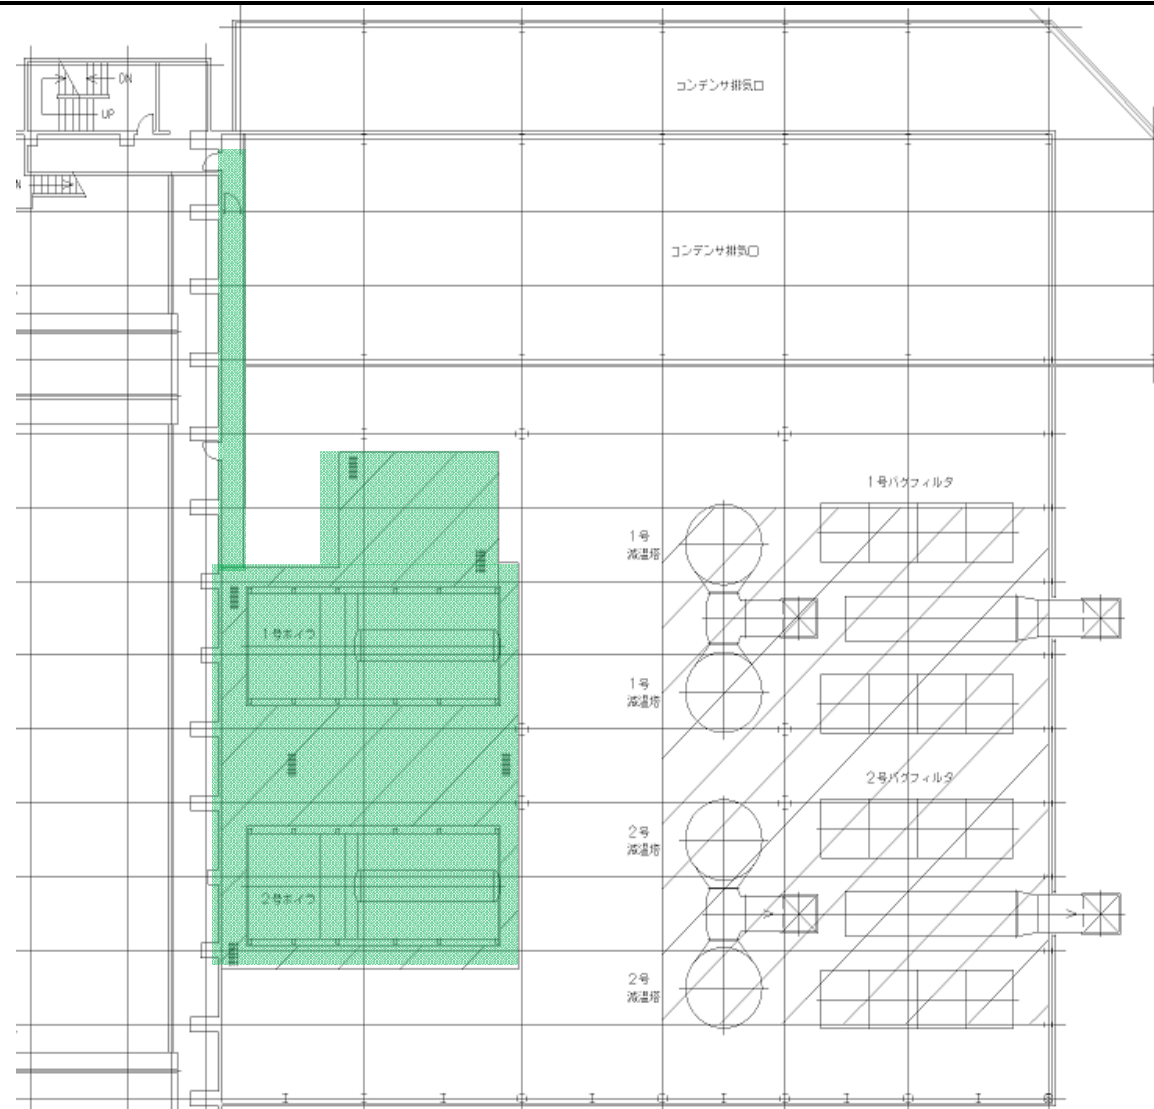

業務対象範囲



駒岡清掃工場 焼却設備廃炉清掃業務		1・2号
図番	30	場内清掃(7F)