


令和6年中における危険物施設等の事故発生状況について

札幌市消防局


1 危険物施設等の事故発生状況

過去5年間における危険物施設等の事故件数と流出量の推移


令和6年中に発生した危険物施設等の事故は **36件**

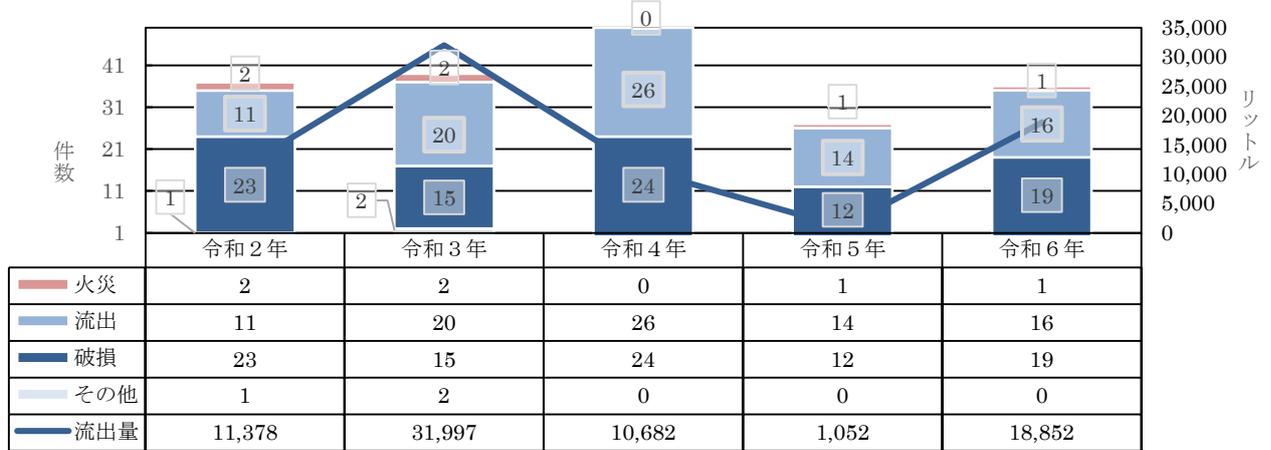

事故種・要因と施設区分別の事故発生状況

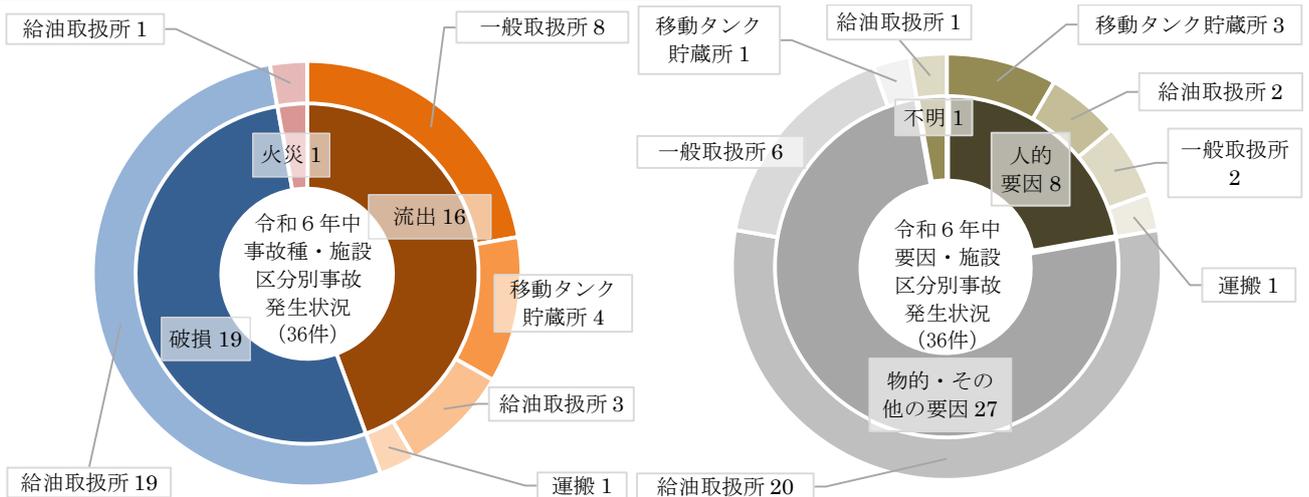

流出事故と破損事故の要因及び原因

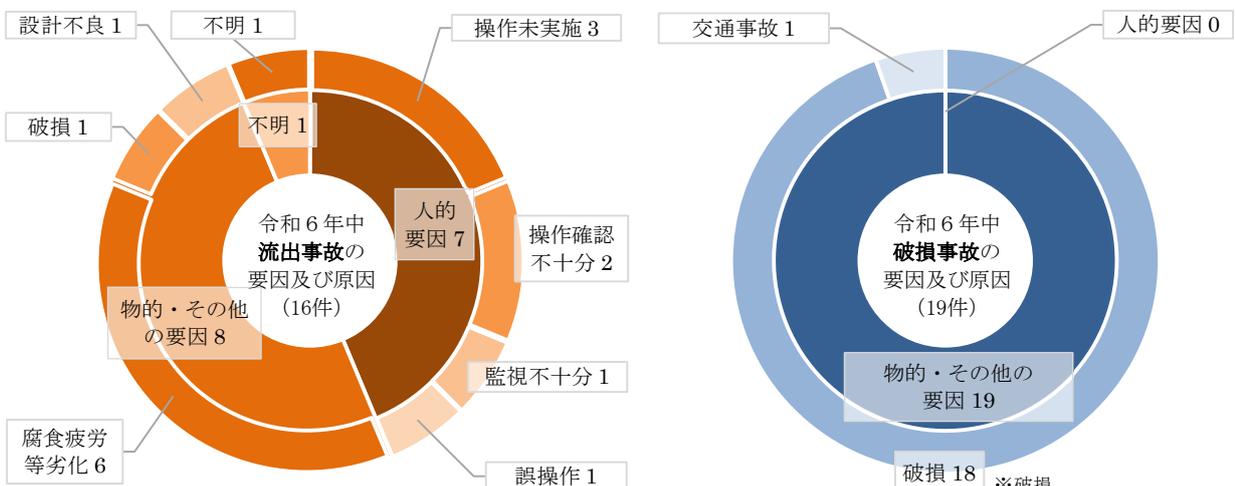

※破損
ガソリンスタンドで顧客が運転操作を誤り、設備等を破損させたもの。

2 危険物施設等の事故事例

火災事例

ガソリンスタンドのごみを集積する倉庫から出火


顧客が捨てたゴミの中に、消火不完全なタバコの吸殻が混入しており、ゴミを一時的に集積していた倉庫から出火したものの。



破損事故事例

給油に訪れた車両が衝突

ガソリンスタンドに給油のため訪れた顧客が運転操作を誤り、固定給油設備に衝突し、破損させたものの。

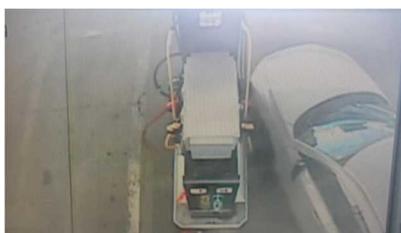

3 事故防止対策について

① 火災事故

令和6年中、セルフサービス式のガソリンスタンドで火災が1件発生しました。火災の原因は、顧客が捨てたゴミの中に、消火不完全のタバコの吸殻が混入しており、時間経過とともに火災に発展したものです。

給油した際、車内で出たゴミを捨てることのできるガソリンスタンドもあるかと思います。しっかりと捨てるゴミの中身を確認し、分別して捨てるようにしましょう。

② 破損事故

令和6年中の破損事故は、前年に引き続き、その全てがガソリンスタンドで発生しています。破損事故の中で特に多いものは、給油に来た顧客の車両が、運転操作ミス等によりガソリンスタンドの設備に衝突してしまう事故です。ガソリンスタンドの設備が破損したことで危険物が流出し火災化した場合、生命にかかわる甚大な事故となる可能性がありますので、運転には十分気を付けてください。

以下の事項について、給油取扱所の従業員はもちろん、施設の利用者も事故防止に努める必要があります。

<給油取扱所の従業員>

- ・フルサービス式のガソリンスタンドでは、従業員が誘導を行いましょ。
- ・セルフサービス式のガソリンスタンドでは、しっかりと監視をしましょ。
- ・固定給油設備等の周囲や販売室内に注意喚起の掲示を行いましょ。

<施設の利用者>

- ・ガソリンスタンド内では必ず徐行し、安全運転に努めましょ。
- ・フルサービス式のガソリンスタンドでは、従業員の誘導に従いましょ。
- ・給油後、ノズルをしっかりと戻してから車を発進させましょ。