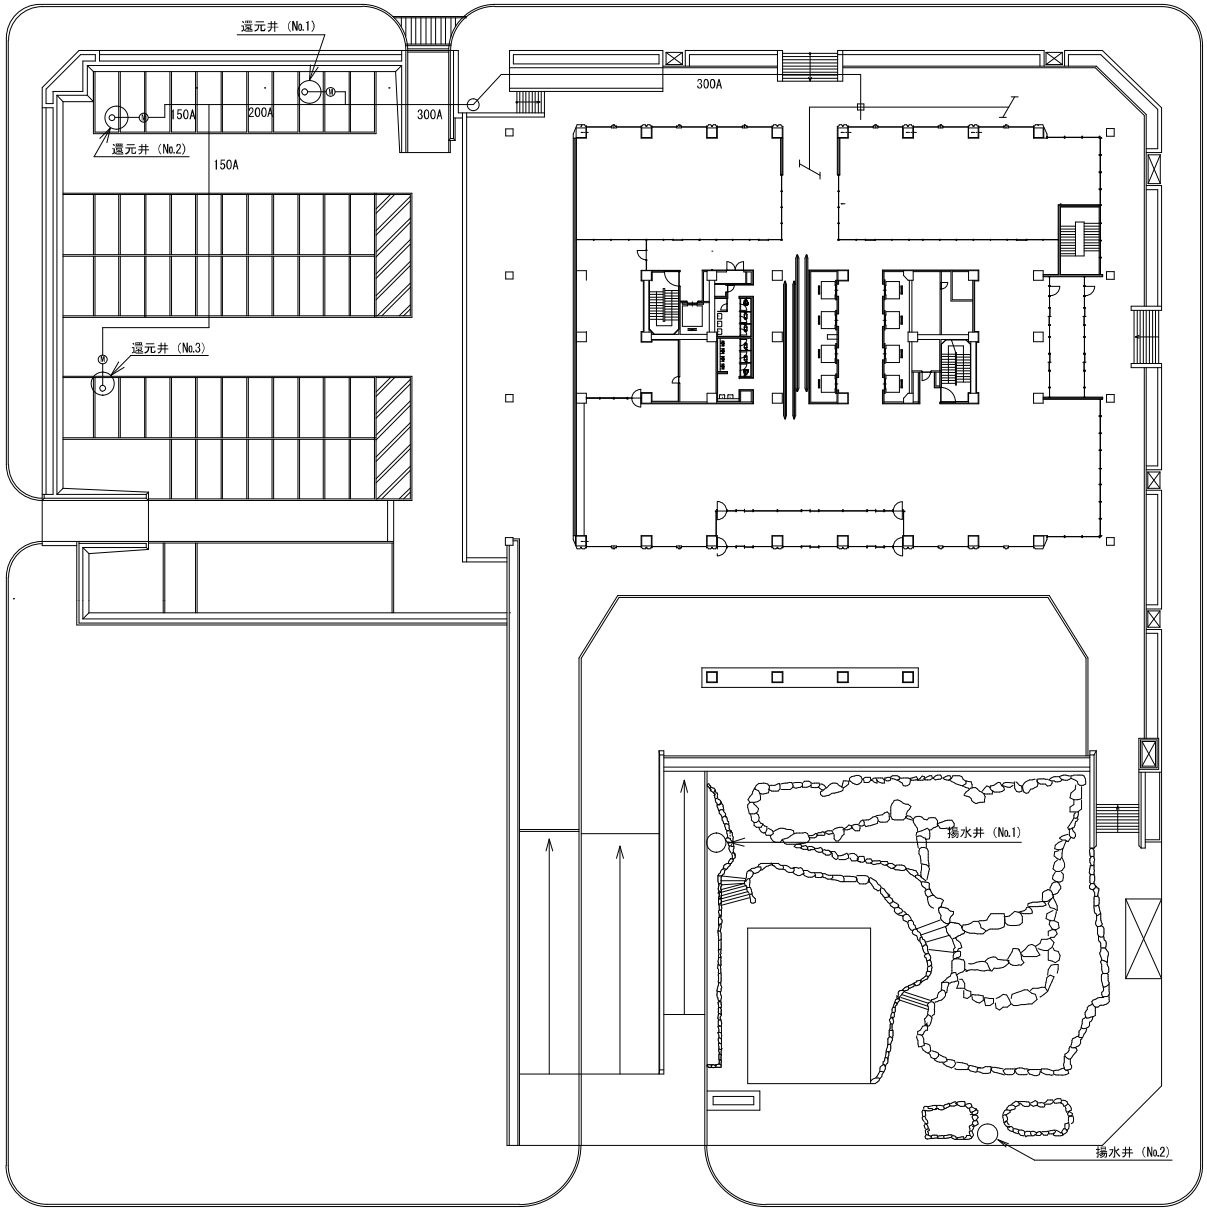

揚水井(No.1,2)及び還元井(No.1,2,3)参考仕様

揚水井	口径	孔底深度	揚水管	水位計深度
No.1	400mm	GL-112.35m	125A×59.0m	PL-60m
No.2	400mm	GL-112.35m	125A×59.7m	PL-60m

※揚水（水中）ポンプ：US2-1255-22　2台 ＝（各揚水井）

※流量計設置場所：庁舎内地下2階機械室内

還元井	口径	ｹｰｼﾝｸﾞ径	孔底深度	注水管	水位計深度
No.1	550mm	400mm	GL-59.4m	150A×22.0m	PL-24m
No.2	550mm	400mm	GL-60.1m	150A×22.0m	PL-22m
No.3	550mm	400mm	GL-60.0m	150A×22.0m	PL-24m

※流量計設置場所：各還元井井室内（マンホール下部）

札幌市総務局行政部庁舎管理課	図面名	平面図	図番	1/1				